

Controlador de la temperatura del fluido en circulación

Termorrefrigerador




RoHS


Termorrefrigerador de doble canal para láseres

Posibilidad de controlar temperaturas para **sistemas de 2 canales de fluido de forma individual con un solo refrigerador.**

Nuevo Se ha añadido el modelo refrigerado por agua a la serie HRL100/200.

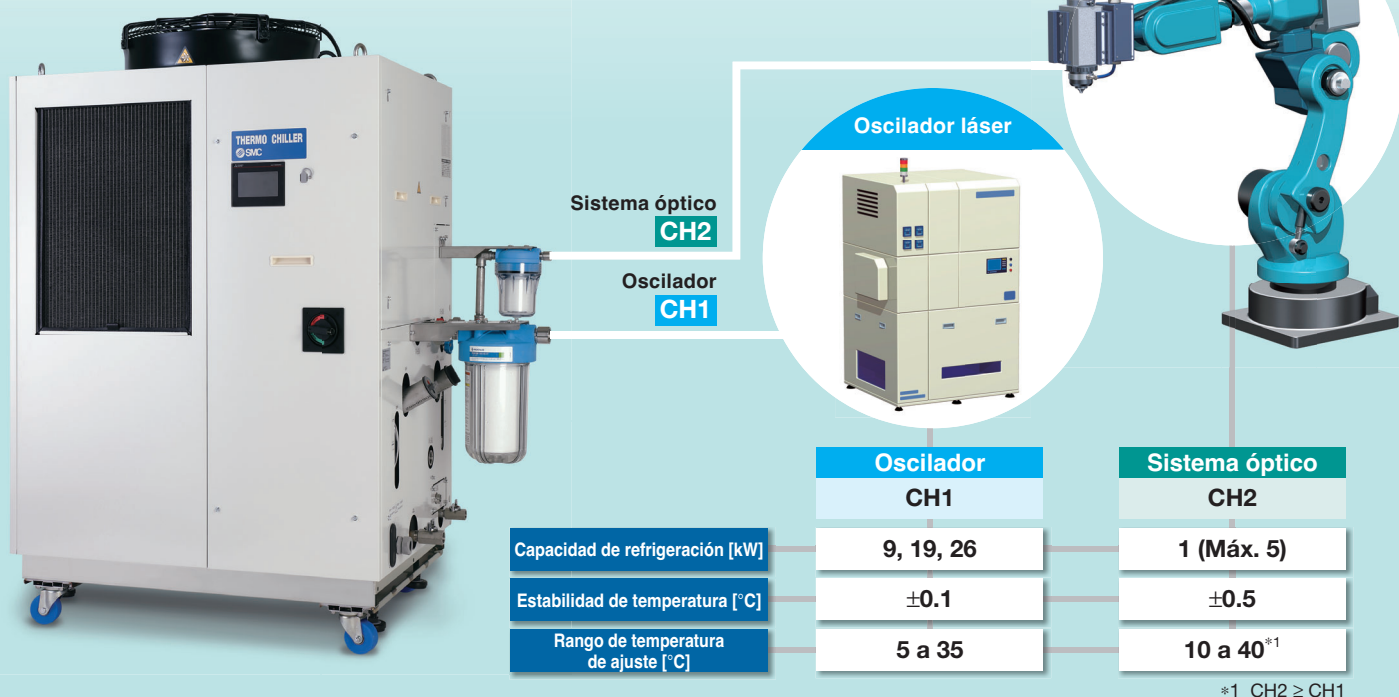

Ahorro de espacio, cableado reducido

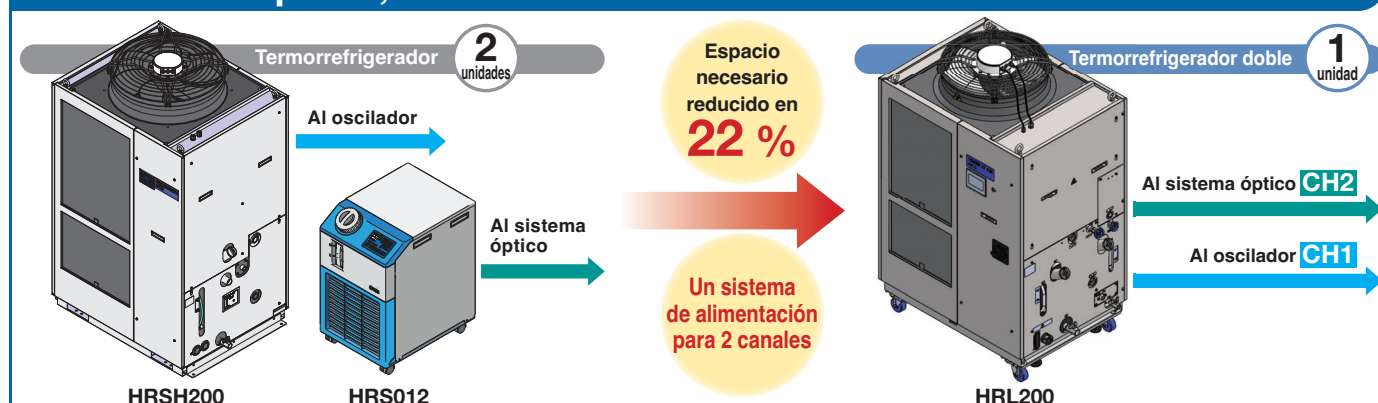

Ahorro energético

Consumo de energía reducida en un 30 %

1 compresor, 1 ventilador y 2 bombas controladas por el inversor.



Panel táctil p. 5, 28

- Entradas de teclado numérico
- Aviso para alarmas y mantenimiento
- Se puede visualizar la forma de onda de temperatura.



Display del teclado numérico

Serie HRL



CAT.EUS40-68B-ES

Ahorro de espacio

Con un tamaño similar al refrigerador simple (serie HRSH), controla individualmente la temperatura de sistemas de 2 canales de fluido.

	[mm]		
	Altura	Anchura	Profundidad
HRL100	1538	954	715
HRL200			
HRL300	1839	1079	850



Cableado y trabajo reducido

Un sistema de alimentación para el control de temperatura de 2 canales
 Menos trabajo de instalación del cableado



Ahorro energético

Control del inversor

El inversor controla de forma individual el número de giros del motor, el ventilador y la bomba en función de la carga desde el equipo del usuario.

Consumo de energía



reducida en un 30%* comparado con un termorrefrigerador sin el inversor

El inversor permite obtener el mismo rendimiento incluso con un suministro eléctrico de 50 Hz.

*1 Para HRL300-A-20

Condiciones

- Temperatura de aire de salida: 32 °C
- Ajuste de temperatura del fluido en circulación: 20 °C/25 °C (CH1/CH2)
- Carga térmica al equipo del usuario: 26 kW/1 kW (CH1/CH2)
- Alimentación: 200 V, 60 Hz
- Caudal del fluido en circulación: 125 l/min/10 l/min (CH1/CH2) al equipo del usuario
- Conexión externa: La distancia teórica más corta al equipo del usuario
- Los valores mostrados en la gráfica para un termorrefrigerador sin inversor se obtienen mediante cálculos basados en la asunción de que un termorrefrigerador está funcionando con un circuito de refrigerante general que controla el compresor activando y desactivando la alimentación, y con una derivación al circuito de fluido en circulación.

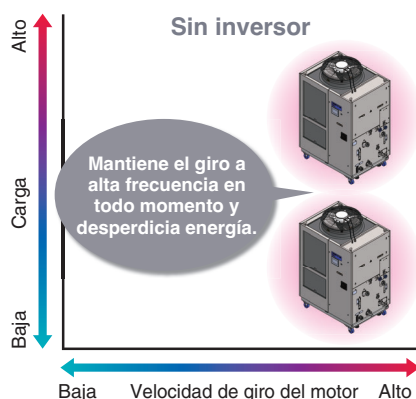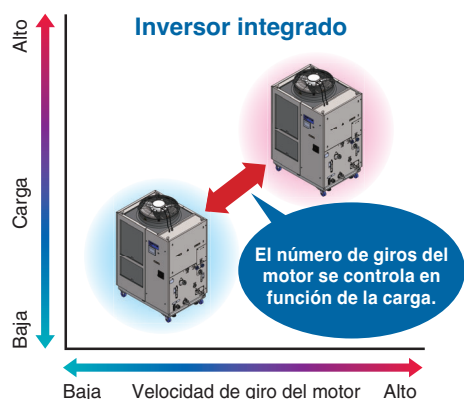

El fluido en circulación se puede calentar sin usar un calefactor.


(El gas descargado caliente circula a través de la válvula de expansión B)

Se usa el aire descargado caliente del refrigerante en lugar de un calefactor

Sin calefactor

Función de calefacción sin calefactor

El gas caliente descargado se recicla para calefacción. Ahorro de energía mediante función de calefacción sin calefactor

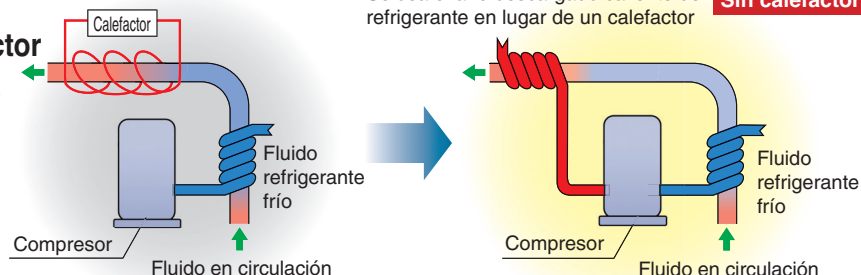


* Esto es simplemente un diagrama de ejemplo.

Modelo existente

HRL

Un compresor controla 2 canales.

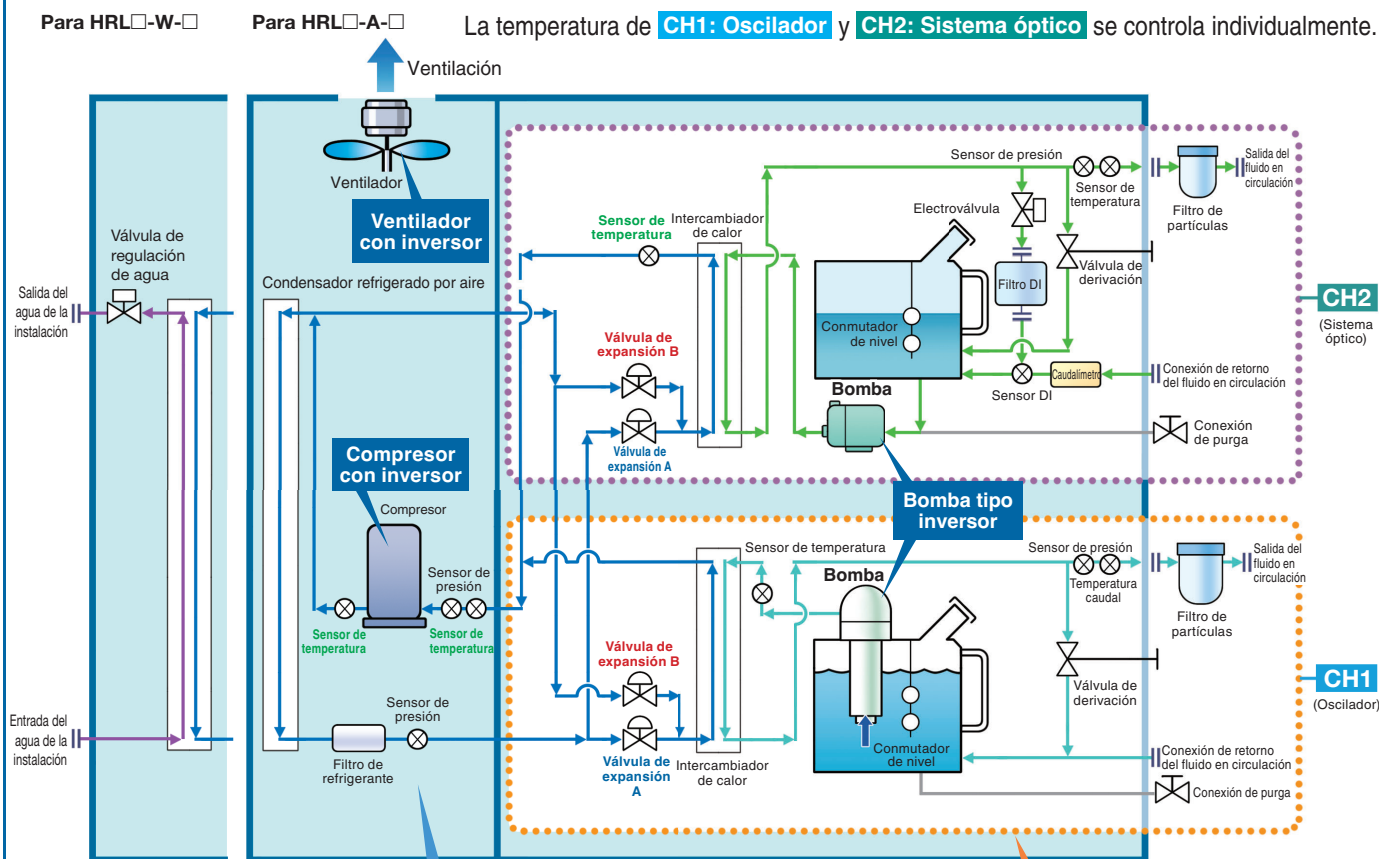

Circuito de refrigeración

- El compresor tipo inversor comprime el gas refrigerante y descarga el gas refrigerante a alta temperatura y alta presión.
- En el caso de la refrigeración por aire, el gas refrigerante a alta temperatura y alta presión se enfría gracias a la ventilación proporcionada por el ventilador con inversor en el condensador refrigerado por aire, donde se licua.
- El gas refrigerante a alta presión licuado se expande y su temperatura baja al pasar por la válvula de expansión A, donde se evapora tras recibir el calor del fluido en circulación del evaporador.
- El gas refrigerante evaporado es succionado al compresor tipo inversor, donde se comprime de nuevo.
- Al calentar el fluido en circulación, el gas refrigerante a alta temperatura y alta presión pasa directamente a la válvula de expansión B para calentar el fluido en circulación.

PUNTO

Operación de ahorro de energía sin desgaste y alta estabilidad de temperatura gracias a la combinación de control de inversor del compresor y del ventilador, así como al control preciso de las válvulas de expansión A y B.

PUNTO

Un compresor controla 2 canales que realizan el control independiente de temperatura de 2 sistemas.

Circuito del fluido en circulación

- El fluido en circulación descargado desde la bomba con inversor es calentado o refrigerado por el equipo del usuario y vuelve al depósito.
- El fluido en circulación es enviado al evaporador por la bomba tipo inversor y circuito de refrigeración controla que esté a la temperatura de ajuste, para que el termorrefrigerador lo descargue de nuevo por el lado del equipo del usuario.

El control de la presión de **PUNTO** mediante el control de la bomba elimina la descarga innecesaria del fluido en circulación y lleva a cabo una operación de ahorro energético.

El control de refrigeración está controlado por las señales de **PUNTO** de 2 sensores de temperatura (para retorno y salida) por lo que se puede conseguir un control preciso de la temperatura del fluido en circulación. Por tanto, no es necesario absorber la diferencia de temperatura del fluido en circulación con un depósito de gran capacidad, pudiendo conseguir una alta estabilidad de temperatura, incluso con un depósito de pequeño tamaño. También contribuye a ahorrar espacio.


Estabilidad de temperatura: $\pm 0.1^\circ\text{C}$ (CH1) Cuando una carga es estable

El control simultáneo del compresor con inversor, el ventilador con inversor y la válvula de expansión electrónica permite mantener una buena estabilidad de la temperatura cuando la carga térmica fluctúa.

* Para HRL300-A-20

Condiciones

- Temperatura de aire de salida: 32°C
- Ajuste de temperatura del fluido en circulación: $20^\circ\text{C}/25^\circ\text{C}$ (CH1/CH2)
- Carga térmica al equipo del usuario: 26 kW/1 kW (CH1/CH2)
- Alimentación: 200 V, 60 Hz
- Caudal del fluido en circulación: 125 l/min/10 l/min (CH1/CH2)
- Conexión interna: Conexión de derivación + Carga térmica

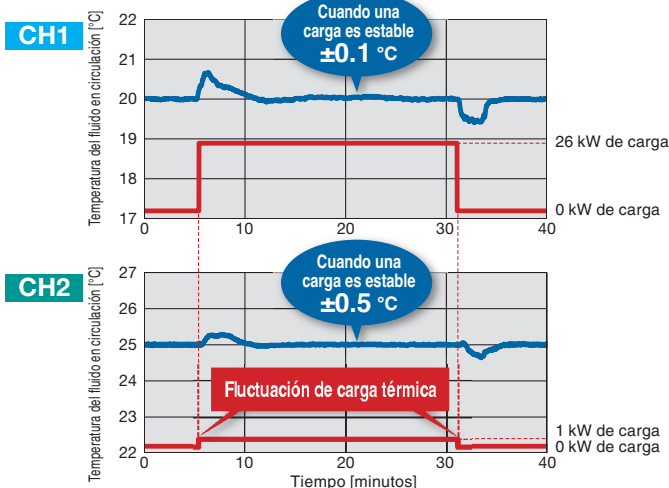

3 modos de funcionamiento de la bomba de fluido en circulación

El modo de funcionamiento de la bomba se puede seleccionar en el panel táctil.


- 1 Modo de control de presión
- 2 Modo de control de caudal
- 3 Modo de control (rotación) de la frecuencia de funcionamiento de la bomba
- Permite ajustar el límite superior de presión.

Pantalla de funcionamiento

El valor de ajuste se puede introducir con el panel táctil.

CH1 Pump Setting		
Press. SP	0.45	MPa
Flow SP	45.0	LPM
Output SP	50.0	%
Control Mode	PRESS	FLOW %
Press. Limit	OFF ON	0.45 MPa

<Ejemplo de modo de control de presión>

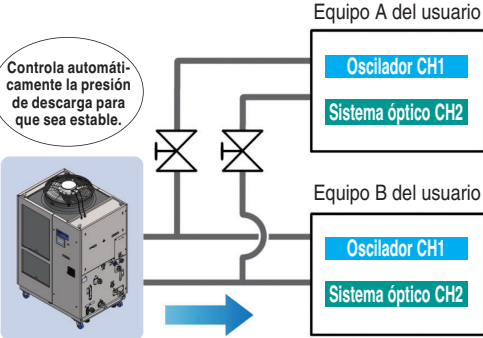


Si el producto se usa con la ruta de caudal conmutada para mantenimiento, la función de ajuste de presión controla automáticamente la presión de descarga para que sea estable. (Fija el caudal mínimo especificado para cada circuito de derivación.)


Reduce el tiempo de mantenimiento de la bomba

Ambos canales usan la bomba sin sellado mecánico.

No se producen fugas externas de fluido en circulación en la bomba, por lo que no son necesarias las comprobaciones periódicas de fugas de la bomba ni la sustitución del sellado mecánico.

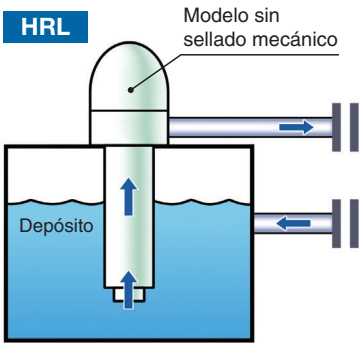

CH1: Bomba vertical

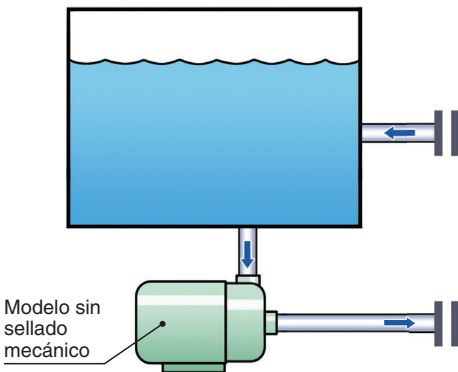


CH2: Bomba horizontal

Variaciones

Modelo	Método de refrigeración	Capacidad de refrigeración		Alimentación
		CH1	CH2	
HRL100	Refrigeración por aire	9 kW	1 kW (Max. 5 kW)	Trifásica 200 VAC (50 Hz)
HRL200	Refrigeración por agua	19 kW		Trifásica 200 a 230 VAC (60 Hz)
HRL300	Refrigeración por aire	26 kW		Trifásica 380 a 415 VAC (50/60 Hz)
HRL400		37 kW		Trifásica 460 a 480 VAC (60 Hz)
				Trifásica 380 a 415 VAC (50/60 Hz)
				Trifásica 460 a 480 VAC (60 Hz)

Las opciones bajo demanda están estandarizadas.

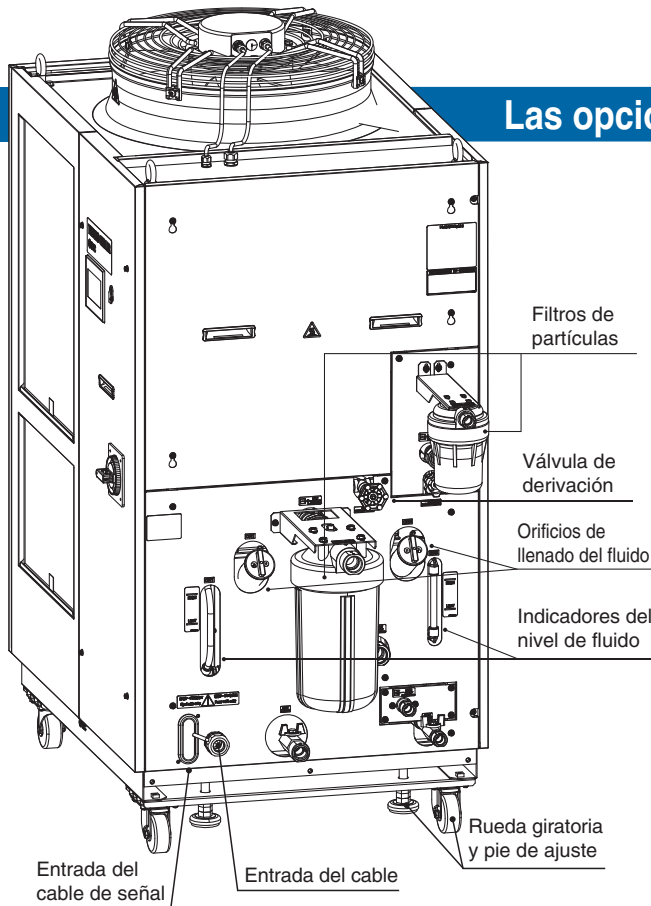


■ Conjunto de filtro de partículas (estándar)

Elimina las partículas extrañas del fluido en circulación


Previene eficazmente la entrada de partículas extrañas en el equipo del usuario

Vaso transparente

Resulta fácil comprobar visualmente si el cartucho filtrante está sucio



■ Circuito de derivación integrado (CH1: Oscilador y CH2: Sistema óptico) (estándar)

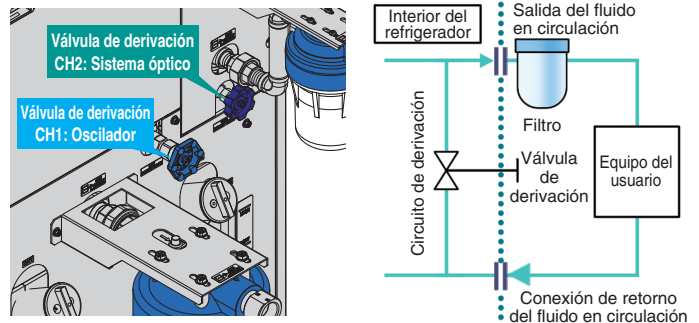

■ Con control de conductividad eléctrica (CH2: Sistema óptico)

Filtro DI + Electroválvula para control integrada (estándar)


La conductividad eléctrica del fluido en circulación se puede ajustar arbitrariamente con el panel táctil.

Rango de control de ajuste: 0.5 a 45.0 $\mu\text{S/cm}$

CH2 DI Setting	
Electric Conductivity SP	25.0 $\mu\text{S/cm}$
Hysteresis	0.5 $\mu\text{S/cm}$
Control	AUTO OPEN CLOSE
High Electric Conductivity Alarm	OFF WRN 45.0 $\mu\text{S/cm}$
DI Valve Status	CLOSE


Los ajustes de conductividad eléctrica se pueden configurar con el panel táctil.

■ Con ruedas giratorias y pies de ajuste (estándar)

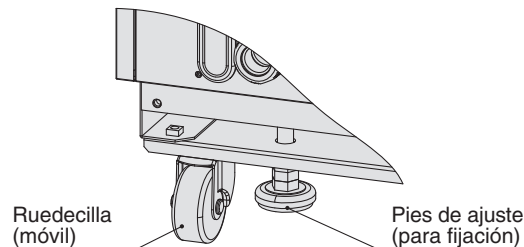


Funciones de comunicación p. 29

Equipado con comunicación en serie (RS232C/RS485) y E/S de contacto (3 entradas y 6 salidas) y salida analógica (2 salidas) como estándar. Permite la comunicación con el equipo del usuario y el diseño del sistema en ciertas aplicaciones. También se puede suministrar una salida de 24 VDC, y está disponible para uso con flujostatos (PF3W de SMC, etc.).

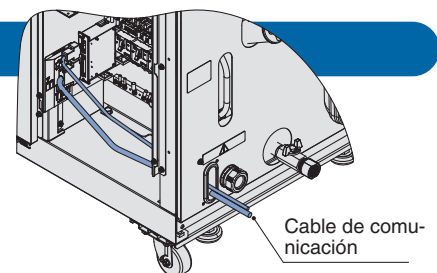


Ej. 1 Señal remota E/S mediante comunicación en serie

El funcionamiento remoto se habilita (para arranque y parada) mediante la comunicación en serie

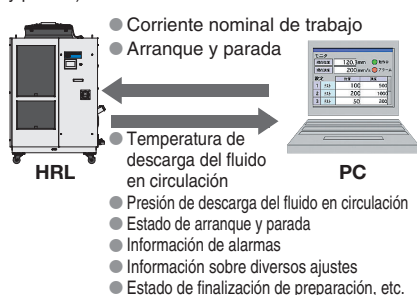


Ej. 2 Entrada de la señal de funcionamiento remoto

Una de las entradas de contacto se usa para el funcionamiento remoto y la otra se utiliza para monitorizar el caudal de un flujostato. Esto sucede cuando se reciben sus salidas de alarma.

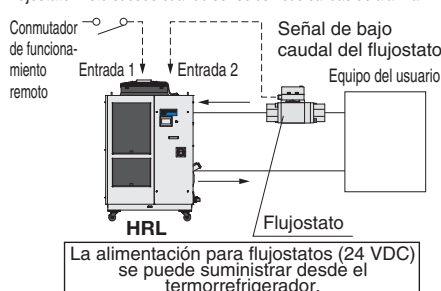

Ej. 3 Salida de señal de alarma y estado de funcionamiento (arranque, parada, etc.)

Se pueden enviar la alarma y el estado generado en el producto.




Ejemplos de salida

- Salida 1: Estado de funcionamiento (arranque, parada, etc.)
- Salida 2: Activada cuando se genera una alarma «FLT (operación detenida)»
- Salida 3: Activada cuando se genera una alarma «WRN (continúa en funcionamiento)»
- Salidas 4 a 6: Asignadas para el tipo de señales especificado

Panel táctil p. 28

Mejorada usabilidad y visibilidad

● Pantalla de inicio

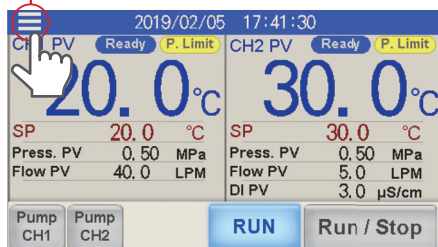

A la pantalla de estado

A la pantalla de información

● Pantalla de menú

A la pantalla de inicio

A la pantalla de ajuste de CH1

A la pantalla de ajuste de CH2

A la pantalla de ajuste de función.

A la pantalla de comprobación del tiempo de funcionamiento

A la pantalla de versión de software

A la pantalla de visualización de forma de onda de temperatura

A la pantalla de ajuste de comunicación


● Pantalla con teclado numérico

Entrada de datos numéricos




● Pantalla de visualización de forma de onda de temperatura

Se muestra la forma de onda de la temperatura del fluido en circulación.

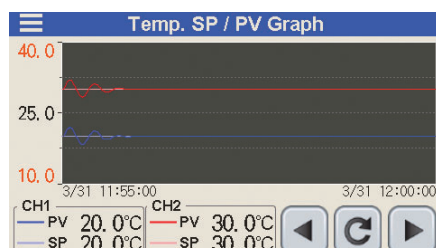


● Pantalla de estado

Proporciona detalles de las temperaturas, caudales, presiones y estados en el refrigerador

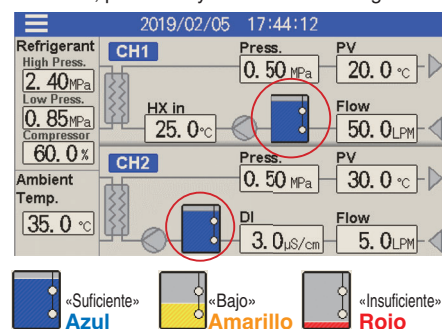


Si se genera cualquier alarma, la pantalla cambia automáticamente a la pantalla de información y muestra los códigos de alarma y el contenido de las alarmas.

● Pantalla de información

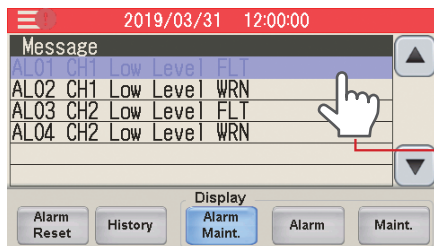


Información de alarmas

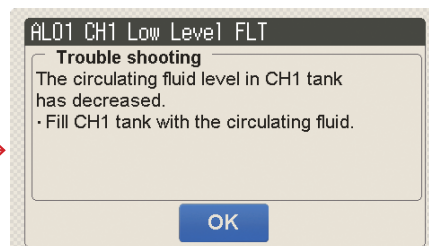

El aviso de mantenimiento se proporciona cuando una pieza ha alcanzado su periodo de sustitución (tiempo de funcionamiento).

● Pantalla de información

El mensaje se muestra cuando llega el momento de la sustitución (tiempo de funcionamiento especificado).

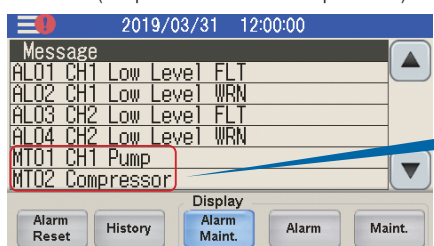

Aviso de mantenimiento

● Pantalla de comprobación de tiempo de funcionamiento

Run Time			
Pump	CH1	100 / 20000h	RESET
	CH2	100 / 20000h	RESET
Compressor		100 / 30000h	RESET
Fan		100 / 30000h	RESET
DI Filter		100 / 500h	RESET
Dustproof Filter		100 / 500h	RESET
Run Time		100h	

◀Tiempo de funcionamiento de la bomba (CH1)
 ▶Tiempo de funcionamiento de la bomba (CH2)
 ▶Tiempo de funcionamiento del compresor
 ▶Tiempo de funcionamiento de un ventilador
 ▶Tiempo de uso de un filtro DI
 ▶Tiempo de uso de un filtro antipolvo
 ▶Tiempo de funcionamiento de un refrigerador

CONTENIDO

Serie HRL **Termorrefrigerador de doble canal para láseres**



Termorrefrigerador serie HRL

Trifásico 200 VAC (50 Hz) Trifásico 200 a 230 VAC (60 Hz)

Forma de pedido/Características técnicas

Refrigeración por aire	p. 7
Refrigeración por agua	p. 8

Capacidad de refrigeración	p. 9
Capacidad de la bomba	p. 10
Dimensiones	p. 11
Descripción de los componentes	p. 15

Caudal de conexionado externo recomendado	p. 27
Características técnicas de cables	p. 27
Panel de mando	p. 28
Alarma	p. 28
Funciones de comunicación	p. 29

● **Opciones**

CH1, CH2 Control de conductividad eléctrica	p. 33
CH2 Bomba de alta presión montada	p. 33
Accesorios opcionales	p. 36

● **Coefficiente de capacidad de refrigeración**

Cálculo de la capacidad de refrigeración necesaria	p. 37
Precauciones en el cálculo de la capacidad de refrigeración	p. 38
Valores de las propiedades físicas típicas del fluido en circulación	p. 38
Precauciones específicas del producto	p. 39

Trifásico 380-415 VAC (50/60 Hz) Trifásico 460-480 VAC (60 Hz)

Forma de pedido/Características técnicas

Refrigeración por aire	p. 17
Refrigeración por agua	p. 18

Capacidad de refrigeración	p. 19
Capacidad de la bomba	p. 20
Dimensiones	p. 21
Descripción de los componentes	p. 26

Termorrefrigerador

Termorrefrigerador de doble canal para láseres

Trifásica 200 VAC (50 Hz)

Trifásica 200 a 230 VAC (60 Hz)

Serie **HRL**



Forma de pedido

Refrigeración por aire

HRL 100 - A F - 20 -

Capacidad de refrigeración

	CH1	CH2
100	9 kW	1 kW
200	19 kW	1 kW
300	26 kW	1 kW

Método de refrigeración

A Refrigeración por aire

Modelo de rosca de conexión

—	Rc
F	G (con accesorio de conversión Rc-G)
N	NPT (con accesorio de conversión Rc-NPT)

Opción

Símbolo	Opciones
—	Ninguna
D1 *1	CH1, CH2 Control de conductividad eléctrica

*1 CH2 tiene un control de conductividad eléctrica como opción estándar.

Alimentación

20	Trifásica 200 VAC (50 Hz) Trifásica 200 a 230 VAC (60 Hz)
-----------	--

Características técnicas

Modelo			HRL100-A□-20		HRL200-A□-20		HRL300-A□-20	
			CH1	CH2	CH1	CH2	CH1	CH2
Método de refrigeración			Refrigeración por aire					
Refrigerante			R410A (HFC)					
Carga de refrigerante [kg]			1.4		2.2		3.0	
Método de control			Control PID					
Temperatura ambiente [°C]			2 a 45					
Sistema del fluido en circulación	Fluido en circulación		CH1: Agua corriente, agua desionizada*9 /CH2: Agua corriente, agua desionizada					
	Rango de temperatura de ajuste [°C]		CH1: 15 a 25/CH2: 20 a 40					
	Capacidad de refrigeración*2 [kW]		9	1*8	19	1*8	26	1*8
	Capacidad de calefacción*3 [kW]		1.5	1	4.5	1	6.5	1
	Estabilidad de temperatura*4 [°C]		CH1: ±0.1/CH2: ±0.5					
	Capacidad de la bomba	Caudal nominal (salida) [l/min]	45 (0.43 MPa)	10 (0.45 MPa)	45 (0.45 MPa)	10 (0.45 MPa)	125 (0.45 MPa)	10 (0.45 MPa)
		Caudal máximo [l/min]	120	16	130	16	180	16
		Altura de elevación máxima [m]	50	49	55	49	68	49
	Rango de presión ajustable*5 [MPa]		0.10 a 0.50	0.10 a 0.49	0.10 a 0.55	0.10 a 0.49	0.10 a 0.68	0.10 a 0.49
	Caudal mínimo de funcionamiento*6 [l/min]		20	2	25	2	40	2
	Capacidad del depósito [L]		42	7	42	7	60	7
	Circuito de derivación (con válvula)		Instalado					
	Rango de ajuste de conductividad eléctrica [µS/cm]		—	0.5 a 45.0	—	0.5 a 45.0	—	0.5 a 45.0
	Grado de filtración nominal del filtro de partículas (Accesorio) [µm]		5					
Salida del fluido en circulación, conexión de retorno del fluido en circulación		CH1: Rc1 (símbolo F: G1, símbolo N: NPT1) CH2: Rc1/2 (Símbolo F: G 1/2, símbolo N: NPT 1/2)						
Conexión de drenaje del depósito		CH1: Rc3/4 (Símbolo F: G3/4, símbolo N: NPT3/4) CH2: Rc1/2 (Símbolo F: G1/2, símbolo N: NPT1/2)						
Material en contacto con fluidos (Metal/Resina)		CH1: Acero inoxidable, cobre (soldadura fuerte del intercambiador de calor)*10, latón*10, bronce, fluororresina, PP, PBT, POM, PU, PC, PVC, EPDM, NBR CH2: Acero inoxidable, cerámica de alúmina, carbono, fluororresina, PP, PBT, POM, PU, PVC, PPS, AS, PS, EPDM, NBR, resina de sustitución de iones						
Sistema eléctrico	Alimentación		Trifásica 200 VAC (50 Hz), trifásica 200 a 230 VAC (60 Hz) Rango de tensión admisible ±10 % (Sin fluctuación de tensión continua)					
	Disyuntor para fugas a tierra	Corriente nominal [A]	30		40		50	
		Corriente de sensibilidad [mA]	30					
	Corriente nominal de trabajo*4 [A]		17		32		41	
	Consumo nominal de potencia*4 [kW(kVA)]		5.4 (5.9)		10.5 (11.0)		13.1 (14.2)	
Nivel de ruido (Frontal 1 m / Altura 1 m)*4 [dB(A)]			75		75		71	
Accesorios			Manual de funcionamiento (para instalación/funcionamiento) (2 copias: Inglés 1 ud. /Japonés 1 ud.), Conjunto de filtro de partículas para CH1, Conjunto de filtro de partículas para CH2, Fijaciones del perno de anclaje 2 uds. (incluyendo 6 pernos M8)*7					
Peso (estado seco)*11 [kg]			Aprox. 222		Aprox. 251		Aprox. 315	

*1 Usa el fluido en circulación en las siguientes condiciones.

Agua corriente: estándar de la Asociación Japonesa de Industrias de Refrigeración y Aire Acondicionado (JRA GL-02-1994)
Agua desionizada: Conductividad eléctrica 1 µS/cm o superior (resistencia eléctrica 1 MΩ·cm o inferior)

*2 ① Temperatura ambiente: 32 °C, ② Fluido en circulación: Agua corriente, ③ Temperatura del fluido en circulación: CH1 20 °C/CH2 25 °C, ④ Caudal del fluido en circulación: Caudal nominal, ⑤ Alimentación: 200 VAC

*3 ① Temperatura ambiente: 32 °C, ② Fluido en circulación: Agua corriente, ③ Temperatura del fluido en circulación: CH1 20 °C/CH2 25 °C, ④ Carga: Igual a la capacidad de refrigeración, ⑤ Caudal del fluido en circulación: Caudal nominal, ⑥ Alimentación: 200 VAC, ⑦ Longitud de conexión: Mínima

*4 ① Temperatura ambiente: 32 °C, ② Fluido en circulación: Agua corriente, ③ Temperatura del fluido en circulación: CH1 20 °C/CH2 25 °C, ④ Carga: Igual a la capacidad de refrigeración, ⑤ Caudal del fluido en circulación: Caudal nominal, ⑥ Alimentación: 200 VAC, ⑦ Longitud de conexión: Mínima

*5 Con el modo de control de presión del inversor. Si el modo de control de presión no es necesario, usa la función de control de caudal o la función de ajuste de salida de la bomba.

*6 Caudal del fluido para mantener la capacidad de refrigeración. Si el caudal real es inferior a este valor, ajusta la válvula de derivación.

*7 Las fijaciones del perno de anclaje (incluyendo 6 pernos M8) se usan para la fijación a plataformas de madera durante el embalaje del termorrefrigerador. No se incluye ningún perno de anclaje.

*8 Máx. 1.5 kW. Si se aplica 1.5 kW, la capacidad de refrigeración de CH1 disminuye en 0.5 kW.

*9 Para la opción D1 (Con control de conductividad eléctrica) únicamente

*10 No incluido para la opción D1 (Con control de conductividad eléctrica)

*11 El peso del producto se incrementa en 1 kg para la opción D1 (Con control de conductividad eléctrica).



(Estándares UL)



Forma de pedido



Refrigeración por agua

HRL 100 - W - 20 -

Capacidad de refrigeración

	CH1	CH2
100	11 kW	1 kW
200	20,5 kW	1 kW

Método de refrigeración

W	Refrigeración por agua
----------	------------------------

Modelo de rosca de conexión

—	Rc
F	G (con accesorio de conversión Rc-G)
N	NPT (con accesorio de conversión Rc-NPT)

Alimentación

20	Trifásica 200 VAC (50 Hz) Trifásica 200 a 230 VAC (60 Hz)
-----------	--

Opción

Símbolo	Opciones
—	CH2 Control de conductividad eléctrica
D1 *1	CH1, CH2 Control de conductividad eléctrica

*1 CH 2 tiene un control de conductividad eléctrica como opción estándar.

Especificaciones

Modelo		HRL100-W-20		HRL200-W-20	
		CH1	CH2	CH1	CH2
Método de refrigeración		Refrigeración por agua			
Refrigerante		R410A (HFC)			
Carga de refrigerante		2			
Método de control		Control PID			
Temperatura ambiente		2 a 45			
Sistema del fluido en circulación	Fluido en circulación*1	CH1: Agua corriente*1, agua desionizada*9/CH2: Agua corriente*1, agua desionizada			
	Rango de temperatura de ajuste °C	CH1: 5 a 35 / CH2: 10 a 40			
	Capacidad de refrigeración*2 kW	11	1*8	20,5	1*8
	Capacidad de calefacción*3 kW	4	1	4	1
	Estabilidad de temperatura*4 °C	CH1: ±0,1 / CH2: ±0,5			
	Capacidad de la bomba	45 (0,43 MPa)			
	Caudal nominal (presión de salida) l/min	120	16*12	130	16*12
	Caudal máximo l/min	50	49	55	49
	Altura de elevación máxima m	0,10 a 0,50	0,10 a 0,49	0,10 a 0,55	0,10 a 0,49
	Rango de presión ajustable*5 MPa	20	2	25	2
	Caudal mínimo de funcionamiento*6 l/min	42	7	42	7
	Capacidad del depósito L	Instalado			
Sistema de agua de la instalación	Circuito de derivación (con válvula)	0,5 a 45*9			
	Rango de ajuste de conductividad eléctrica μS/cm	5	5	5	5
	Grado de filtración nominal del filtro de partículas (Accesorio) μm	CH1: Rc1 (símbolo F: G1, símbolo N: NPT1) / CH2: Rc1/2 (símbolo F: G1/2, símbolo N: NPT1/2)			
	Salida del fluido en circulación, conexión de retorno del fluido en circulación	CH1: Rc3/4 (símbolo F: G3/4, símbolo N: NPT3/4) / CH2: Rc1/2 (símbolo F: G1/2, símbolo N: NPT1/2)			
	Conexión de drenaje del depósito	CH1: Acero inoxidable, cobre (soldadura fuerte del intercambiador de calor),*10 latón,*10 bronce,*10 fluororresina, PP, PBT, POM, PU, PC, PVC, EPDM, NBR, resina de sustitución de iones*9			
	Material en contacto con fluidos	CH2: Acero inoxidable, cerámica de alúmina, carbono, fluororresina, PP, PBT, POM, PU, PVC, PPS, AS, PS, EPDM, NBR, resina de sustitución de iones			
	Rango de temperatura °C	5 a 40			
	Rango de presión MPa	0,3 a 0,5			
	Caudal requerido*12 l/min	25		50	
	Diferencia entre la presión de entrada y de salida del agua de la instalación MPa	0,3 mín.			
	Entrada/Salida del agua de la instalación	Rc1 (Símbolo F: G1, Símbolo N: NPT1)			
	Tamaño de conexión	Acero inoxidable, cobre (soldadura fuerte del intercambiador de calor), latón, bronce, PTFE, NBR, EPDM			
	Material en contacto con fluidos	Trifásica 200 VAC (50 Hz), trifásica 200 a 230 VAC (60 Hz) Rango de tensión admisible ±10 % (Sin fluctuación de tensión continua)			
Sistema eléctrico	Alimentación	40			
	Disyuntor para fugas a tierra	30			
	Corriente nominal de trabajo*4 A	15,5		24,7	
	Consumo nominal de potencia*4 kW (kVA)	4,8 (5,4)		7,9 (8,5)	
Nivel de ruido (Frontal 1 m / Altura 1 m)*4 dB (A)		61			
Accesorios		Manual de funcionamiento (para instalación/funcionamiento) (2 copias: Inglés 1 ud. / Japonés 1 ud.) Conjunto de filtro de partículas para CH1, Conjunto de filtro de partículas para CH2, Fijaciones del perno de anclaje 2 uds. (incluyendo 6 pernos M8)*7			
Peso (estado seco)*11 kg		235			

*1 Usa el fluido en circulación en las siguientes condiciones.

Agua corriente: consulta las "Precauciones específicas del producto".
Agua desionizada: Conductividad eléctrica 1 μS/cm o superior
(Resistividad eléctrica 1 MΩ·cm o inferior)

- *2 ① Temperatura ambiente: 32 °C, ② Fluido en circulación: Agua corriente, ③ Temperatura del fluido en circulación: CH1 20 °C/CH2 25 °C, ④ Caudal del fluido en circulación: Caudal nominal, ⑤ Alimentación: 200 VAC
- *3 ① Temperatura ambiente: 32 °C, ② Fluido en circulación: Agua corriente, ③ Caudal del fluido en circulación: Caudal nominal, ④ Alimentación: 200 VAC
- *4 ① Temperatura ambiente: 32 °C, ② Fluido en circulación: Agua corriente, ③ Temperatura del fluido en circulación: CH1 20 °C/CH2 25 °C, ④ Carga: Igual a la capacidad de refrigeración, ⑤ Caudal del fluido en circulación: Caudal nominal, ⑥ Alimentación: 200 VAC, ⑦ Longitud de conexión: Mínima
- *5 Con el modo de control de presión del inversor. Si el modo de control de presión no es

necesario, usa la función de control de caudal o la función de ajuste de salida de la bomba.

*6 Caudal del fluido para mantener la capacidad de refrigeración. Si el caudal real es inferior a este valor, ajusta la válvula de derivación.

*7 Las fijaciones del perno de anclaje (incluyendo 6 pernos M8) se usan para la fijación a plataformas de madera durante el embalaje del termorrefrigerador. No se incluye ningún perno de anclaje.

*8 Máx. 1,5 kW. Si se aplica 1,5 kW, la capacidad de refrigeración de CH1 disminuye en 0,5 kW.

*9 Para la opción D1 (Con control de conductividad eléctrica) únicamente

*10 No incluido para la opción D1 (Con control de conductividad eléctrica)

*11 El peso del producto se incrementa en 1 kg para la opción D1 (Con control de conductividad eléctrica).


*12 El caudal del agua de la instalación real variará dependiendo de las condiciones de funcionamiento.

Capacidad de refrigeración


*1 Es la capacidad de refrigeración del lado CH1 cuando se aplica una carga térmica de 1 kW en el lado CH2.

*2 Máx. 1.5 kW. Si se aplica 1.5 kW, la capacidad de refrigeración de CH1 disminuye en 0.5 kW.


HRL100-A□-20 (CH1)*1

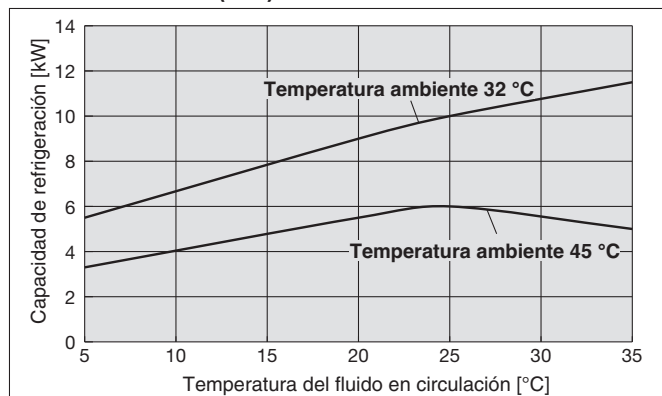


HRL100-W□-20 (CH1)

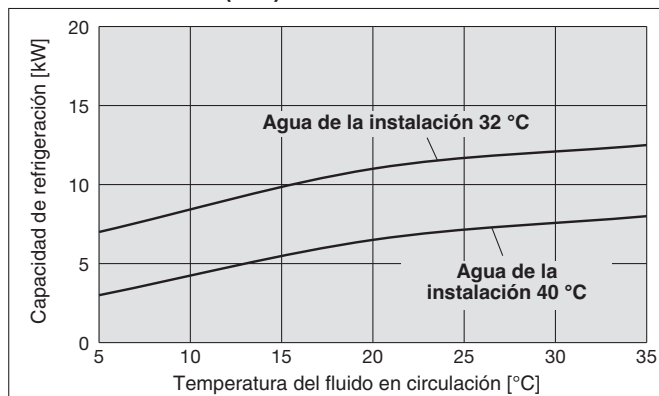


HRL200-A□-20 (CH1)*1

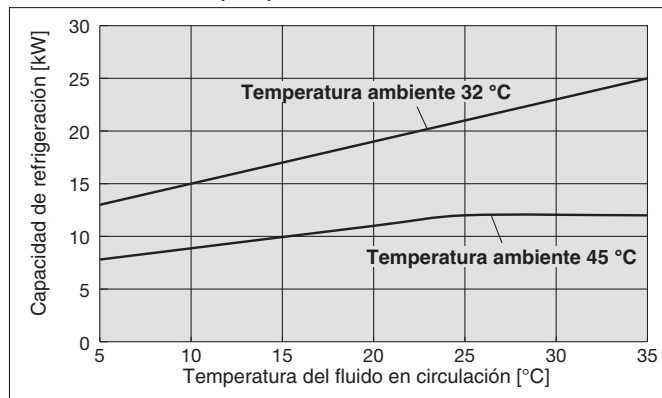


HRL200-W□-20 (CH1)

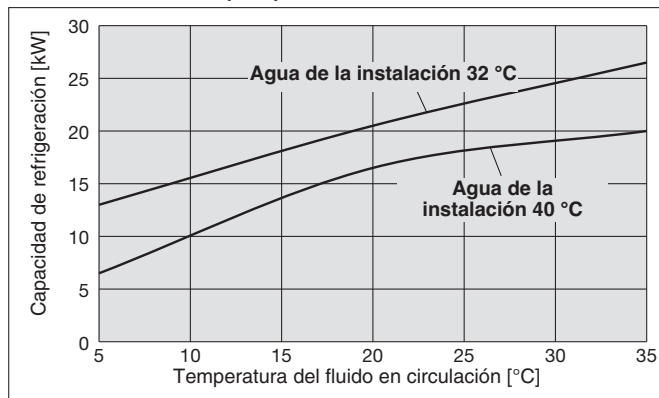

HRL300-A□-20 (CH1)*1

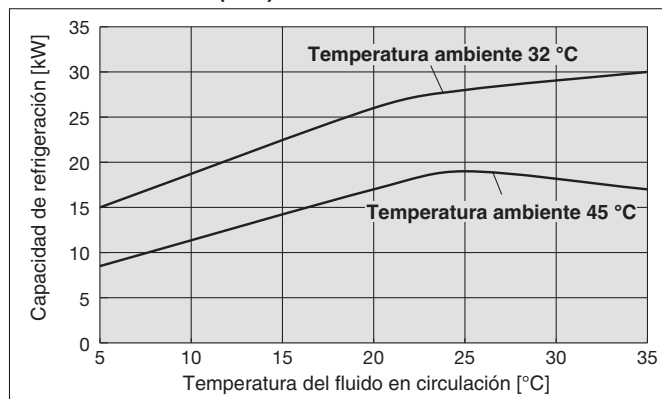


HRL100/200/300-A/W□-20 (CH2)

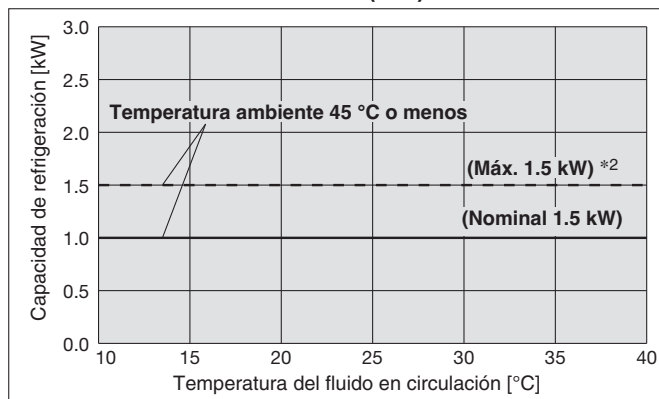


Capacidad de la bomba


HRL100-A/W□-20 (CH1)

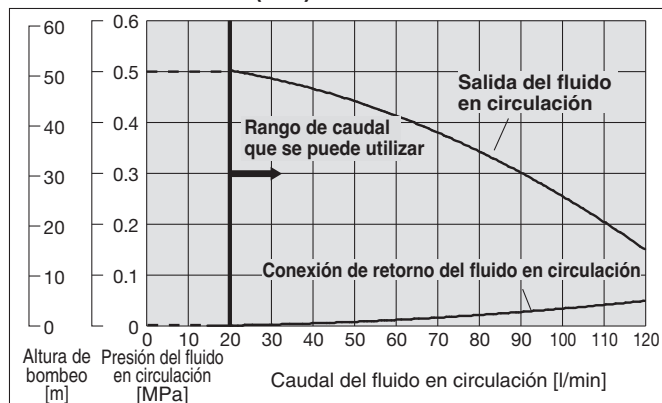


HRL200-A/W□-20 (CH1)

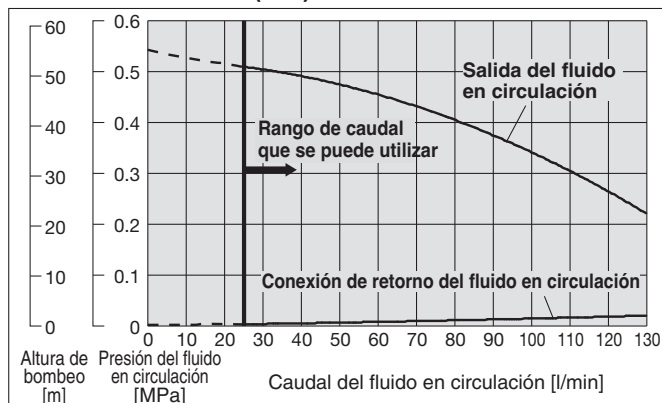

HRL300-A□-20 (CH1)

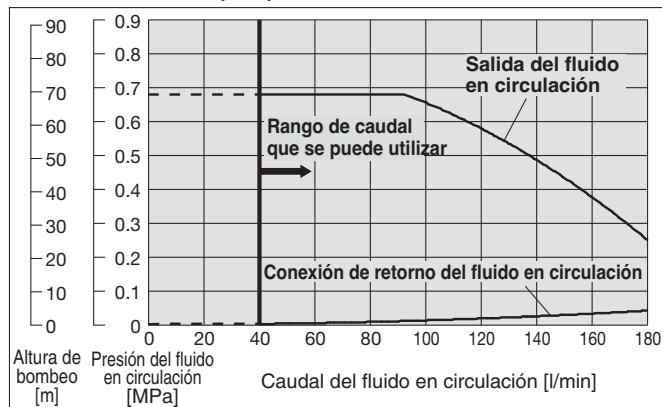


HRL100/200/300-A/W□-20 (CH2)

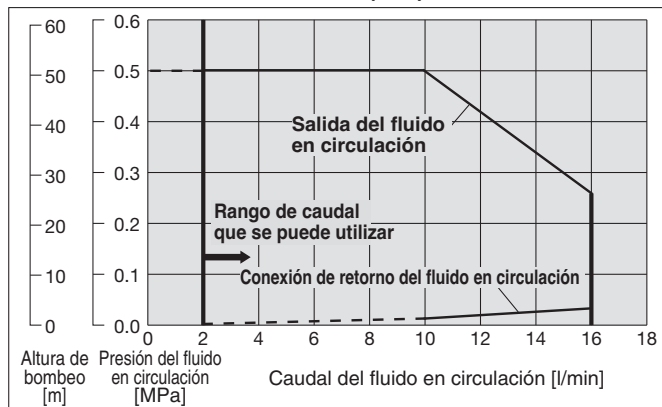


Dimensiones

HRL100-A□-20

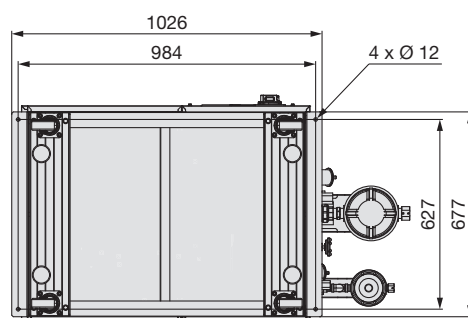


Posición de montaje de perno de anclaje (vista A)

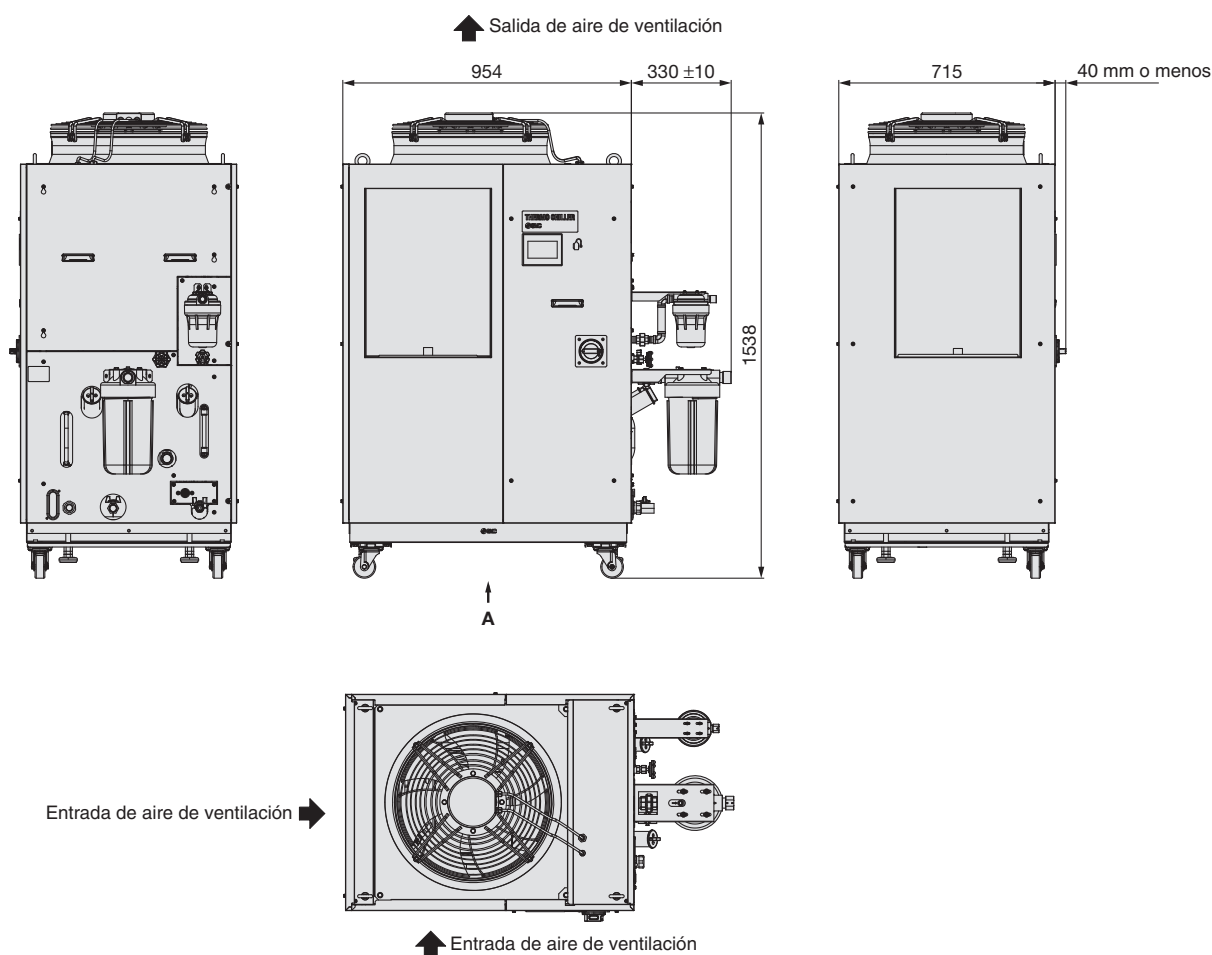


Véanse los tamaños de conexión del conexionado en «Descripción de los componentes» en la página 15.

Dimensiones

HRL100/200-W□-20

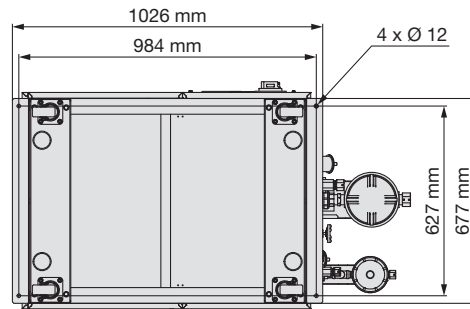


Posición de montaje de perno de anclaje (vista A)

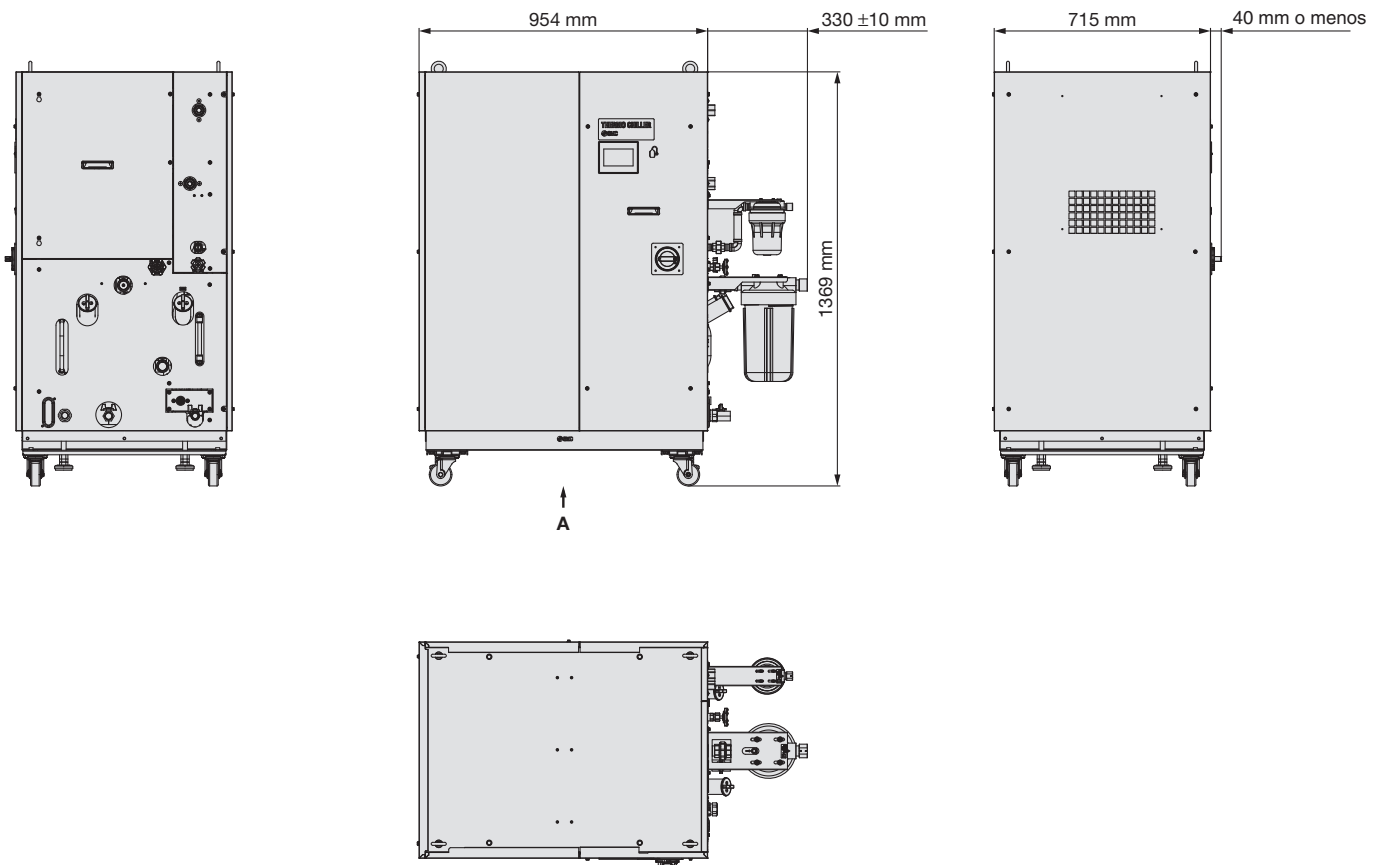


Véanse los tamaños de conexión del conexionado en «Descripción de los componentes» en la página 15.

Dimensiones

HRL200-A□-20

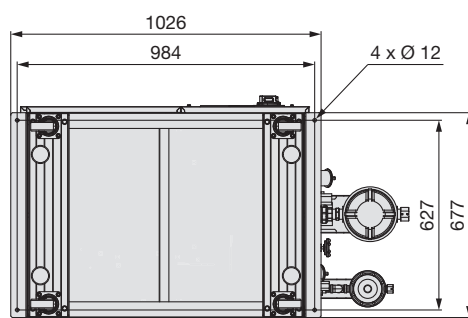


Posición de montaje de perno de anclaje (vista A)

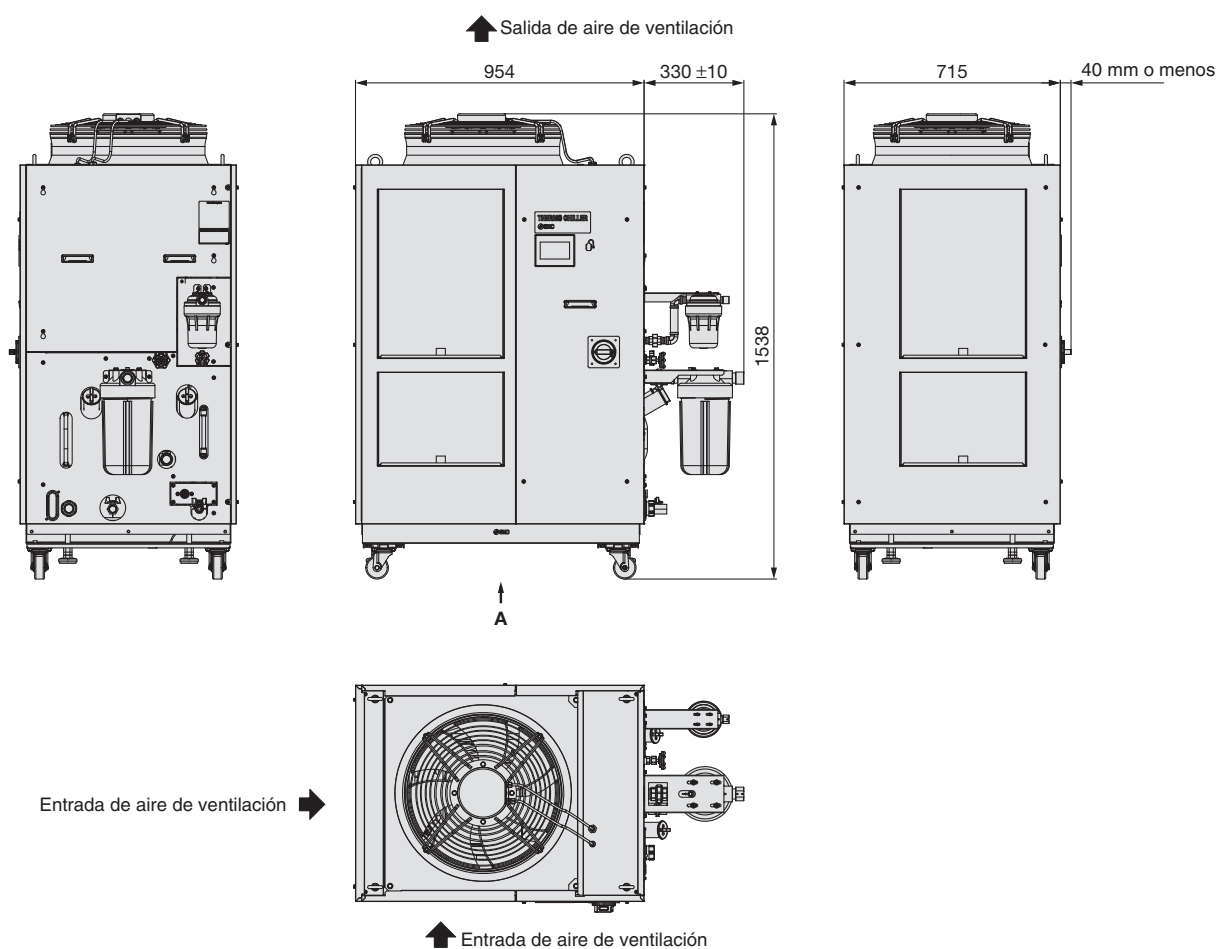


Véanse los tamaños de conexión del conexionado en «Descripción de los componentes» en la página 15.

Dimensiones

HRL300-A□-20

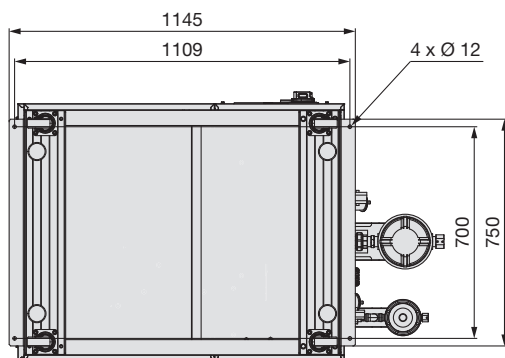


Posición de montaje de perno de anclaje (vista A)

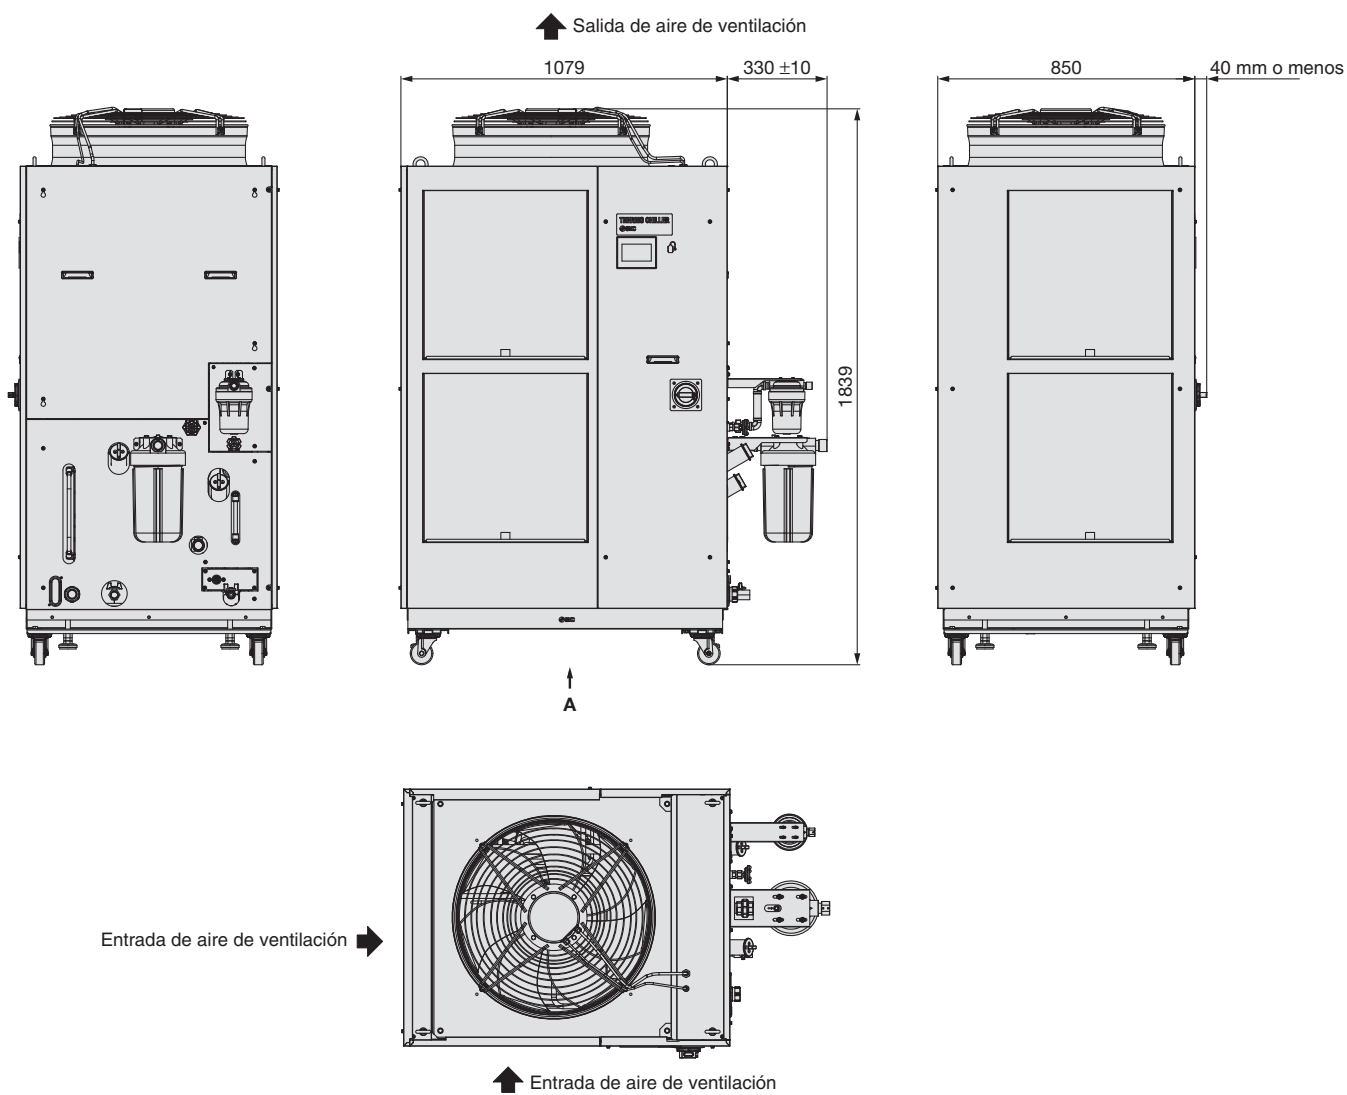


Véanse los tamaños de conexión del conexionado en «Descripción de los componentes» en la página 15.

Descripción de los componentes

Refrigeración por aire

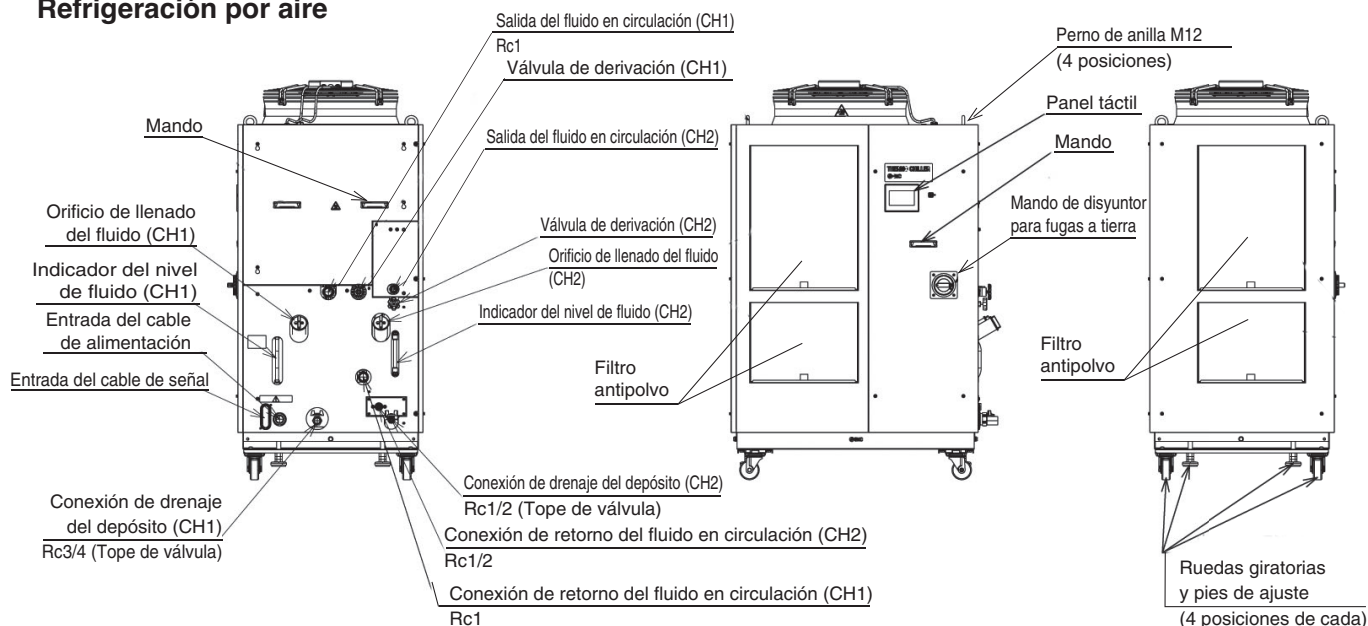

Refrigeración por agua

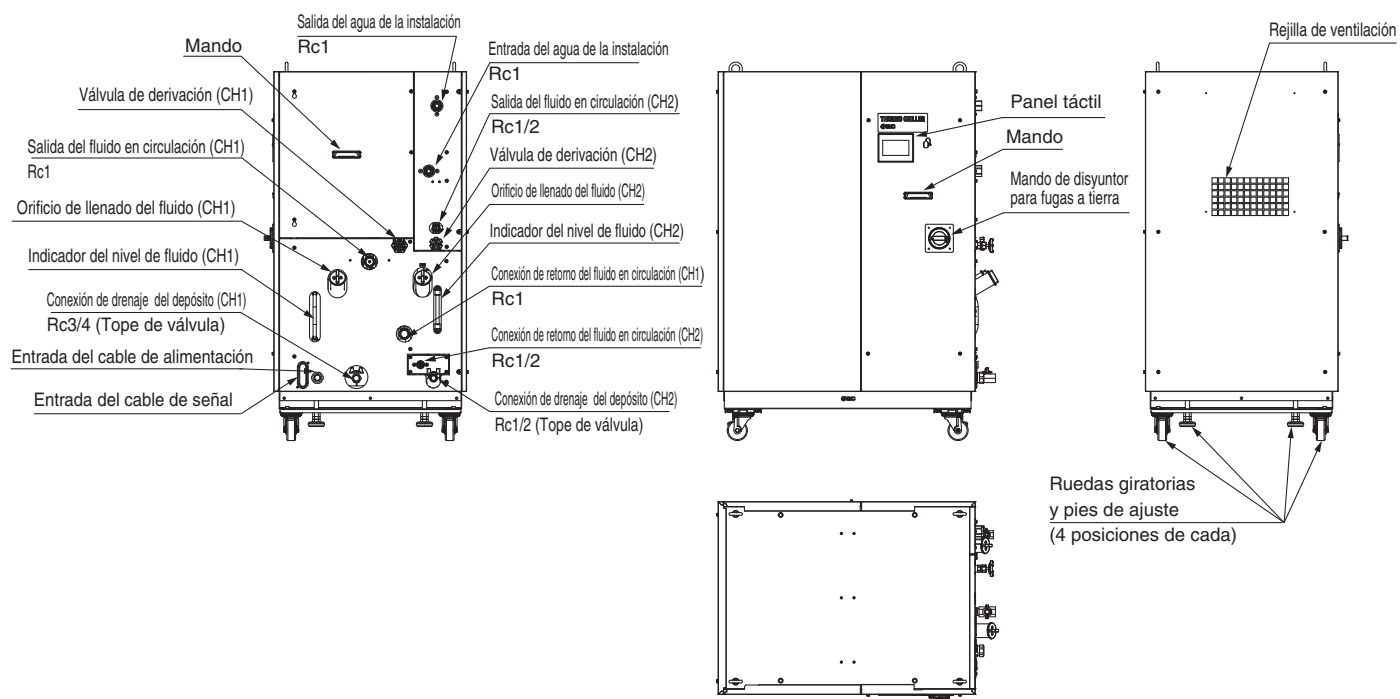

Termorrefrigerador

Termorrefrigerador de doble canal para láseres

Trifásica 380 a 415 VAC (50/60 Hz)

Trifásica 460 a 480 VAC (60 Hz)

Serie HRL



RoHS



Forma de pedido

Refrigeración por aire

HRL 100 - A - 40 -

Capacidad de refrigeración

	CH1	CH2
100	9 kW	1 kW
200	19 kW	1 kW
300	26 kW	1 kW
400	37 kW	1 kW

Método de refrigeración

A Refrigeración por aire

Modelo de rosca de conexión

	Rc
F	G (con accesorio de conversión Rc-G)
N	NPT (con accesorio de conversión Rc-NPT)

Alimentación

40	Trifásica 380 a 415 VAC (50/60 Hz) Trifásica 460 a 480 VAC (60 Hz)
----	---

Opción

Símbolo	Opción
—	Ninguna
D1*1	CH1, CH2 con control de conductividad eléctrica
T2*2	CH2 bomba de alta presión montada
T3*3	CH2 bomba de alta presión montada

- *1 CH2 tiene control de conductividad eléctrica como estándar.
*2 Para más detalle sobre las opciones, vea las páginas 33 y 34.
*3 La opción "T3" es solo seleccionable para HRL300/400. Para más detalle sobre la opción, vea la página 35.

Características técnicas

Modelo			HRL100-A□-40		HRL200-A□-40		HRL300-A□-40		HRL400-A□-40	
			CH1	CH2	CH1	CH2	CH1	CH2	CH1	CH2
Método de refrigeración			Refrigeración por aire							
Refrigerante			R410A (HFC)							
Carga de refrigerante [kg]			1.4		1.8		2.5		3.7	
Método de control			Control PID							
Temperatura ambiente [°C]			2 a 45							
Sistema del fluido en circulación	Fluido en circulación		CH1: Agua corriente*1, Agua desionizada*9/CH2: Agua corriente*1, Agua desionizada							
	Rango de temperatura de ajuste [°C]		CH1: 5 a 35/CH2: 10 a 40							
	Capacidad de refrigeración*2 [kW]		9	1*8	19	1*8	26	1*8	37	1*8
	Capacidad de calefacción*3 [kW]		1.5	1	4.0	1	6.0	1	7.5	1
	Estabilidad de temperatura*4 [°C]		CH1: ±0.1/CH2: ±0.5							
	Capacidad de la bomba*13	Caudal nominal (salida) [l/min]	45 (0.43 MPa)	10 (0.45 MPa)	45 (0.45 MPa)	10 (0.45 MPa)	125 (0.45 MPa)	10 (0.45 MPa)	125 (0.45 MPa)	10 (0.45 MPa)
		Caudal máximo [l/min]	120	16*12	130	16*12	180	16*12	180	16*12
		Altura de elevación máxima [m]	50	49	55	49	68	49	68	49
	Rango de presión ajustable*5 [MPa]		0.10 a 0.50	0.10 a 0.49	0.10 a 0.55	0.10 a 0.49	0.10 a 0.68	0.10 a 0.49	0.10 a 0.68	0.10 a 0.49
	Caudal mínimo de funcionamiento*6 [l/min]		20	2	25	2	40	2	40	2
	Capacidad del depósito*14 [L]		42	7	42	7	60	7	60	12
	Circuito de derivación (con válvula)		Instalado							
	Rango de ajuste de conductividad eléctrica [µS/cm]		0.5 a 45*9	0.5 a 45	0.5 a 45*9	0.5 a 45	0.5 a 45*9	0.5 a 45	0.5 a 45*9	0.5 a 45
	Grado de filtración nominal del filtro de partículas (accesorio) [µm]		5	5	5	5	5	5	5	5
Salida del fluido en circulación, conexión de retorno del fluido en circulación*14		CH1: Rc1 (símbolo F: G1, símbolo N: NPT1)/CH2: Rc1/2 (símbolo F: G1/2, símbolo N: NPT1/2)								
Conexión de drenaje del depósito*14		CH1: Rc3/4 (símbolo F: G3/4, símbolo N: NPT3/4)/CH2: Rc1/2 (símbolo F: G1/2, símbolo N: NPT1/2)								
Material en contacto con fluidos		CH1: Acero inoxidable, cobre (soldadura fuerte del intercambiador de calor)*10, fluororresina, PP, PBT, POM, PU, PC, PVC, EPDM, NBR, resina de sustitución de iones*9 CH2: Acero inoxidable, cerámica de alúmina, carbono, fluororresina, PP, PBT, POM, PU, PVC, PPS, AS, PS, EPDM, NBR, resina de sustitución de iones*15								
Sistema eléctrico	Alimentación		Trifásica 380 a 415 VAC (50/60 Hz) Rango de tensión admisible ±10 % (Sin fluctuación de tensión continua) Trifásica 460 a 480 VAC (60 Hz) Rango de tensión admisible +4 %, -10 % (Máx. tensión menos que 500 V y sin fluctuación de tensión continua)							
	Disyuntor para fugas a tierra	Corriente nominal [A]	20		30		40		40	
		Corriente de sensibilidad [mA]	30							
	Corriente nominal de trabajo*4 [A]		8.5		15		19		23	
	Consumo nominal de potencia*4 [kW(kVA)]		5.6 (5.9)		9.4 (10.2)		12.3 (13.0)		15.1 (16.0)	
Nivel de ruido (Frontal 1 m / Altura 1 m)*4 [dB(A)]			75		75		71		71	
Accesorios			Manual de funcionamiento (para instalación/funcionamiento) (2 copias: Inglés 1 ud./Japonés 1 ud.), Conjunto de filtro de partículas para CH1, Conjunto de filtro de partículas para CH2, Fijaciones del perno de anclaje 2 uds. (incluyendo 6 pernos M8)*7							
Peso (estado seco)*11 [kg]			Aprox. 240		Aprox. 260		Aprox. 330		Aprox. 380	

*1 Usa el fluido en circulación en las siguientes condiciones.

Agua corriente: estándar de la Asociación Japonesa de Industrias de Refrigeración y Aire Acondicionado (JRA GL-02-1994)

*2 ① Temperatura ambiente: 32 °C, ② Fluido en circulación: Agua corriente, ③ Temperatura del fluido en circulación: CH1 20 °C/CH2 25 °C, ④ Caudal del fluido en circulación: Caudal nominal, ⑤ Alimentación: 400 VAC
En el caso de opción T2 o T3 "CH2 bomba de alta presión montada", vea la página 33 a 35.

*3 ① Temperatura ambiente: 32 °C, ② Fluido en circulación: Agua corriente, ③ Caudal del fluido en circulación: Caudal nominal, ④ Alimentación: 400 VAC

*4 ① Temperatura ambiente: 32 °C, ② Fluido en circulación: Agua corriente, ③ Temperatura del fluido en circulación: CH1 20 °C/CH2 25 °C, ④ Carga: Igual a la capacidad de refrigeración, ⑤ Caudal del fluido en circulación: Caudal nominal, ⑥ Alimentación: 400 VAC, ⑦ Longitud de conexión: Mínima

*5 Con el modo de control de presión del inversor. Si el modo de control de presión no es necesario, usa la función de control de caudal o la función de ajuste de salida de la bomba.

*6 Caudal del fluido para mantener la capacidad de refrigeración. Si el caudal real es inferior a este valor, ajusta la válvula de derivación.

En el caso de opción T2 o T3 "CH2 bomba de alta presión montada", vea la página 33 a 35.

*7 Las fijaciones del perno de anclaje (incluyendo 6 pernos M8) se usan para la fijación a plataformas de madera durante el embalaje del termorrefrigerador. No se incluye ningún perno de anclaje.

*8 Máx. 1.5 kW. Si se aplica 1.5 kW, la capacidad de refrigeración de CH1 disminuye en 0.5 kW.

*9 Solo para opción D1 (con control de conductividad eléctrica).

*10 No incluido para la opción D1 (con control de conductividad eléctrica)

*11 El peso del producto aumenta 1 kg cuando la opción "D1" (CH1, CH2 con control de conductividad eléctrica) o opción "T2" (CH2 bomba de alta presión montada) es seleccionada.

El peso del producto aumenta 18 kg cuando la opción "T3" (CH2 bomba de alta presión montada) es seleccionada para el HRL300, y 15 kg cuando es seleccionada para el HRL400.

*12 El rango de caudal utilizable varía en función del modo de control de la bomba. Para más detalles, consulta la curva de capacidad de la bomba en la página 20.

*13 En el caso de opción T2 o T3 "CH2 bomba de alta presión montada", vea la página 33 a 35.

*14 En el caso de opción T3 "CH2 bomba de alta presión montada", vea la página 35.

*15 Incluido en las opciones "T2" y "T3", así como en el HRL400



(Pendiente de UL)

Forma de pedido

Refrigeración por agua

HRL 100 - W - 40 -

Capacidad de refrigeración

	CH1	CH2
100	10 kW	1 kW
200	21.5 kW	1 kW

Método de refrigeración

W Refrigeración por agua

Modelo de rosca de conexión

—	Rc
F	G (con accesorio de conversión Rc-G)
N	NPT (con accesorio de conversión Rc-NPT)

Alimentación

40	Trifásica 380 a 415 VAC (50/60 Hz) Trifásica 460 a 480 VAC (60 Hz)
----	---

Opción

Símbolo	Opción
—	CH2 Control de conductividad eléctrica
D1*1	CH1, CH2 Control de conductividad eléctrica
T2*2	CH2 Bomba de alta presión montada

*1 CH2 tiene control de conductividad eléctrica como estándar.

*2 Para más detalle sobre las opciones, vea las páginas 33 y 34.



Características técnicas

Modelo		HRL100-W-40		HRL200-W-40	
		CH1	CH2	CH1	CH2
Método de refrigeración		Refrigeración por agua			
Refrigerante		R410A (HFC)			
Carga de refrigerante [kg]		1.8			
Método de control		Control PID			
Temperatura ambiente [°C]		2 a 45			
Sistema de fluido en circulación	Fluido en circulación	CH1: Agua corriente*1, Agua desionizada*9/CH2: Agua corriente*1, Agua desionizada			
	Rango de temperatura de ajuste [°C]	CH1: 5 a 35/CH2: 10 a 40			
	Capacidad de refrigeración*2 [kW]	10	1*8	21.5	1*8
	Capacidad de calefacción*3 [kW]	1.5	1	4.0	1
	Estabilidad de temperatura*4 [°C]	CH1: ±0.1/CH2: ±0.5			
	Capacidad de la bomba*13	Caudal nominal (salida) l/min	45 (0.43 MPa)	10 (0.45 MPa)	45 (0.45 MPa)
		Caudal máximo l/min	120	16*12	130
		Altura de elevación máxima m	50	49	55
	Rango de presión ajustable*5 [MPa]	0.10 a 0.50	0.10 a 0.49	0.10 a 0.55	0.10 a 0.49
	Caudal mínimo de funcionamiento*6 [l/min]	20	2	25	2
Sistema de agua de la instalación	Capacidad del depósito [L]	42	7	42	7
	Circuito de derivación (con válvula)	Instalado			
	Rango de ajuste de conductividad eléctrica [µS/cm]	0.5 a 45*9	0.5 a 45	0.5 a 45*9	0.5 a 45
	Grado de filtración nominal del filtro de partículas (accesorio) [µm]	5	5	5	5
	Salida del fluido en circulación, conexión de retorno del fluido en circulación	CH1: Rc1 (símbolo F: G1, símbolo N: NPT1)/CH2: Rc1/2 (símbolo F: G1/2, símbolo N: NPT1/2)			
	Conexión de drenaje del depósito	CH1: Rc3/4 (símbolo F: G3/4, símbolo N: NPT3/4)/CH2: Rc1/2 (símbolo F: G1/2, símbolo N: NPT1/2)			
	Material en contacto con fluidos	CH1: Acero inoxidable, cobre (soldadura fuerte del intercambiador de calor)*10, fluororresina, PP, PBT, POM, PU, PC, PVC, EPDM, NBR, resina de sustitución de iones*9 CH2: Acero inoxidable, cerámica de alúmina, carbono, fluororresina, PP, PBT, POM, PU, PVC, PPS, AS, PS, EPDM, NBR, resina de sustitución de iones*14			
	Rango de temperatura	5 a 35			
	Rango de presión	0.3 a 0.5			
	Caudal requerido*15 l/min	25		50	
Sistema eléctrico	Diferencia de presión de entrada-salida del agua de la instalación MPa	0.3 o más			
	Entrada/salida de agua de la instalación	Rc1 (símbolo F: G1, símbolo N: NPT1)			
	Tamaño conexión	Rc1 (símbolo F: G1, símbolo N: NPT1)			
	Material en contacto con fluidos	Acero inoxidable, cobre (soldadura fuerte del intercambiador de calor), bronce, latón, PTFE, NBR, EPDM			
	Alimentación	Trifásica 380 a 415 VAC (50/60 Hz) Rango de tensión admisible ±10 % (Sin fluctuación de tensión continua) Trifásica 460 a 480 VAC (60 Hz) Rango de tensión admisible +4 %, -10 % (Máx. tensión menos que 500 V y sin fluctuación de tensión continua)			
	Disyuntor para fugas a tierra	Corriente nominal [A]	30		
		Corriente de sensibilidad [mA]	30		
	Corriente nominal de trabajo*4 [A]	12.7		13.3	
	Consumo nominal de potencia*4 [kW(kVA)]	7.9 (8.8)		8.6 (9.2)	
	Nivel de ruido (Frontal 1 m / Altura 1 m)*4 [dB(A)]	72			
Accesorios		Manual de funcionamiento (para instalación/funcionamiento) (2 copias: Inglés 1 ud. / Japonés 1 ud.), Conjunto de filtro de partículas para CH1, Conjunto de filtro de partículas para CH2, Fijaciones del perno de anclaje 2 uds. (incluyendo 6 pernos M8)*7			
Peso (estado seco)*11 [kg]		Aprox. 250			

*1 Usa el fluido en circulación en las siguientes condiciones.

Agua corriente: estándar de la Asociación Japonesa de Industrias de Refrigeración y Aire Acondicionado (JRA GL-02-1994)

*2 ① Temperatura ambiente: 32 °C, ② Fluido en circulación: Agua corriente, ③ Temperatura del fluido en circulación: CH1 20 °C/CH2 25 °C, ④ Caudal del fluido en circulación: Caudal nominal, ⑤ Alimentación: 400 VAC
En el caso de opción T2 "CH2 bomba de alta presión montada", vea la página 33 y 34.

*3 ① Temperatura ambiente: 32 °C, ② Fluido en circulación: Agua corriente, ③ Caudal del fluido en circulación: Caudal nominal, ④ Alimentación: 400 VAC

*4 ① Temperatura ambiente: 32 °C, ② Fluido en circulación: Agua corriente, ③ Temperatura del fluido en circulación: CH1 20 °C/CH2 25 °C, ④ Carga: Igual a la capacidad de refrigeración, ⑤ Caudal del fluido en circulación: Caudal nominal, ⑥ Alimentación: 400 VAC, ⑦ Longitud de conexión: Mínima

*5 Con el modo de control de presión del inversor. Si el modo de control de presión no es necesario, usa la función de control de caudal o la función de ajuste de salida de la bomba.

*6 Caudal del fluido para mantener la capacidad de refrigeración. Si el caudal real es inferior a este valor, ajusta la válvula de derivación. En el caso de opción T2 "CH2 bomba de alta presión montada", vea la página 33 y 34.

*7 Las fijaciones del perno de anclaje (incluyendo 6 pernos M 8) se usan para la fijación a plataformas de madera durante el embalaje del termorrefrigerador. No se incluye ningún perno de anclaje.

*8 Máx. 1.5 kW. Si se aplica 1.5 kW, la capacidad de refrigeración de CH1 disminuye en 0.5 kW.

*9 Solo para opción D1 (con control de conductividad eléctrica).

*10 No incluido para la opción D1 (con control de conductividad eléctrica)

*11 El peso del producto aumenta 1 kg cuando la opción "D1" (con control de conductividad eléctrica) y opción "T2" (CH2 bomba de alta presión montada) es seleccionada.

*12 El rango de caudal utilizable varía en función del modo de control de la bomba. Para más detalles, consulta la curva de capacidad de la bomba en la página 20.

*13 En el caso de opción T2 "CH2 bomba de alta presión montada", vea la página 33 y 34.


*14 Incluido en la opción "T2".

*15 El caudal del agua de la instalación real variará dependiendo de las condiciones de funcionamiento.


Capacidad de refrigeración

*1 Es la capacidad de refrigeración del lado CH1 cuando se aplica una carga térmica de 1 kW en el lado CH2.
 *2 Máx. 1.5 kW. Si se aplica 1.5 kW, la capacidad de refrigeración de CH1 disminuye en 0.5 kW.


HRL100-A□-40 (CH1)*1

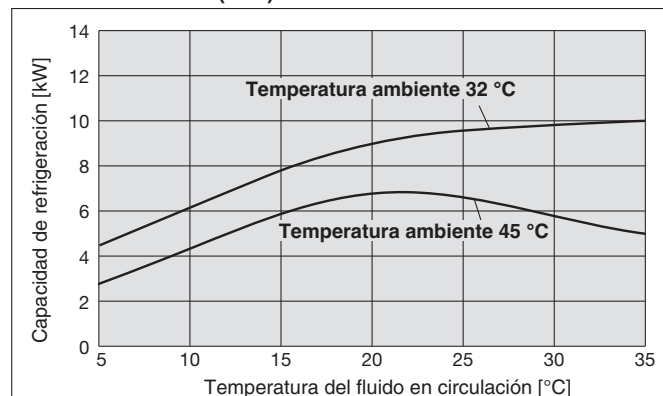


HRL100-W□-40 (CH1)*1

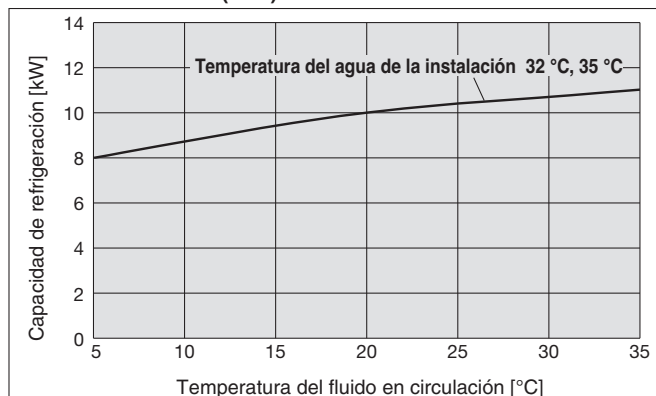


HRL200-A□-40 (CH1)*1

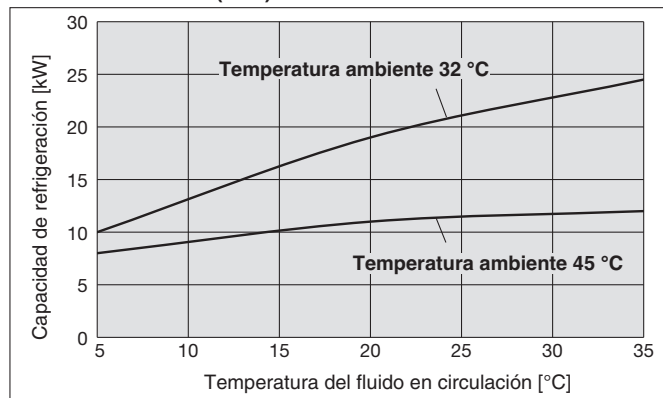


HRL200-W□-40 (CH1)*1

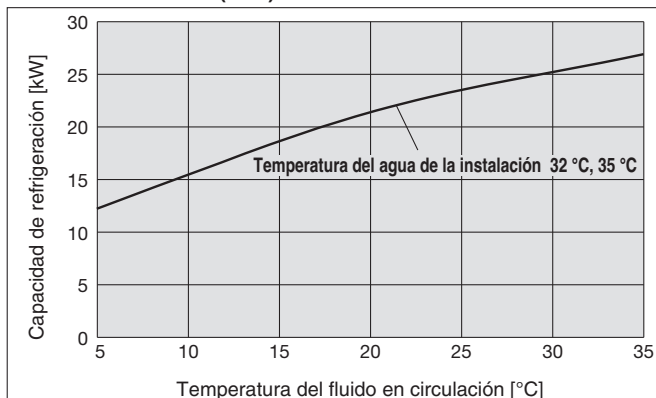


HRL300-A□-40 (CH1)*1

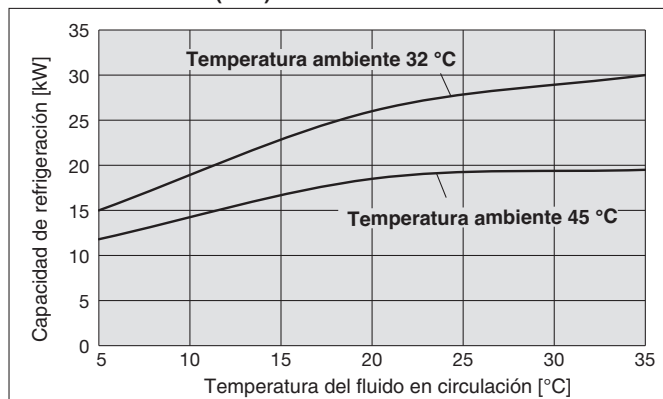

HRL100/200/300/400-A/W□-40 (CH2)*2

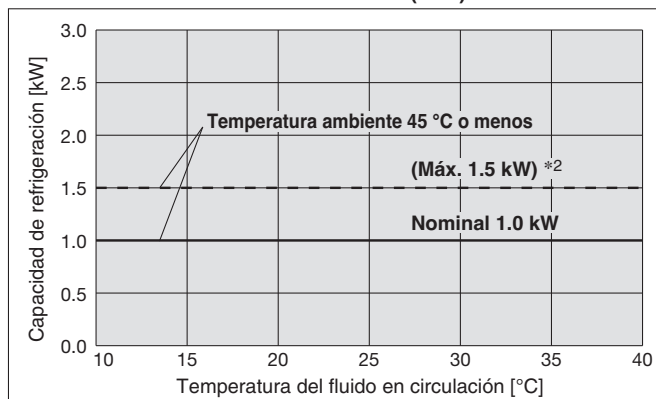


HRL400-A□-40 (CH1)*1

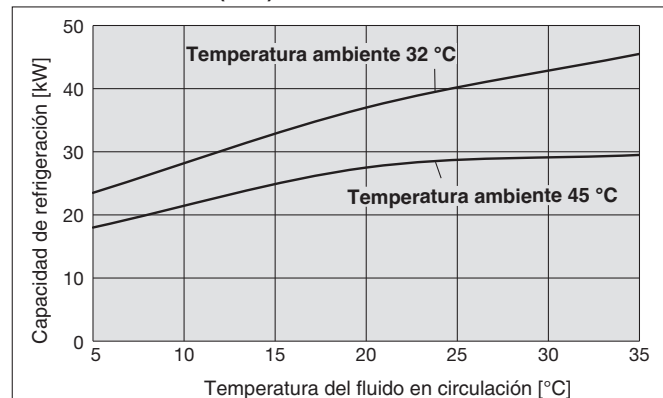


Capacidad de la bomba


HRL100-A/W□-40 (CH1)

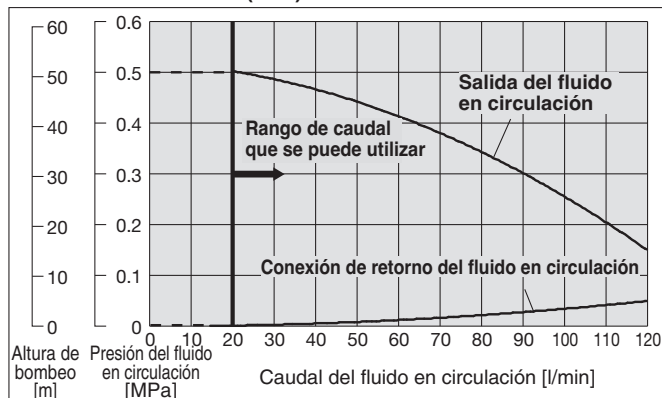


HRL200-A/W□-40 (CH1)

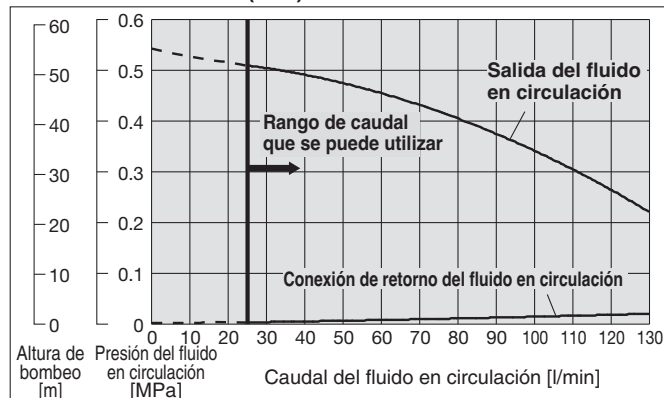

HRL300/400-A□-40 (CH1)

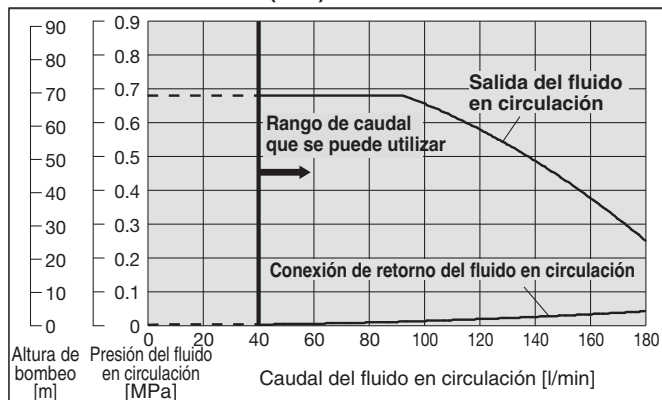


HRL100/200/300/400-A/W□-40 (CH2)

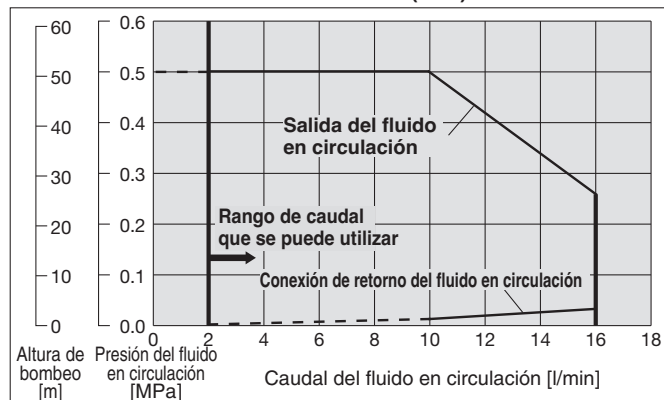


Dimensiones

HRL100-A□-40

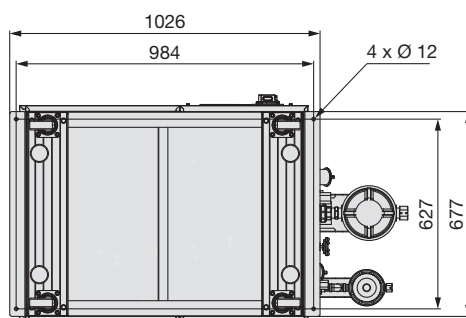


Posición de montaje de perno de anclaje (vista A)

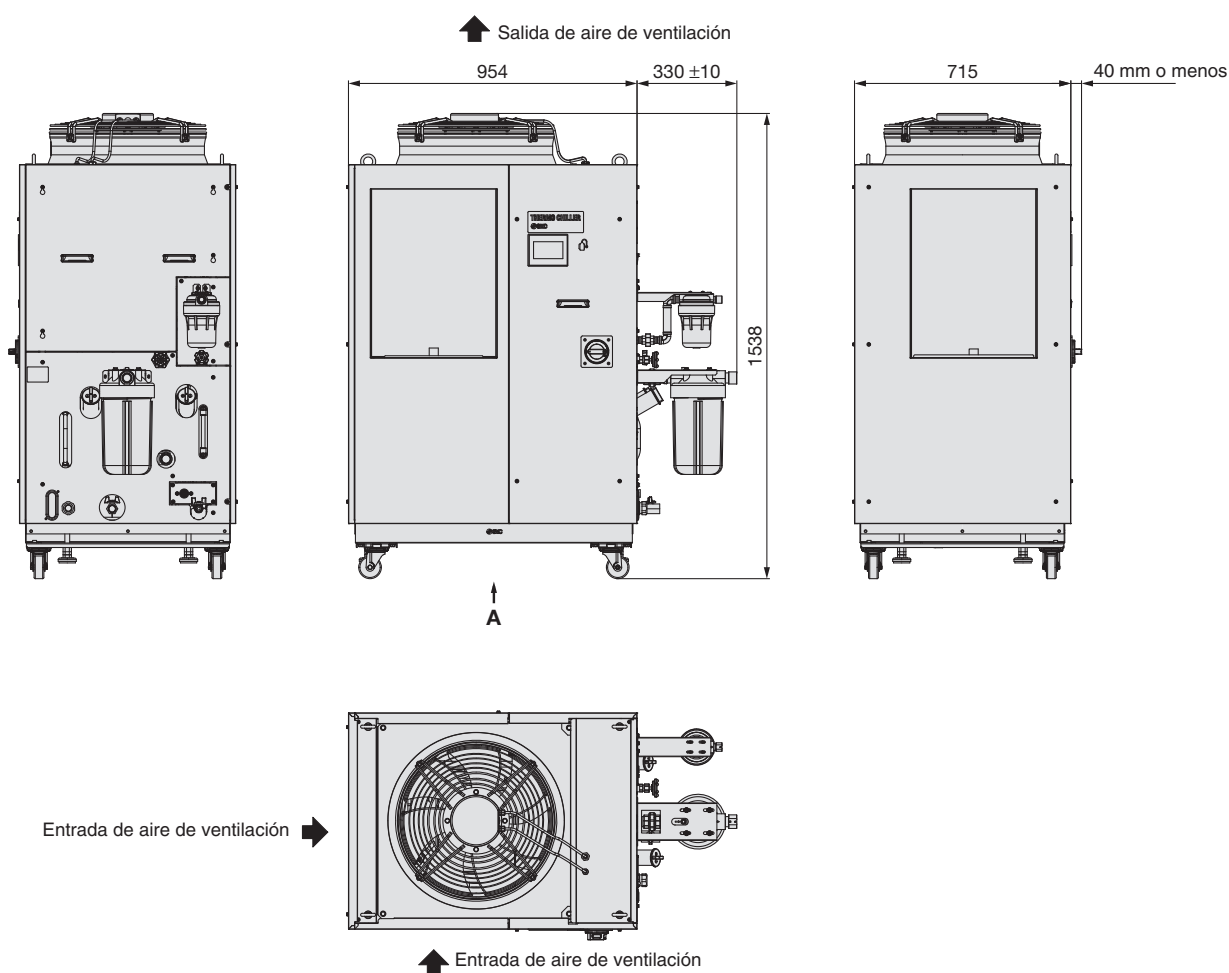


Véanse los tamaños de conexión del conexionado en «Descripción de los componentes» en la página 26.

Dimensiones

HRL100/200-W□-40

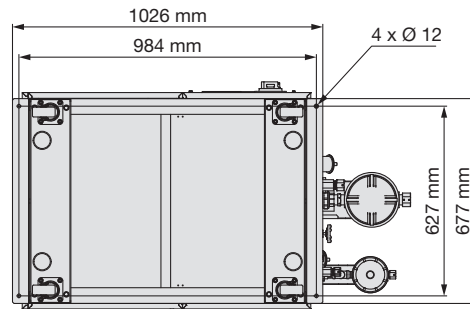


Posición de montaje de perno de anclaje (vista A)

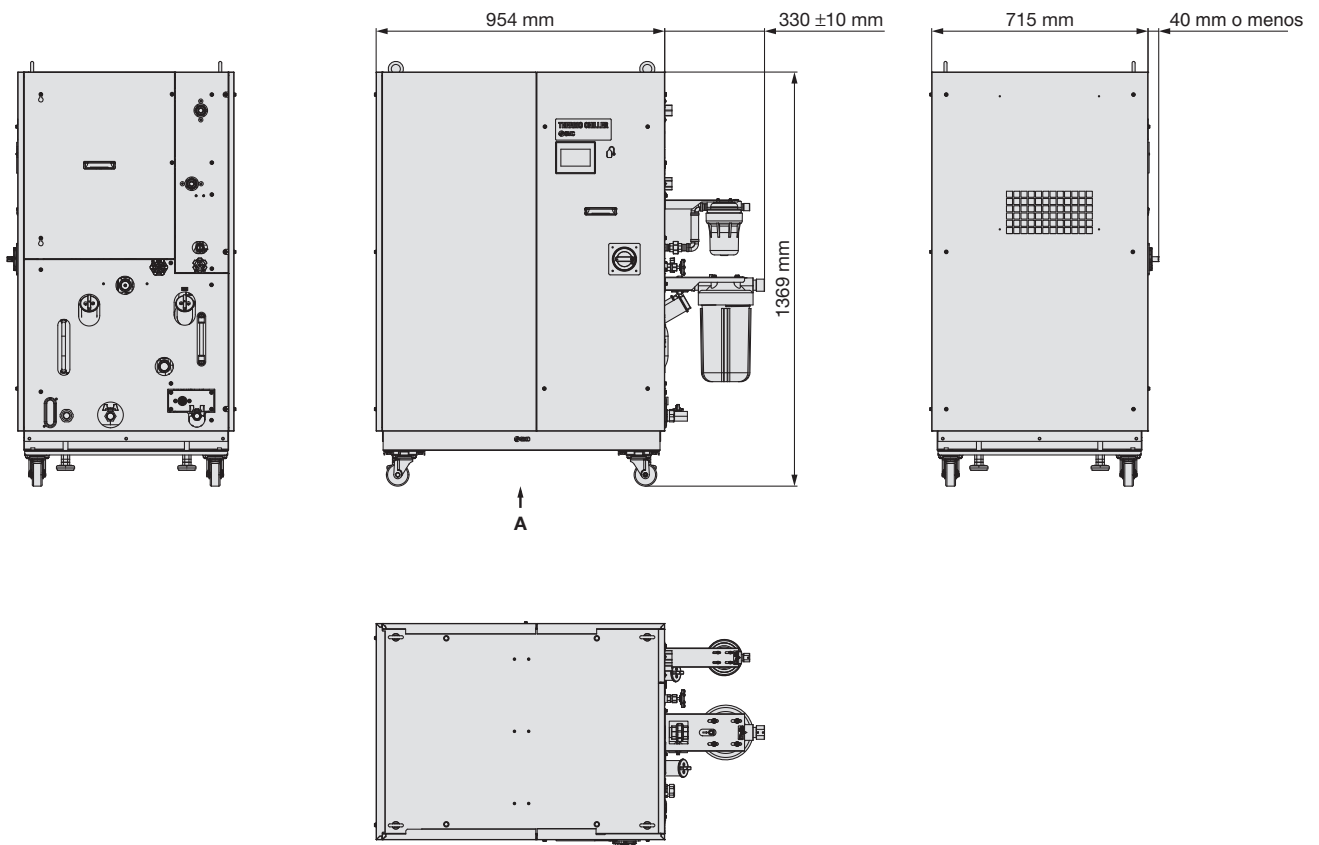


Véanse los tamaños de conexión del conexionado en «Descripción de los componentes» en la página 26.

Dimensiones

HRL200-A□-40

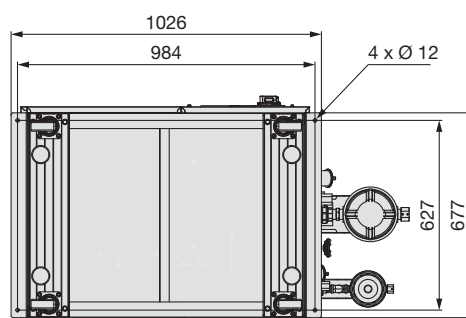


Posición de montaje de perno de anclaje (vista A)

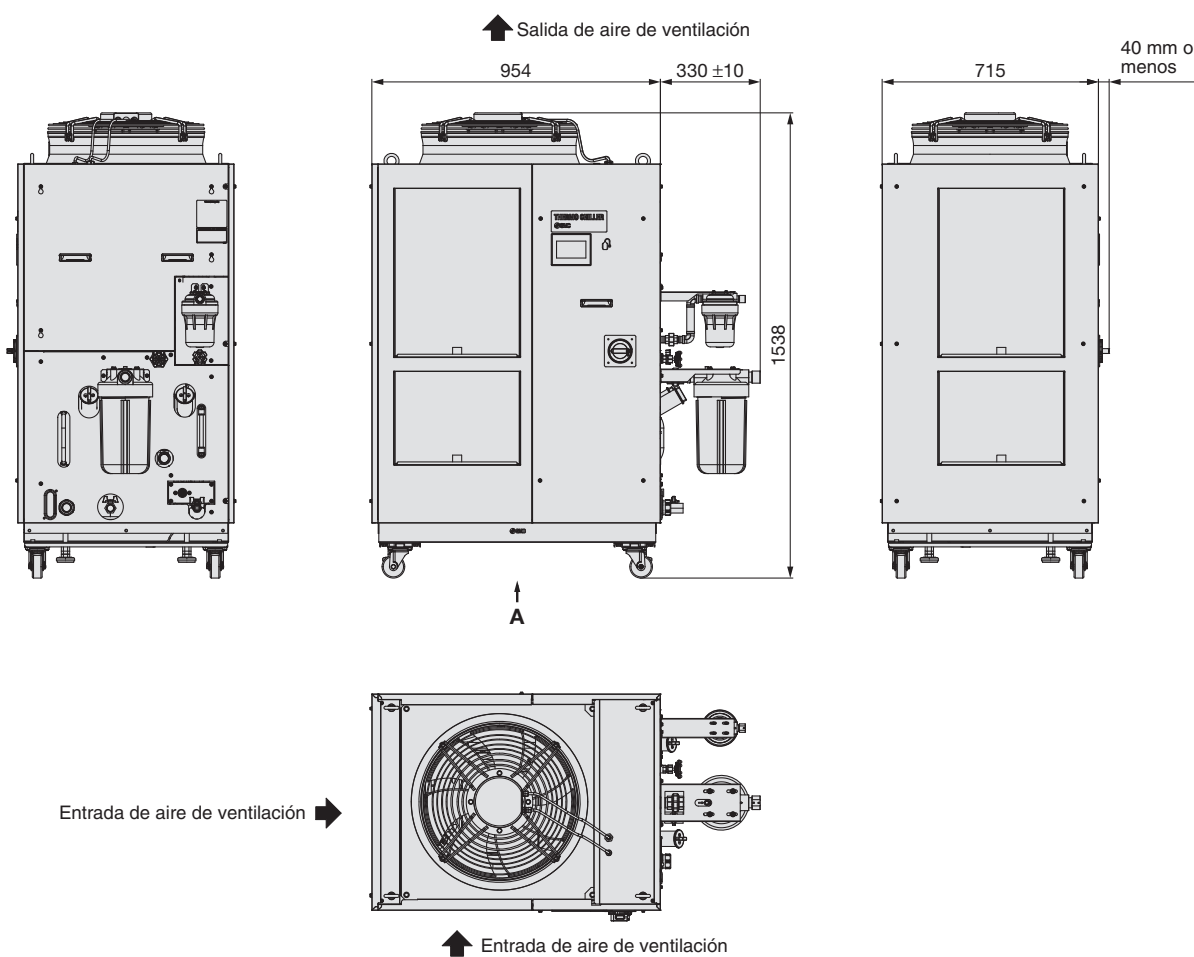



Véanse los tamaños de conexión del conexionado en «Descripción de los componentes» en la página 26.

Dimensiones

HRL300-A□-40

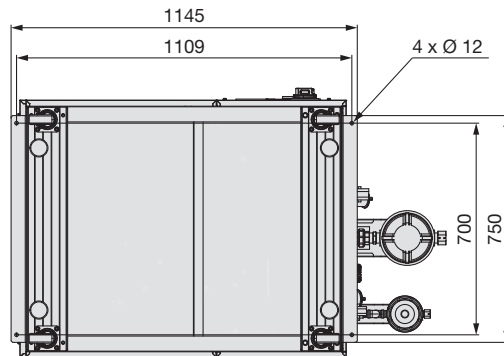


Posición de montaje de perno de anclaje (vista A)

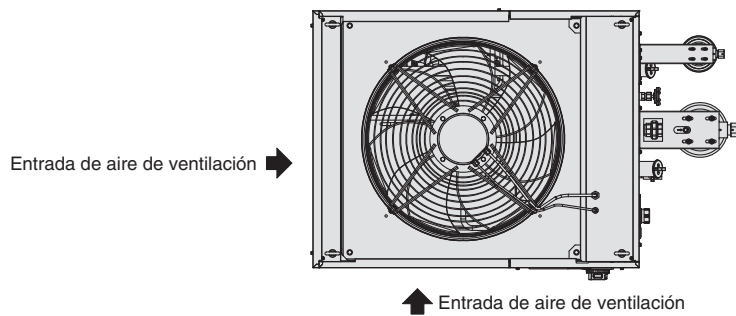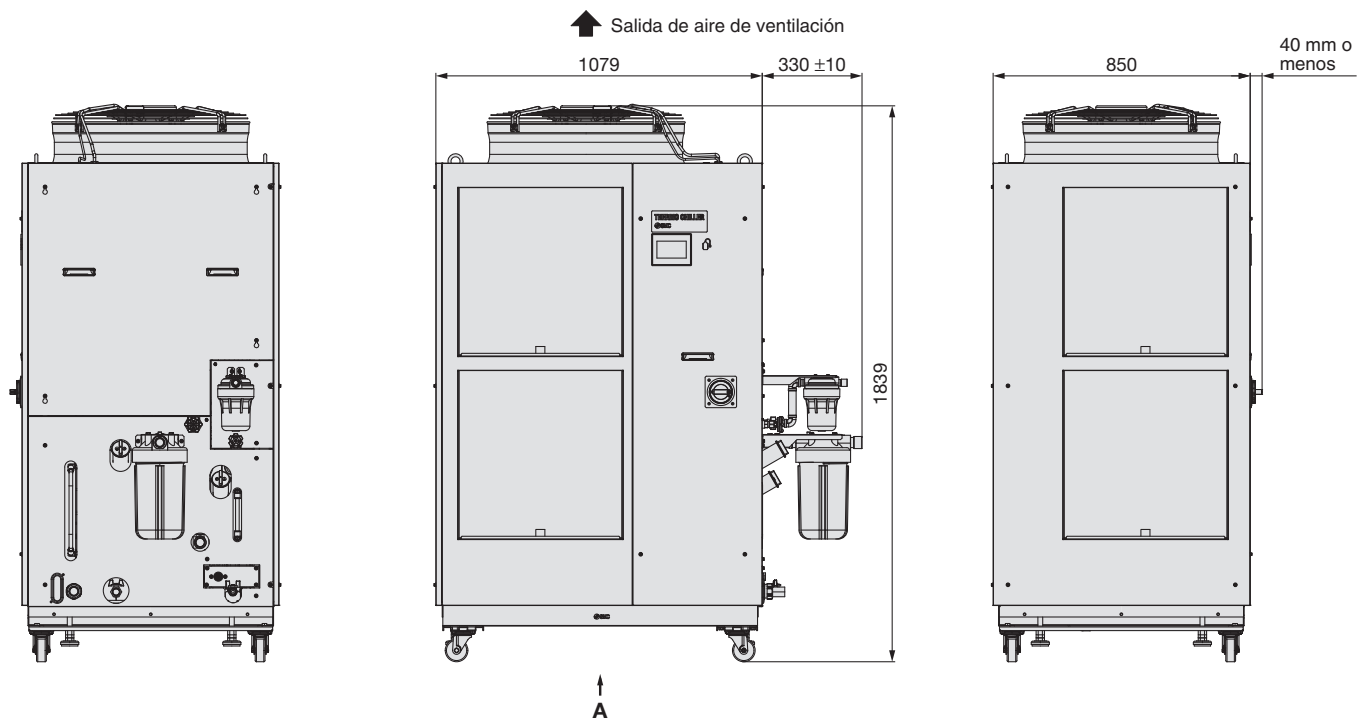



Véanse los tamaños de conexión del conexionado en «Descripción de los componentes» en la página 26.

Dimensiones

HRL400-A□-40

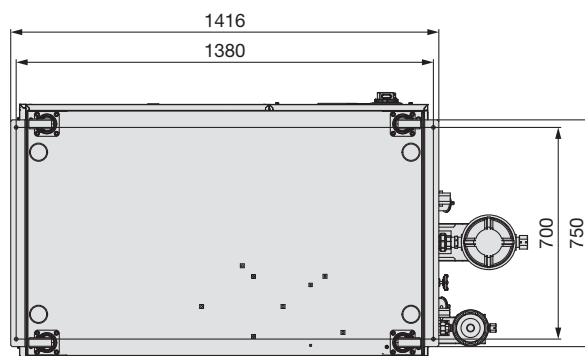


Posición de montaje de perno de anclaje (vista A)

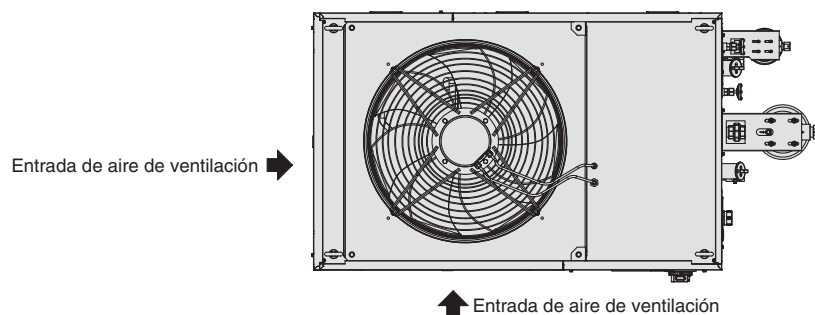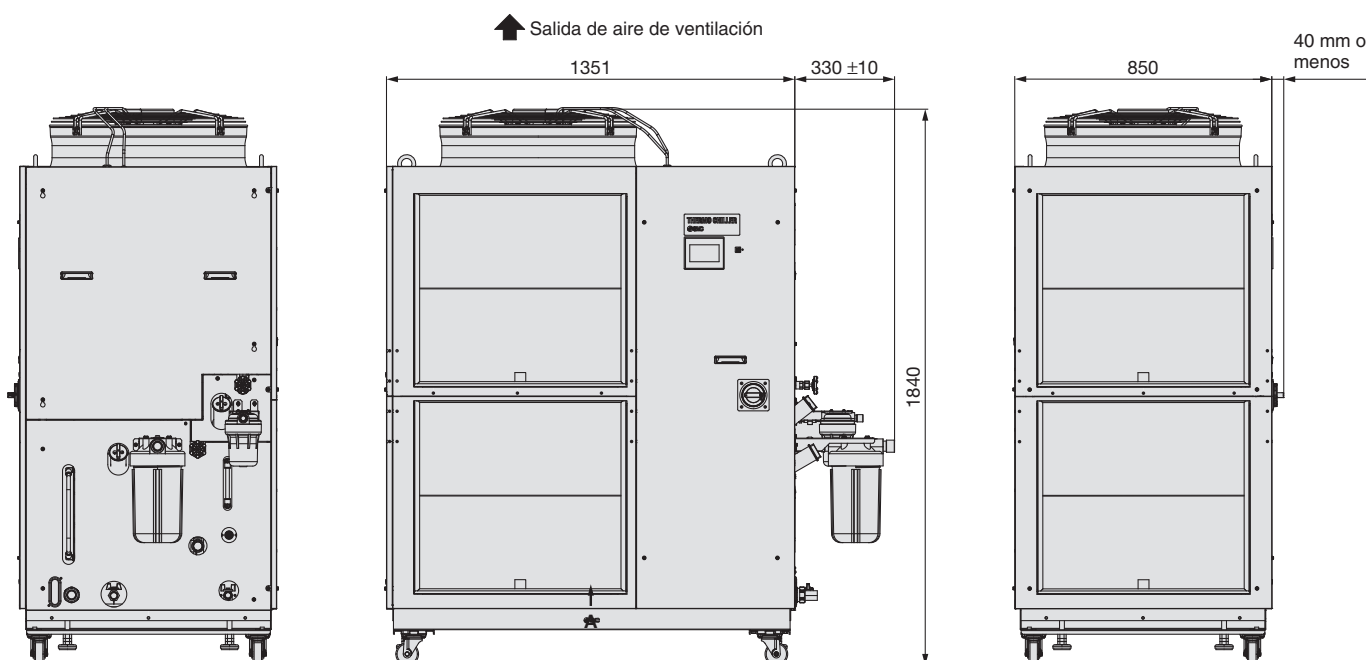

Véanse los tamaños de conexión del conexionado en «Descripción de los componentes» en la página 26.

Descripción de los componentes


Refrigeración por aire

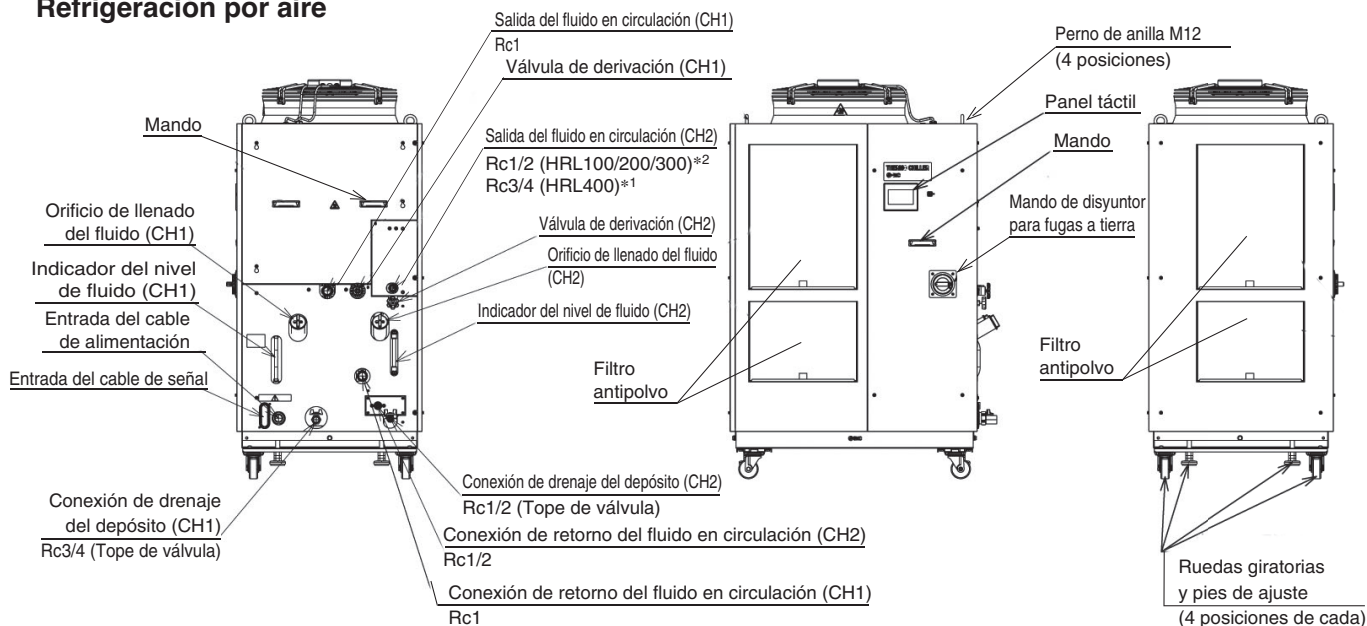

*1 Al conectar un filtro de partículas, el tamaño de conexión será Rc1/2.*2


*2 Para la opción "T3," el tamaño de conexión varía. Para más detalle vea la página 31.

Refrigeración por agua

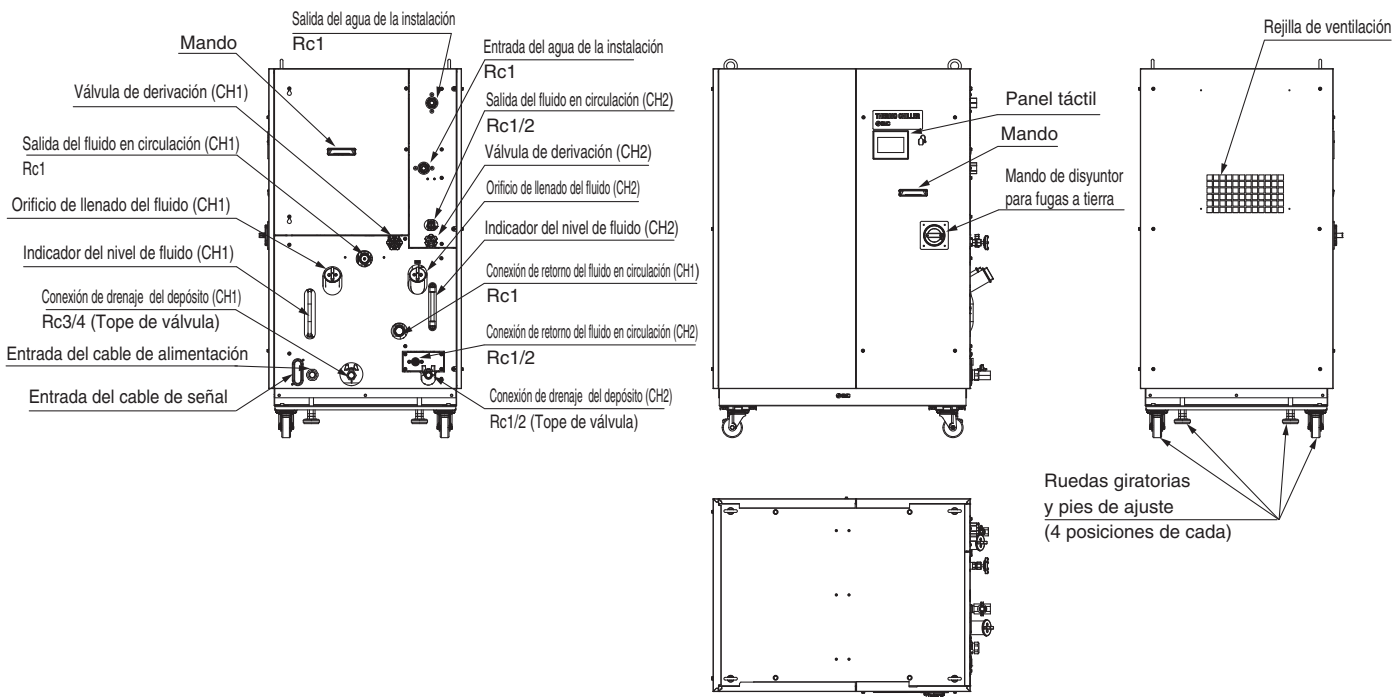

Caudal de conexionado externo recomendado

Se recomienda un circuito de conexionado externo según se indica a continuación.

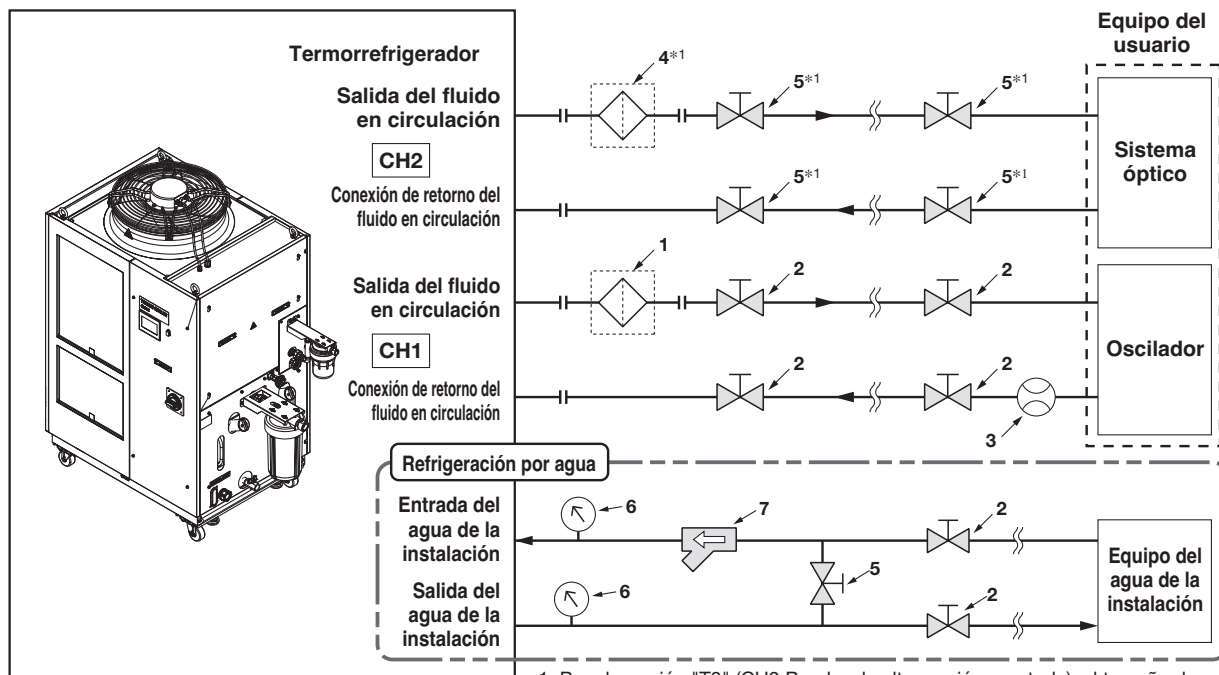

Nº	Descripción	Tamaño	Ref. recomendada	Nota
1	Filtro de partículas	Rc1 (5 µm)	Accesorio	El valor entre () muestra la precisión nominal de filtración.
2	Válvula	Rc1	—	—
3	Caudalímetro	Rc1	—	Prepare un caudalímetro con un rango de caudal apropiado.
4	Filtro de partículas	Rc1/2 (5 µm)	Accesorio	El valor entre () muestra la precisión nominal de filtración.
5	Válvula	Rc1/2*1	—	—
6	Manómetro	0 a 1.0 MPa	—	—
7	Depurador en Y	Rc1 #40	HRS-S0212	Instala un depurador en Y o un filtro. Si es probable que se produzca la entrada de partículas extrañas de un tamaño igual o superior a 20 µm, instala el filtro de partículas. Para el filtro recomendado, consulta la siguiente tabla
	Filtro	Rc1 (20 µm)	Vea la tabla de abajo	

*1 Filtros recomendados para la entrada del agua de la instalación

Modelo aplicable	Filtro recomendado
HRL100	FQ1012N-10-T020-B-X61
HRL200	FGESA-10-T020A-G2

*2 El filtro mostrado arriba no se puede conectar directamente al termorrefrigerador. Instálalo en el sistema de conexionado del usuario.

Características técnicas de cables


Cable de alimentación y disyuntor para fugas a tierra (recomendados)

Modelo	Especificaciones de tensión de alimentación	Diámetro de tornillo del terminal de bombas	Terminal de engarce recomendado	Características técnicas de cables*1	Disyuntor para fugas a tierra	
					Tamaño de disyuntor [A]	Corriente de sensibilidad [mA]
HRL100-A□-20	Trifásica 200 VAC (50 Hz) Trifásica 200 a 230 VAC (60 Hz)	M5	R5.5.5	4 hilos x 5.5 mm ² (4 hilos x AWG 10) incluido el cable de tierra	30	30
HRL100-W□-20			R8-5	(4 hilos x 8 mm ² (4 hilos x AWG 8) incluido el cable de tierra)	40	
HRL200-A□-20					50	
HRL200-W□-20					20	
HRL300-A□-20	Trifásica 380 a 415 VAC (50/60 Hz) Trifásica 460 a 480 VAC (60 Hz)	M5	R5.5-5	4 hilos x 5.5 mm ² (4 hilos x AWG 10) incluido el cable de tierra	30	30
HRL100-A□-40			R8-5	(4 hilos x 8 mm ² (4 hilos x AWG 8) incluido el cable de tierra)	40	
HRL200-A□-40					50	
HRL300-A□-40					20	
HRL100/200-W□-40			R8-5	(4 hilos x 8 mm ² (4 hilos x AWG 8) incluido el cable de tierra)	40	
HRL400-A□-40						

*1 Un ejemplo de características técnicas del cable se obtiene al utilizar dos clases de cables con aislamiento de vinilo a una temperatura de funcionamiento continuo admisible de 70 °C a 600 V y una temperatura ambiente de 30 °C. Selecciona el tamaño correcto de los cables de acuerdo con las condiciones actuales.

Panel de mando

Elementos mostrados en la pantalla de inicio del panel táctil

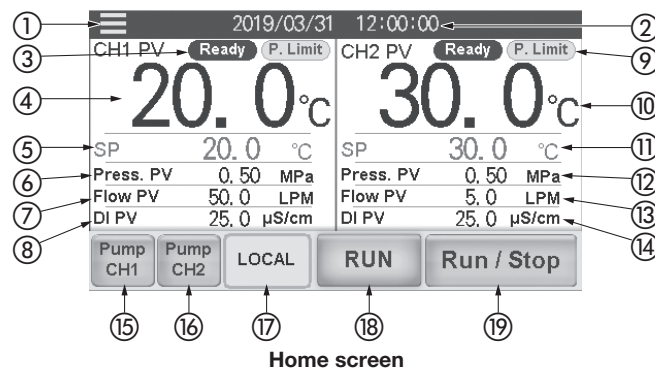

Lista de elementos de control en el menú del monitor de inspección

Nº.	Nº CH	Elemento	Explicación
①	Común	Tecla de menú	Toca la tecla para mostrar el menú.
②		Visualización de la fecha y la hora	Muestra la fecha y la hora. Presione la sección numérica para ajustar la fecha y la hora.
③	CH1	Visualización de las condiciones de funcionamiento	Muestra el estado de TEMP READY. Muestra el estado de control de la presión del fluido circulante.
④		Temperatura del fluido en circulación	Indica la temperatura actual del fluido en circulación.
⑤		Temperatura de ajuste del fluido en circulación	Indica la temperatura de ajuste. Presione la sección numérica para cambiar la temperatura establecida.
⑥		Presión de descarga del fluido en circulación	Indica la presión de descarga.
⑦		Caudal del fluido en circulación	Indica el caudal del fluido. Este valor no se mide con un caudalímetro. Debe usarse como valor de referencia (indicación aproximada). Incluye el caudal en el circuito de derivación.
⑧	CH2	Conductividad eléctrica del fluido circulante	Indica la conductividad eléctrica.*1
⑨		Visualización de las condiciones de funcionamiento	Muestra el estado de TEMP READY. Muestra el estado de control de la presión del fluido circulante.
⑩		Temperatura del fluido en circulación	Indica la temperatura actual del fluido en circulación.
⑪		Temperatura de ajuste del fluido en circulación	Indica la temperatura de ajuste. Presione la sección numérica para cambiar la temperatura establecida.
⑫		Presión de descarga del fluido en circulación	Indica la presión de descarga.
⑬	CH1	Caudal del fluido en circulación	Indica el caudal medido por un caudalímetro. No incluye el caudal en el circuito de derivación.
⑭		Conductividad eléctrica del fluido en circulación	Indica la conductividad eléctrica
⑮	CH1	Funcionamiento independiente de la bomba	La bomba CH1 funcionará de forma independiente mientras se mantenga pulsado el botón.
⑯	CH2	Funcionamiento independiente de la bomba	La bomba CH2 funcionará de forma independiente mientras se mantenga pulsado el botón.
⑰	Común	Modo de funcionamiento	Para seleccionar un modo de funcionamiento desde el panel táctil (modo LOCAL), entrada de contactos (modo DIO), comunicación en serie (modo SERIAL), o comunicación Ethernet (modo Ethernet).
⑱		Display de condiciones de funcionamiento	Indica el estado de funcionamiento y parada del producto.
⑲		Run/Stop	Para arranque/parada del producto

*1 Mostrado para la opción D1 (CH1 con control de conductividad eléctrica).

Alarma

Esta unidad dispone de hasta 39 tipos de alarmas.

Código de alarma	Indicación	Explicación	Código de alarma	Indicación	Explicación
AL01	CH1 Low Level FLT	Nivel de fluido del depósito anormalmente bajo CH1	AL24	CH2 Low Press.	Descenso de la presión de descarga del fluido en circulación CH2
AL02	CH1 Low Level WRN	Nivel bajo de fluido del depósito CH1	AL25	CH2 Low Press. Error	Descenso anormal de presión de descarga del fluido en circulación CH2
AL03	CH2 Low Level FLT	Nivel de fluido del depósito anormalmente bajo CH2	AL26	CH2 Flow Sensor	Fallo del sensor de caudal de descarga del fluido en circulación CH2
AL04	CH2 Low Level WRN	Nivel bajo de fluido del depósito CH2	AL27	CH2 High Electric Conductivity	Aumento de conductividad eléctrica CH2
AL06	Fan Inverter	Fallo del ventilador*1	AL28	CH1 High Electric Conductivity	Aumento de conductividad eléctrica CH2 (opción D1 únicamente)
AL07	Internal Cooling Fan	Fallo del ventilador de refrigeración interno*2	AL30	Digital Input 1	Detección de señal de entrada de contactos 1
AL09	CH1 High Temp. FLT	Incremento anormal de temperatura del fluido en circulación CH1	AL31	Digital Input 2	Detección de señal de entrada de contactos 2
AL10	CH1 High Temp.	Aumento de la temperatura del fluido en circulación CH1	AL33	CH2 Low Flow FLT	Descenso anormal del caudal del fluido en circulación CH2
AL11	CH1 Low Temp.	Descenso de la temperatura del fluido en circulación CH1	AL34	Communication	Error de comunicación
AL12	CH1 TEMP READY Alarm	Alarma CH1 TEMP READY	AL35	Ambient Temp	Fuera del rango de temperatura ambiente
AL13	CH2 High Temp. FLT	Incremento anormal de temperatura del fluido en circulación CH2	AL36	Maintenance	Alarma de mantenimiento
AL14	CH2 High Temp.	Aumento de la temperatura del fluido en circulación CH2	AL37	Refrigeration Circuit	Fallo de circuito del compresor
AL15	CH2 Low Temp.	Descenso de la temperatura del fluido en circulación CH2	AL38	Sensor	Fallo del sensor
AL16	CH2 TEMP READY Alarm	Alarma CH2 TEMP READY	AL39	Controller	Fallo del controlador
AL17	CH1 HX In High Temp. FLT	Aumento anormal de temperatura de entrada del intercambiador de calor CH1	AL40	Compressor Inverter	Error del inversor del compresor
AL18	CH1 Press. Sensor	Fallo del sensor de presión de descarga del fluido en circulación CH1	AL41	Compressor Inverter Comm.	Error de comunicación del inversor del compresor
AL19	CH1 High Press.	Aumento de la presión de descarga del fluido en circulación CH1	AL42	CH1 Pump Inverter	Error del inversor de la bomba CH1
AL20	CH1 Low Press.	Descenso de la presión de descarga del fluido en circulación CH1	AL43	CH1 Pump Inverter Comm.	Error de comunicación del inversor de la bomba CH1
AL21	CH2 Press. Sensor	Fallo del sensor de presión de descarga del fluido en circulación CH2	AL44	CH2 Pump Inverter	Error del inversor de la bomba CH2
AL22	CH2 High Press. Error	Aumento anormal de presión de descarga del fluido en circulación CH2	AL45	CH2 Pump Inverter Comm.	Error de comunicación del inversor de la bomba CH2
AL23	CH2 High Press.	Aumento de la presión de descarga del fluido en circulación CH2			

*1 Esta alarma no se produce en el modelo refrigerado por agua. *2 Esta alarma no se produce en el modelo refrigerado por aire.

Funciones de comunicación

Entrada/salida de contactos

Especificaciones de comunicación de entrada/salida de contactos, salida analógica

Elemento		Características técnicas	
Señal de entrada de contactos 1, 2, 3	Método de aislamiento	Fotoacoplador	· Señal de funcionamiento/parada · Señal de conmutación externa · Señal de solicitud de modo de funcionamiento (entrada de contactos 3 fija)
	Tensión nominal de entrada	24 VDC	
	Rango de tensión de trabajo	21.6 a 26.4 VDC	
	Corriente nominal de entrada	5 mA TYP	
	Impedancia de entrada	4.7 kΩ	
Señal de salida de contactos 1, 2, 3, 4, 5, 6	Tensión nominal de carga	48 VAC o menos/30 VDC o menos	· Señal de estado de funcionamiento · Señal de alarma · Señal de finalización de preparación (TEMP READY), etc.
	Corriente de carga máxima	800 mA AC/DC o menos*1	
	Corriente mín. de carga	5 VDC 10 mA	
Señal de salida analógica 1, 2	Rango de tensión de salida	0 a +10 V	—
	Corriente máxima de salida	10 mA	
	Precisión de salida	±0.4 % FONDO DE ESCALA o menos	
Tensión de salida		24 VDC ±10 % 200 mA máx.*1 (Sin carga inductiva)	

Diagrama del circuito

Al termorrefrigerador

Lado del sistema del usuario

Si se usa el suministro eléctrico del producto, conecta el pin 1 al pin 2 y el lado COM de cada señal de entrada de contactos al pin 14. (Ejemplo 1)

Si se usa el suministro eléctrico del usuario, conecta el lado + de 24 VDC al pin 2 y el lado COM de cada señal de entrada de contactos al COM de alimentación del usuario. (Ejemplo 2)

24 VDC

24 VDC

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 VDC

24 COM

24 VDC

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24 COM

24

*1 Asegúrate de que la corriente de carga total es 800 mA o inferior. Para usar la alimentación de este producto, asegúrese de que la corriente de carga total es 200 mA o inferior.

Funciones de comunicación


N.º de pins de entrada/salida de contactos, salida analógica

Nº de pin	Aplicación	División	Ajustes por defecto
1	24 24 VDC	Salida	—
2	24 Entrada VDC	Entrada	—
3	Señal de entrada de contactos 1	Entrada	Funcionamiento/parada*1
4	Señal de entrada de contactos 3	Entrada	Señal de solicitud de modo de funcionamiento (fija)*2
5	Señal de salida de contactos 6	Salida	OFF*1
6	Señal de salida de contactos 1	Salida	Señal de estado de funcionamiento [tipo N.A.] (fija)*2
7	Señal de salida de contactos 3	Salida	Señal de alarma «WRN» de continuación de funcionamiento [modelo N.C.] (fija)*2
8	Señal de salida de contactos 5	Salida	OFF*1
9	Ninguna	—	No se puede conectar*3
10	Señal analógica saliente 2	Salida	Conductividad eléctrica CH2*1
11	Señal analógica saliente 1	Salida	Descenso de la temperatura del fluido en circulación CH2*1
12	Ninguna	—	No se puede conectar*3
13	Ninguna	—	No se puede conectar*3
14	24 Salida COM (Común de señal de entrada de contactos)	Salida	—
15	Común para señal de salida de contactos 1, 2, 3, 4, 5	Salida	—
16	Señal de entrada de contactos 2	Entrada	Señal de conmutación externa*1
17	Ninguna	—	No se puede conectar*3
18	Común de señal de salida de contactos 6	Salida	—
19	Señal de salida de contactos 2	Salida	Señal de alarma «FLT» de parada de funcionamiento [tipo N.C.] (fija)*2
20	Señal de salida de contactos 4	Salida	OFF*1
21	Ninguna	—	No se puede conectar*3
22	Común para señal de salida analógica 2	Salida	—
23	Común para señal de salida analógica 1	Salida	—
24	Ninguna	—	No se puede conectar*3
25	Ninguna	—	No se puede conectar*3

*1 Es posible modificar el ajuste.

*2 No es posible modificar el ajuste. (Posibilidad de seleccionar «tipo N.A. /tipo N.C.».)

*3 No conectar cableado.

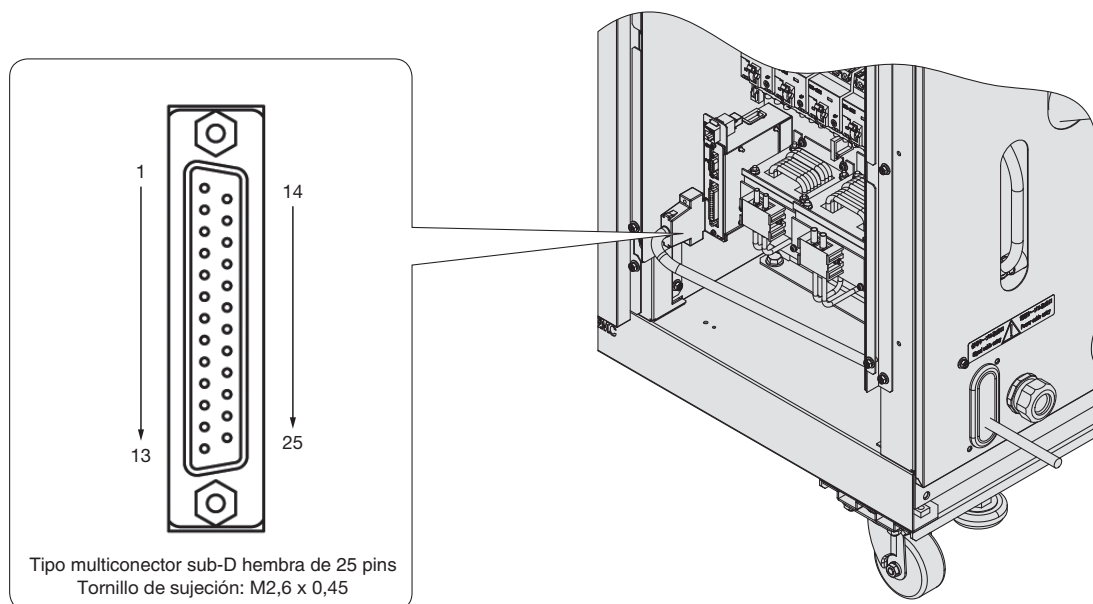

Funciones de comunicación

Comunicación en serie


Las siguientes operaciones se pueden realizar mediante comunicación en serie RS-232C/RS-485.

Escritura	Lectura
Para arranque/parada del producto Para cambiar el valor de ajuste de la temperatura del fluido en circulación	Para lectura de la temperatura del fluido en circulación, presión, caudal y conductividad eléctrica (CH1*1) Para lectura de la temperatura del fluido en circulación, presión, caudal y conductividad eléctrica (CH2) Para lectura del estado de los diferentes componentes del producto (por ejemplo, estado de funcionamiento y contenido de la alarma)

*1 Para opción D1 (CH1 con control de la conductividad eléctrica)

Cableado del cable de interfaz para comunicación en serie

Elemento	Características técnicas
Conector eléctrico	Tipo multiconector sub-D hembra de 9 pins
Diagrama del circuito	RS-485 Un termorrefrigerador para un ordenador central o múltiples termorrefrigeradores para un ordenador central. (31 termorrefrigeradores se pueden conectar al máximo.) * No conectar con otros pins.
Normas	RS-232C Un termorrefrigerador para un maestro * No conectar con otros pins.

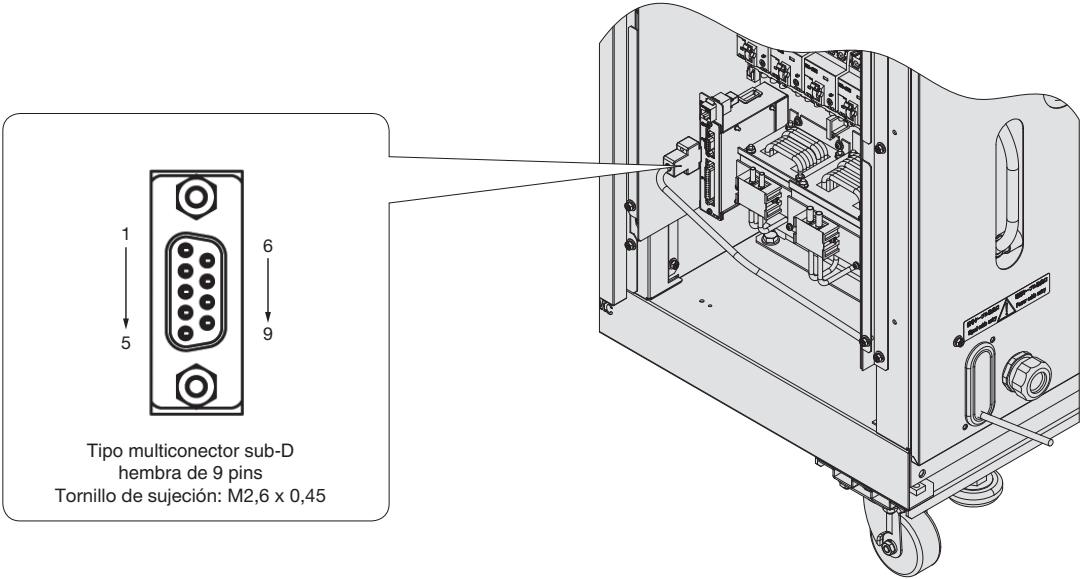

Funciones de comunicación


Comunicación Ethernet Modbus/TCP


Las siguientes operaciones se pueden realizar mediante comunicación Ethernet Modbus/TCP.

Escritura	Lectura
Para arranque/parada del producto Para cambiar el valor de ajuste de la temperatura del fluido en circulación	Para lectura de la temperatura del fluido en circulación, presión, caudal y conductividad eléctrica (CH1*1) Para lectura de la temperatura del fluido en circulación, presión, caudal y conductividad eléctrica (CH2) Para lectura del estado de los diferentes componentes del producto (por ejemplo, estado de funcionamiento y contenido de la alarma) Para lectura del modelo del producto y el número de serie.

*1 Para opción D1 (CH1 con control de la conductividad eléctrica)

Cableado de comunicación para la comunicación Ethernet Modbus/TCP

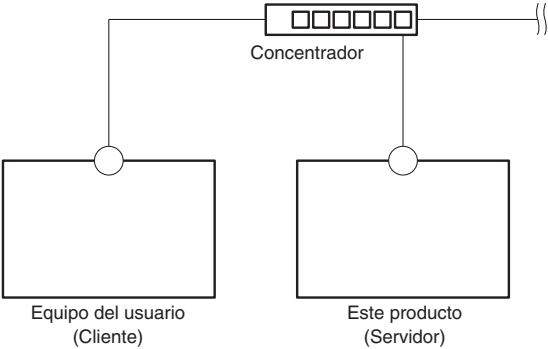Elemento	Características técnicas
Conector eléctrico	RJ45
Diagrama del circuito	El equipo del usuario (cliente) y este producto (servidor) se pueden conectar a través de un concentrador. Posibilidad de conectar hasta 4 equipos del usuario a la vez.  El diagrama ilustra la configuración de red. En la parte superior, un concentrador con un conector RJ45 está conectado a un símbolo de red. Dos líneas descendentes conectan el concentrador a dos dispositivos rectangulares representados como cajas. El dispositivo de la izquierda está etiquetado como 'Equipo del usuario (Cliente)' y el de la derecha como 'Este producto (Servidor)'.

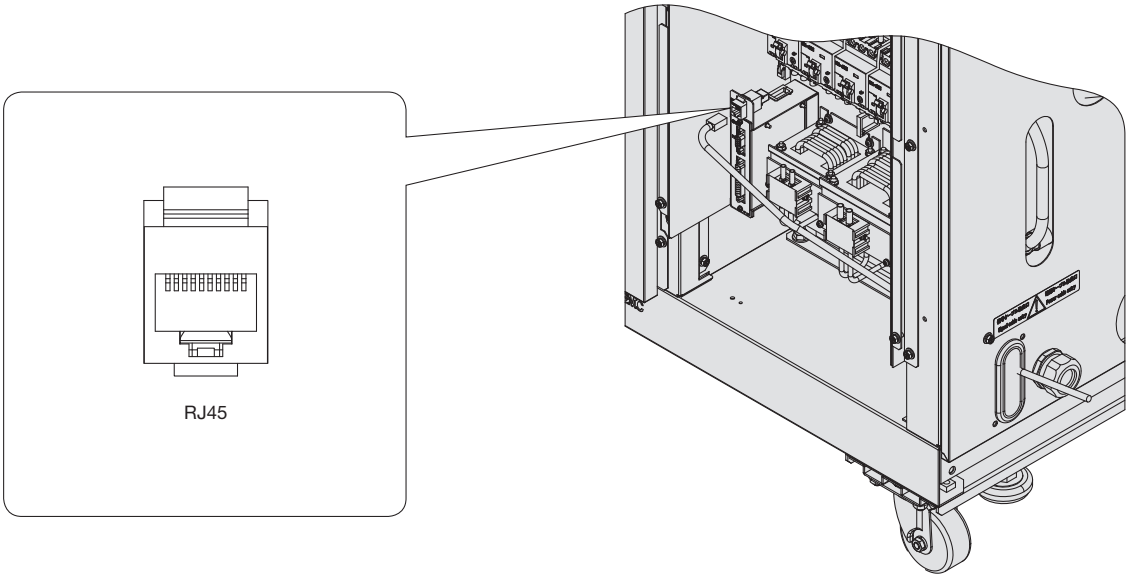

Serie HRL

Opciones

* Al hacer el pedido del termorrefrigerador deben seleccionarse las opciones. No es posible añadirlas después de adquirir la unidad.

D1

Símbolo

CH1, CH2 Control de conductividad eléctrica

HRL - - - D1

● CH1, CH2 Control de conductividad eléctrica

- En el modelo estándar, solo CH2 incluye control de conductividad eléctrica. No obstante, si se selecciona la opción «D1», CH1 también incluye control de conductividad eléctrica.
- Se usan materiales sin cobre en las piezas del circuito de fluido en circulación que están en contacto con líquidos.
- * Cuando se selecciona la opción "CH1, CH2 Control de conductividad eléctrica", el peso aumenta en 1 kg.

T2

Símbolo

CH2 Bomba de alta presión montada

HRL - - 40 - T2

● CH2 Bomba de alta presión montada


Posibilidad de elegir una bomba de alta presión conforme a la resistencia del conexionado del usuario.
La capacidad total de refrigeración de CH1 y CH2 se reducirá como consecuencia del calor generado por la bomba.

Modelo aplicable		HRL - A/W - 40 - T2	
		CH1	CH2
Bomba	Caudal nominal (salida)	l/min	Mismo que el producto estándar
	Caudal máximo	l/min	20 (0.45 MPa)
	Presión máx. de la bomba	m	30
Caudal mínimo de funcionamiento		l/min	Mismo que el producto estándar
Capacidad del tanque		L	5
Capacidad de refrigeración		W	Mismo que el producto estándar
		Es diferente de la capacidad de refrigeración estándar. Consulta la siguiente tabla para obtener más información.	

* Cuando se selecciona la opción "CH2 Bomba de alta presión montada", el peso aumenta en 1 kg.

Capacidad de la bomba

HRL - A/W - 40 - T2

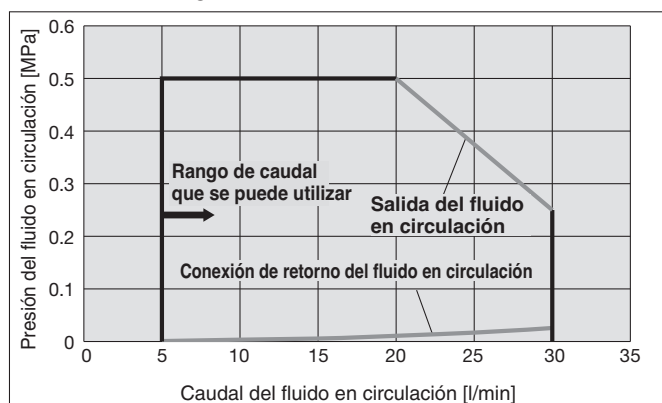


T2

Símbolo


CH2 Bomba de alta presión montada

Capacidad de refrigeración


HRL100-A□-40-T2 (CH1)*1

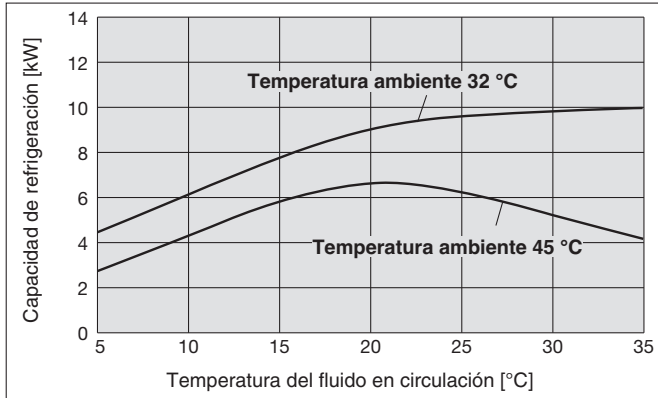


HRL200-A□-40-T2 (CH1)*1

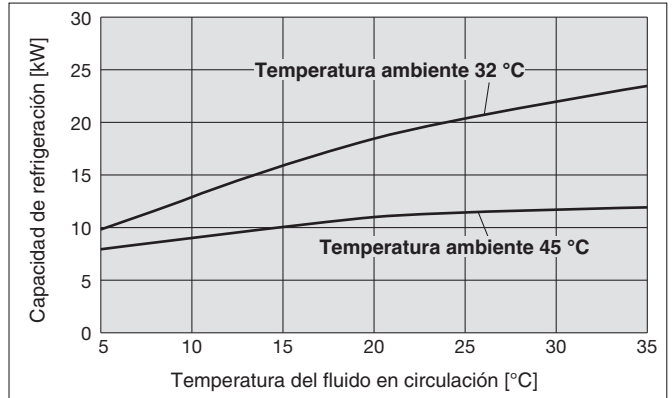


HRL300-A□-40-T2 (CH1)*1

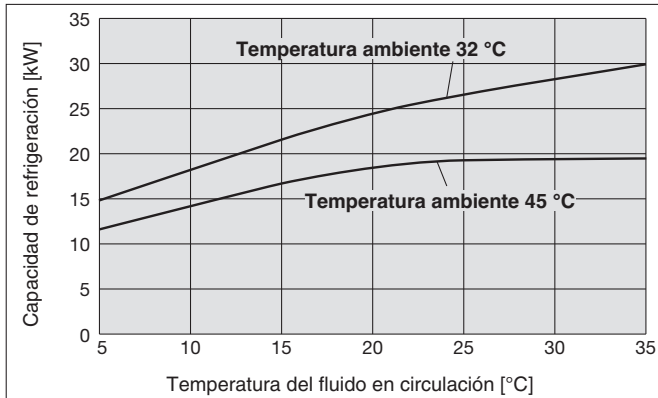


HRL□-A/W□-40-T2 (CH2)*2

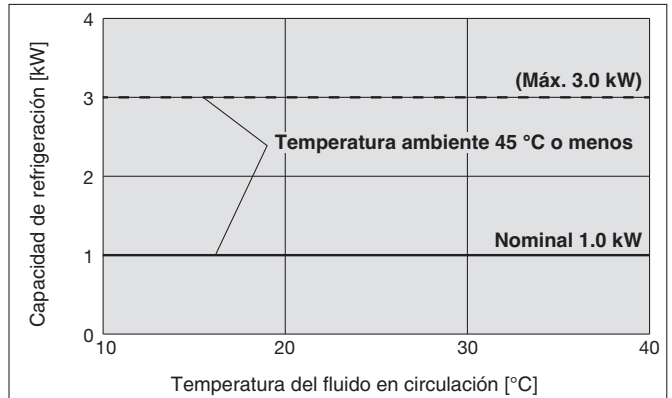


HRL100-W□-40-T2 (CH1)*1

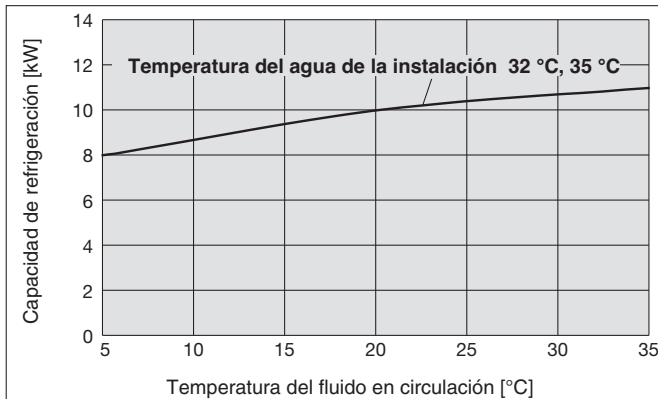

HRL200-W□-40-T2 (CH1)*1

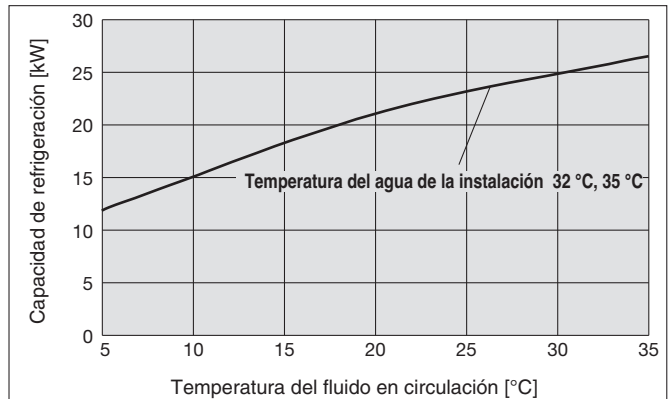

HRL400-A□-40-T2 (CH1)*1

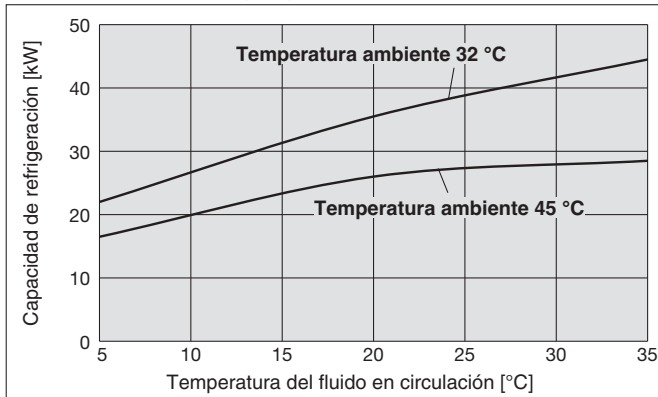

*1 Es la capacidad de refrigeración del lado CH1 cuando se aplica una carga térmica de 1 kW en el lado CH2.

*2 Máx. 3.0 kW. Si se aplica 3.0 kW, la capacidad de refrigeración de CH1 disminuye en 2.0 kW.

T3

Símbolo

CH2 Bomba de alta presión montada

HRL - - -40-T3

● CH2 Bomba de alta presión montada

Posibilidad de elegir una bomba de alta presión conforme a la resistencia del conexionado del usuario. La capacidad total de refrigeración de CH1 y CH2 se reducirá como consecuencia del calor generado por la bomba.


- La bomba CH2 usada para la opción T3 usa un sellado mecánico.
- Te informaremos sobre la inspección en el aviso de mantenimiento. Ponte en contacto con el centro de servicio para solicitar mantenimiento de la bomba y del sellado mecánico.

* No se puede seleccionar HRL100/200.

Modelo aplicable			HRL300-A□-40-T3		HRL400-A□-40-T3	
			CH1	CH2	CH1	CH2
Bomba	Caudal nominal (salida)	l/min	Mismo que el producto estándar	38 (0.45 MPa)	Mismo que el producto estándar	38 (0.45 MPa)
	Caudal máximo	l/min	Mismo que el producto estándar	60	Mismo que el producto estándar	60
	Presión máx. de la bomba	m	Mismo que el producto estándar	49	Mismo que el producto estándar	49
Caudal mínimo de funcionamiento		l/min	Mismo que el producto estándar	10	Mismo que el producto estándar	10
Capacidad del tanque		L	Mismo que el producto estándar	12	Mismo que el producto estándar	Mismo que el producto estándar
Capacidad de refrigeración		W	La capacidad de refrigeración se reduce en aprox. 2 kW en comparación con el modelo estándar. Consulta la siguiente tabla para obtener más información.			

* Cuando se selecciona la opción "CH2 Bomba de alta presión montada", el peso aumenta en 18 kg para HRL300 y en 15 kg para HRL400.


Disposición conexiones (CH2)

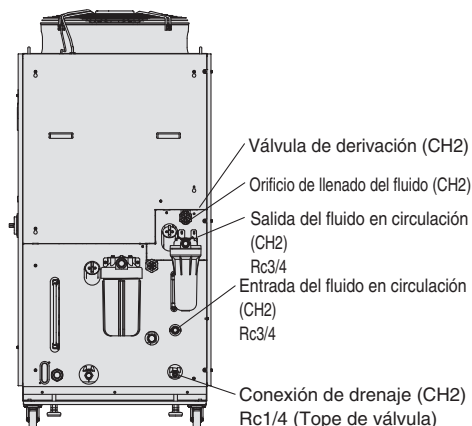

* La disposición de conexiones de CH1 no varía.


Capacidad de la bomba

HRL300-A□-40-T3 (CH2)

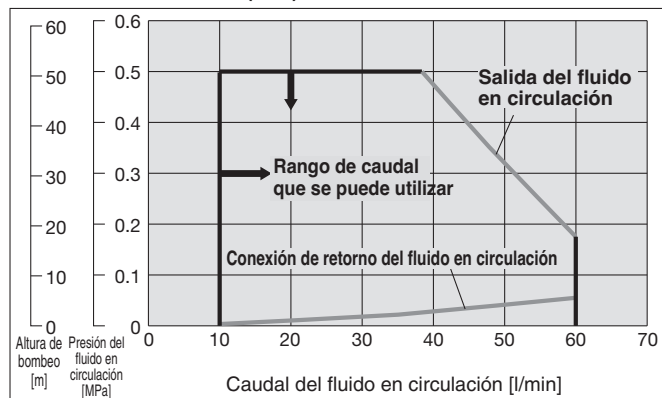


Capacidad de refrigeración

HRL300-A□-40-T3 (CH1)*1

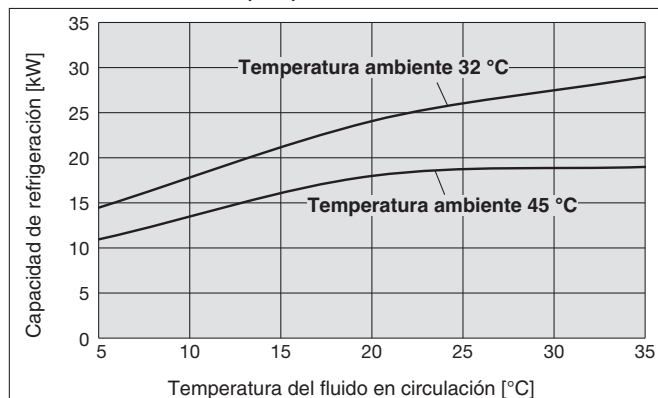


Capacidad de refrigeración

HRL300-A□-40-T3 (CH2)*2

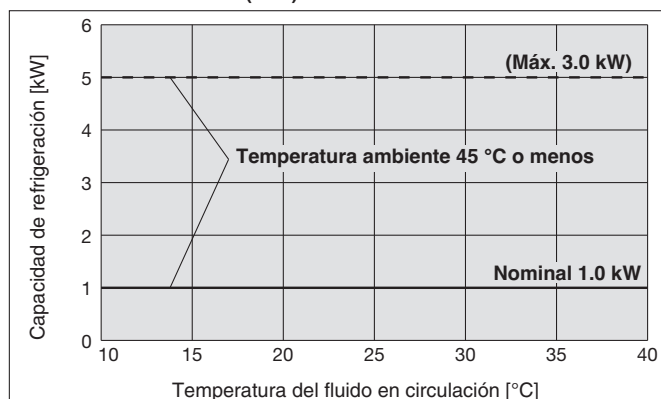

HRL400-A□-40-T3 (CH1)*1

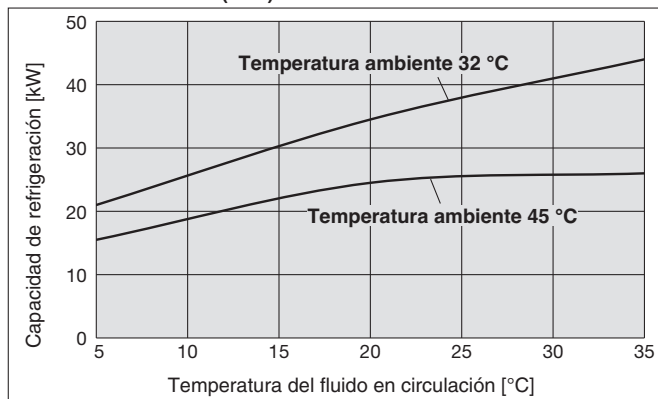

*1 Es la capacidad de refrigeración del lado CH1 cuando se aplica una carga térmica de 1 kW en el lado CH2.

*2 Máx. 5.0 kW. Si se aplica 5.0 kW, la capacidad de refrigeración de CH1 disminuye en 4.0 kW.

Accesorios opcionales

Lista de consumibles

Ref.	Descripción	Cant.	Nota
HRS-S0213	Filtro antipolvo (inferior)	1	Para HRL200-A: 2 uds. por unidad.
HRS-S0214	Filtro antipolvo (superior)	1	Para HRL100/200-A: 2 uds. por unidad.
HRS-S0185	Filtro antipolvo	1	Para HRL300-A: 4 uds. por unidad.
HRS-S0153	Filtro antipolvo	1	Para HRL400-A: 4 uds. por unidad.
HRS-PF006	Filtro de partículas	1	Común para cada modelo: para CH1
EJ202S-005X11	Filtro de partículas	1	Común para cada modelo: para CH2. (Excepto opción-T3)
EJ302S-005X11	Filtro de partículas	1	Para opción-T3: para CH2
HRR-DF001	Cartucho de repuesto del filtro DI	1	Común para cada modelo: para CH2
HRR-DF002	Cartucho de repuesto del filtro DI	1	Común para cada modelo: para CH1, solo opción D1

Cálculo de la capacidad de refrigeración

Cálculo de la capacidad de refrigeración necesaria

Ejemplo 1: cuando se conoce la cantidad de calor generado en el equipamiento del usuario.

La cantidad de calor generado puede determinarse en función del consumo de energía o de la salida del área donde se genera el calor, es decir, el área que debe ser refrigerada, en el equipo del usuario.*1

① **Obtén la cantidad de calor generado a partir del consumo de energía.**

Consumo de energía **P**: 20 [kW]

$$Q = P = 20 \text{ [kW]}$$

Capacidad de refrigeración = Considerando un factor de seguridad del 20 %, $20 \text{ [kW]} \times 1.2 = 24 \text{ [kW]}$

② **Obtén la cantidad de calor generado a partir de la salida de suministro eléctrico.**

Salida de suministro eléctrico **VI**: 20 [kVA]

$$Q = P = V \times I \times \text{Factor de potencia}$$

En este ejemplo, se utiliza un factor de potencia de 0.85:

$$= 20 \text{ [kVA]} \times 0.85 = 17 \text{ [kW]}$$

Capacidad de refrigeración = Considerando un factor de seguridad del 20 %, $17 \text{ [kW]} \times 1.2 = 20.4 \text{ [kW]}$

③ **Obtén la cantidad de calor generado a partir de la salida.**


Salida (potencia del eje, etc.) **W**: 13 [kW]

$$Q = P = \frac{W}{\text{Eficiencia}}$$

En este ejemplo, se utiliza una eficiencia de 0.7:

$$= \frac{13}{0.7} = 18.6 \text{ [kW]}$$

Capacidad de refrigeración = Considerando un factor de seguridad del 20 %, $18.6 \text{ [kW]} \times 1.2 = 22.3 \text{ [kW]}$

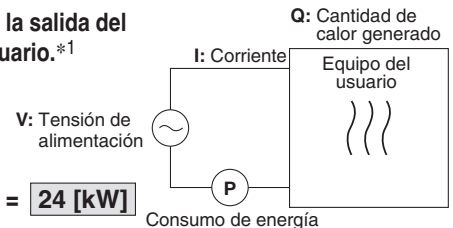

*1 Los ejemplos anteriores calculan la cantidad de calor generado en función del consumo de energía.

La cantidad real de calor generado podría diferir debido a la estructura del equipo del usuario.

Asegúrese de comprobarlo detenidamente.

④ **Calcular basándose en la salida del láser.**

Potencia de salida del láser **6 [kW]**, eficiencia de conversión del 30 %

El consumo de energía del oscilador es

$$6 \text{ [kW]} \div 0.3 = 20 \text{ [kW]}$$

La capacidad de refrigeración necesaria para el oscilador es

$$20 \text{ [kW]} - 6 \text{ [kW]} = 14 \text{ [kW]}$$

Considerando un factor de seguridad del 20 %, $14 \text{ [kW]} \times 1.2 = 16.8 \text{ [kW]}$

$$18.6 \text{ [kW]} \times 1.2 = 22.3 \text{ [kW]}$$

Ejemplo 2: cuando no se conoce la cantidad de calor generado en el equipamiento del usuario.

Obtención de la diferencia de temperatura entre la entrada y la salida al hacer circular el fluido en circulación por el interior del equipo del usuario.

Cantidad de calor generado por el equipo del usuario Q	: Desconocida [W] ([J/s])
Fluido en circulación	: Agua corriente*1
Caudal másico de fluido en circulación qm	: ($\rho \times qv \div 60$) [kg/s]
Densidad del fluido en circulación p	: 1 [kg/L]
Caudal volumétrico de fluido en circulación qv	: 70 [l/min]
Calor específico del fluido en circulación C	: 4.186×10^3 [J/(kg·K)]
Temperatura de salida del fluido en circulación T1	: 293 [K] (20 [°C])
Temperatura de retorno del fluido en circulación T2	: 297 [K] (24 [°C])
Diferencia de temperatura del fluido en circulación ΔT	: 4 [K] (= $T_2 - T_1$)
Factor de conversión: minutos a segundos (unidades SI)	: 60 [s/min]


*1 Consulta la pág. 38 para los valores típicos de las propiedades físicas del agua corriente y de otros fluidos en circulación

$$Q = qm \times C \times (T_2 - T_1)$$

$$= \frac{\rho \times qv \times C \times \Delta T}{60} = \frac{1 \times 70 \times 4.186 \times 10^3 \times 4.0}{60}$$

$$= 19535 \text{ [J/s]} \approx 19535 \text{ [W]} = 19.5 \text{ [kW]}$$

Capacidad de refrigeración = Considerando un factor de seguridad del 20 %, $19.5 \text{ [kW]} \times 1.2 = 23.4 \text{ [kW]}$

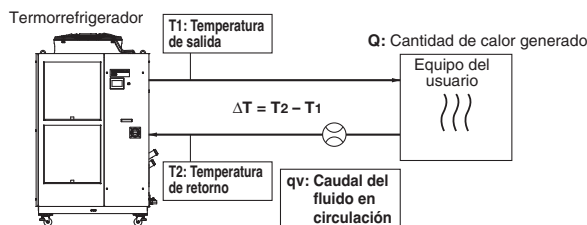

Ejemplo de unidades de medida convencionales (Referencia)

Cantidad de calor generado por el equipo del usuario Q	: Desconocida [cal/h] → [W]
Fluido en circulación	: Agua corriente*1
Caudal másico de fluido en circulación qm	: ($\rho \times qv \times 60$) [kgf/h]
Relación peso-volumen del fluido en circulación Y	: 1 [kgf/L]
Caudal volumétrico de fluido en circulación qv	: 70 [l/min]
Calor específico del fluido en circulación C	: 1.0×10^3 [cal/(kgf·°C)]
Temperatura de salida del fluido en circulación T1	: 20 [°C]
Temperatura de retorno del fluido en circulación T2	: 24 [°C]
Diferencia de temperatura del fluido en circulación ΔT	: 4 [°C] (= $T_2 - T_1$)
Factor de conversión: horas a minutos	: 60 [min/h]
Factor de conversión: kcal/h a kW	: 860 [(cal/h)/W]

$$Q = \frac{qm \times C \times (T_2 - T_1)}{860}$$

$$= \frac{Y \times qv \times 60 \times C \times \Delta T}{860}$$

$$= \frac{1 \times 70 \times 60 \times 1.0 \times 10^3 \times 4.0}{860}$$

$$= \frac{16\,800\,000 \text{ [cal/h]}}{860}$$

$$\approx 19534 \text{ [W]} = 19.5 \text{ [kW]}$$

Capacidad de refrigeración = Considerando un factor de seguridad del 20 %, $19.5 \text{ [kW]} \times 1.2 = 23.4 \text{ [kW]}$

Cálculo de la capacidad de refrigeración necesaria

Ejemplo 3: en caso de que no se genere calor y el objeto se refrigere por debajo de una determinada temperatura durante un cierto periodo de tiempo.

Cantidad de calor disipado por la sustancia refrigerada (por unidad de tiempo) **Q** : Desconocida [W] ([J/s])
 Sustancia refrigerada : Agua
 Masa de la sustancia refrigerada **m** : (= $\rho \times V$) [kg]
 Densidad de la sustancia refrigerada ρ : 1 [kg/L]
 Volumen total de sustancia refrigerada **V** : 250 [L]
 Calor específico de la sustancia refrigerada **C** : 4.186×10^3 [J/(kg·K)]
 Temperatura de la sustancia refrigerada cuando se inicia la refrigeración **T₀** : 305 [K] (32 [°C])
 Temperatura de la sustancia refrigerada tras t horas **T_t** : 293 [K] (20 [°C])
 Diferencia de temperatura de refrigeración ΔT : 12 [K] (= $T_0 - T_t$)
 Tiempo de refrigeración Δt : 900 [s] (= 15 [min])


* Consulte en la parte inferior derecha de esta página el valor de las propiedades físicas típicas del fluido en circulación.

$$Q = \frac{m \times C \times (T_0 - T_t)}{\Delta t} = \frac{\rho \times V \times C \times \Delta T}{\Delta t}$$

$$= \frac{1 \times 250 \times 4.186 \times 10^3 \times 12}{900} = 13953 \text{ [J/s]} \approx 14.0 \text{ [kW]}$$

Capacidad de refrigeración = Considerando un factor de seguridad del 20 %,

$$14.0 \text{ [kW]} \times 1.2 = 16.8 \text{ [kW]}$$

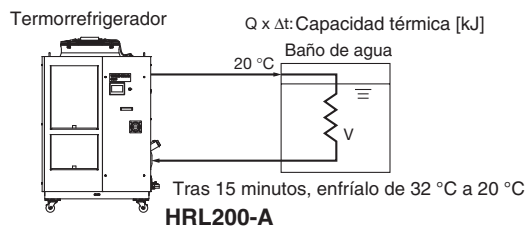

Ejemplo de unidades de medida convencionales (Referencia)

Cantidad de calor disipado por la sustancia refrigerada (por unidad de tiempo) **Q** : Desconocida [cal/h] → [W]
 Sustancia refrigerada : Agua
 Peso de la sustancia refrigerada **m** : (= $\rho \times V$) [kgf]
 Relación peso-volumen de la sustancia refrigerada **Y** : 1 [kgf/L]
 Volumen total de sustancia refrigerada **V** : 250 [L]
 Calor específico de la sustancia refrigerada **C** : 1.0×10^3 [cal/(kgf·°C)]
 Temperatura de la sustancia refrigerada cuando se inicia la refrigeración **T₀** : 32 [°C]
 Temperatura de la sustancia refrigerada tras t horas **T_t** : 20 [°C]
 Diferencia de temperatura de refrigeración ΔT : 12 [°C] (= $T_0 - T_t$)
 Tiempo de refrigeración Δt : 15 [min]
 Factor de conversión: horas a minutos : 60 [min/h]
 Factor de conversión: kcal/h a kW : 860 [(cal/h)/W]

$$Q = \frac{m \times C \times (T_0 - T_t)}{\Delta t \times 860} = \frac{Y \times V \times 60 \times C \times \Delta T}{\Delta t \times 860}$$

$$= \frac{1 \times 250 \times 60 \times 1.0 \times 10^3 \times 12}{15 \times 860}$$

$$\approx 13953 \text{ [W]} = 14.0 \text{ [kW]}$$

Capacidad de refrigeración = Considerando un factor de seguridad del 20 %,

$$14.0 \text{ [kW]} \times 1.2 = 16.8 \text{ [kW]}$$

* Es el valor calculado cambiando únicamente la temperatura del fluido. Por tanto, varía sustancialmente dependiendo del baño de agua o de la forma de las tuberías.

Precauciones en el cálculo de la capacidad de refrigeración

1. Capacidad de calefacción

Cuando la temperatura del fluido en circulación se fija por encima de la temperatura ambiente, el termostato debe calentar el fluido. La capacidad de calefacción depende de la temperatura del fluido en circulación. Tenga en cuenta la tasa de radiación y la capacidad de calentamiento del equipo del usuario y confirme que la capacidad de calentamiento necesaria está garantizada de antemano.

2. Capacidad de la bomba

<Caudal del fluido en circulación>

El caudal del fluido en circulación también varía en función de la presión de descarga del fluido en circulación. Tenga en cuenta la diferencia de altura de la instalación entre el termostato y el equipo del usuario, y la resistencia del conexionado como las tuberías del fluido en circulación, el tamaño de las tuberías o los codos del conexionado del equipo. Compruebe de antemano que se consigue el flujo requerido según las curvas de capacidad de la bomba.

<Presión de descarga del fluido en circulación>

La presión de descarga del fluido en circulación puede incrementarse por encima de la presión máxima de las curvas de capacidad de la bomba. Compruebe de antemano que las tuberías del fluido en circulación o el circuito del fluido del equipo del usuario son totalmente resistentes a dicha presión.

Valores de las propiedades físicas típicas del fluido en circulación

1. Este catálogo utiliza los siguientes valores de densidad y calor específico para calcular la capacidad de refrigeración necesaria.

Densidad ρ : 1 [kg/L] (o, usando el sistema de unidades convencional, relación peso-volumen $Y = 1$ [kgf/L])

Calor específico **C**: 4.19×10^3 [J/(kg·K)] (o, usando el sistema de unidades convencional, 1×10^3 [cal/(kgf·°C)])

2. Los valores de densidad y de calor específico varían ligeramente según la temperatura, conforme se muestra a continuación. Utilícelo como referencia.

Agua

Temperatura	Valor de las propiedades físicas	Densidad ρ [kg/L]	Calor específico C [J/(kg·K)]	Unidades convencionales	
				Relación peso-volumen Y [kgf/L]	Calor específico C [cal/(kgf·°C)]
5 °C		1.00	4.2×10^3	1.00	1×10^3
10 °C		1.00	4.19×10^3	1.00	1×10^3
15 °C		1.00	4.19×10^3	1.00	1×10^3
20 °C		1.00	4.18×10^3	1.00	1×10^3
25 °C		1.00	4.18×10^3	1.00	1×10^3
30 °C		1.00	4.18×10^3	1.00	1×10^3
35 °C		0.99	4.18×10^3	0.99	1×10^3
40 °C		0.99	4.18×10^3	0.99	1×10^3



Precauciones específicas del producto 1

Lee detenidamente las siguientes instrucciones antes de usar los productos. Consulta las normas de seguridad en la contraportada. Consulta las precauciones sobre equipo de control de temperatura en las «Precauciones en el manejo de productos SMC» o en el manual de funcionamiento en el sitio web de SMC: <https://www.smc.eu>

Diseño

⚠ Advertencia

1. Este catálogo muestra las especificaciones de una unidad simple.

- 1) Compruebe las especificaciones de la unidad individual (contenido de este catálogo) y considere minuciosamente la adaptabilidad entre el sistema del usuario y esta unidad.
- 2) Aunque el circuito de protección está instalado como una unidad individual, prepare un recipiente de drenaje, un sensor de fugas de agua, una instalación de descarga de aire y un equipo de parada de emergencia, dependiendo de los requisitos de funcionamiento del usuario. Igualmente, es necesario que el usuario realice el diseño de seguridad para el sistema al completo.

2. Cuando intente refrigerar zonas que estén abiertas a la atmósfera (depósitos, tuberías), planifique el sistema de conexionado en consecuencia.

Al refrigerar depósitos externos al aire libre, prepare el sistema de tuberías de modo que existan tuberías para refrigerar el interior de los depósitos y para transportar de vuelta el volumen de flujo al completo del fluido en circulación que se libera.

3. Uso de material no corrosivo para piezas en contacto con fluidos del fluido en circulación.

El uso de materiales corrosivos como aluminio o hierro para las piezas en contacto con fluidos como el conexionado puede provocar obstrucción o fugas en el circuito del fluido en circulación. Tome las medidas de protección necesarias para evitar la corrosión cuando use el producto.

Selección

⚠ Advertencia

Selección del modelo

Para seleccionar un modelo de termostato, es necesario conocer la cantidad de calor generado por el equipo del usuario. Obtén la cantidad de calor generado consultando el «Cálculo de la capacidad de refrigeración» en las páginas 37 y 38 antes de seleccionar un modelo.

Manipulación

⚠ Advertencia

Lea detenidamente el manual de funcionamiento.

Lee detenidamente el manual de funcionamiento antes de usar el producto y tenga este catálogo siempre a mano.

Entorno de funcionamiento / Entorno de almacenamiento

⚠ Advertencia

1. Evite la utilización en las siguientes circunstancias porque puede originar la rotura del producto.

- 1) Lugares en los que haya vapor de agua y agua salada o aceite pueden salpicar el producto
- 2) Lugares en los que haya polvo y partículas
- 3) Lugares en los que haya gases corrosivos, disolventes orgánicos, fluidos químicos o gases inflamables (Este producto no está diseñado a prueba de explosiones)
- 4) Lugares en los que la temperatura ambiente exceda los límites especificados a continuación

Durante el transporte/almacenamiento: -15 °C a 50 °C (siempre y cuando no haya agua o fluido en circulación en las tuberías)

Durante el funcionamiento (modelo refrigerado por aire): 2 °C a 45 °C

- 5) Lugares en las que se pueda producir condensación
- 6) Lugares que reciban luz solar o calor de manera directa
- 7) Lugares en los que exista una fuente de calor próxima y en las que haya poca ventilación
- 8) Lugares en los que la temperatura varíe de manera sustancial
- 9) Lugares en los que se produzca fuerte ruido magnético (Lugares con campos eléctricos y magnéticos de gran intensidad así como con sobretensión)
- 10) Lugares con electricidad estática o con condiciones que hagan que el producto descargue electricidad estática
- 11) Lugares en los que se produzca alta frecuencia
- 12) Lugares donde se puedan producir daños por descargas eléctricas
- 13) Lugares con altitud de 3000 m o superior (excepto durante el almacenamiento y transporte)

* Para altitud de 1000 m o superior

Debido a la menor densidad del aire, las eficiencias de radiación de calor de los dispositivos del producto serán menores en lugares con altitud de 1000 m o superior. Por tanto, la temperatura ambiente máxima que se puede usar y la capacidad de refrigeración descenderán conforme a las descripciones de la siguiente tabla.

Seleccione el termostato teniendo en cuenta las descripciones.

- ① Límite superior de temperatura ambiente: usa el producto al valor máximo de temperatura ambiente descrito para cada altitud.
- ② Coeficiente de capacidad de refrigeración: La capacidad de refrigeración del producto descenderá hasta un valor obtenido multiplicando la capacidad por el coeficiente descrito para cada altitud.

Altitud [m]	① Límite superior de temperatura ambiente [°C]	② Coeficiente de capacidad de refrigeración
Menos de 1000 m	45	1.00
Menos de 1500 m	42	0.85
Menos de 2000 m	38	0.80
Menos de 2500 m	35	0.75
Menos de 3000 m	32	0.70

- 14) Lugares en los que se produzcan fuertes impactos o vibraciones
- 15) Lugares en los que se apliquen fuerzas suficientes como para deformar el producto o pesos de objetos pesados
- 16) Lugares donde no haya espacio suficiente para el mantenimiento
- 17) Lugares en los que pueda producirse la entrada en la unidad de insectos o plantas

2. El producto no está diseñado para uso en sala limpia, ya que genera partículas de forma interna.

3. El producto no es a prueba de polvo.

Si se usa en un entorno con polvo, se puede acumular en el interior del producto y ocasionar no solo un funcionamiento defectuoso sino también un riesgo de incendio.



Serie HRL

Precauciones específicas del producto 2


Lee detenidamente las siguientes instrucciones antes de usar los productos. Consulta las normas de seguridad en la contraportada. Consulta las precauciones sobre equipo de control de temperatura en las «Precauciones en el manejo de productos SMC» o en el manual de funcionamiento en el sitio web de SMC: <https://www.smc.eu>

Transporte / Desplazamiento / Movimiento

⚠ Advertencia

1. Este producto requerirá una aceptación con el producto sin descargar del camión y el usuario no tendrá que descargar el producto por su cuenta. Prepara un montacargas de horquilla.

El producto se entregará en el embalaje mostrado a continuación.

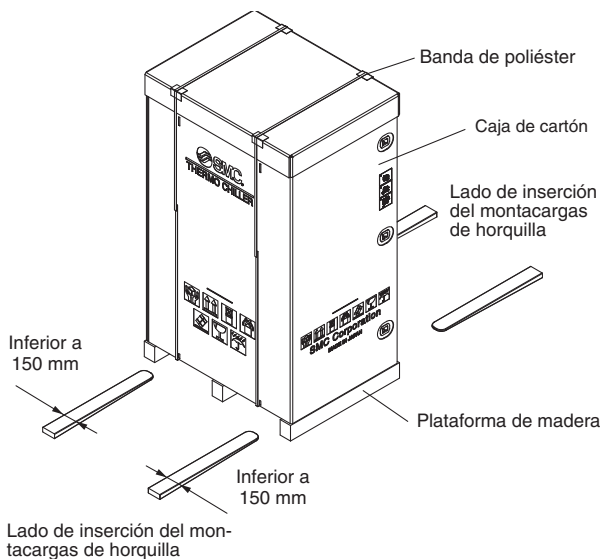

Pesos y dimensiones cuando está embalado

Modelo	Peso [kg]	Dimensiones [mm]
HRL100-A□-20	301	Altura 2020 x Anchura 1200 x Profundidad 893
HRL200-A□-20	330	
HRL300-A□-20	418	Altura 2120 x Anchura 1400 x Profundidad 1060
HRL100-A□-40	319	Altura 2020 x Anchura 1200 x Profundidad 893
HRL200-A□-40	339	
HRL300-A□-40	433	Altura 2120 x Anchura 1400 x Profundidad 1060
HRL400-A□-40	475	Altura 2020 x Anchura 1650 x Profundidad 1060
HRL100-W□-20	314	Altura 2020 x Anchura 1200 x Profundidad 893
HRL200-W□-20		
HRL100-W□-40	329	
HRL200-W□-40		

* Para modelos con una opción, los pesos se incrementan en lo siguiente.

Símbolo de opción	Descripción	Serie de productos	Peso adicional
F	G (con accesorio de conversión Rc-G)	Todas las series	+1 kg
N	NPT (con accesorio de conversión Rc-NPT)	Todas las series	+1 kg
-D1	CH1, CH2 Control de conductividad eléctrica	Todas las series	+1 kg
-T2	CH2 Bomba de alta presión montada	HRL200	+1 kg
-T3	CH2 Bomba de alta presión montada	HRL300	+18 kg
		HRL400	+15 kg

2. Transporte con montacargas de horquilla


- 1) Únicamente un conductor autorizado debe conducir el vehículo montacargas.
- 2) El lugar apropiado para insertar las horquillas del montacargas varía en función del modelo de refrigerador. Comprueba la posición de inserción y asegúrate de introducir la horquilla lo suficiente para que salga por el otro lado.
- 3) Ten cuidado de no golpear la horquilla con el panel de cubierta ni con las conexiones del conexionado.

Transporte / Desplazamiento / Movimiento

⚠ Advertencia

3. Transporte en suspensión

- 1) La manipulación mediante grúa y eslingas debe ser realizada por una persona debidamente cualificada.
- 2) No sujetes el conexionado del lado derecho ni los asideros del panel.
- 3) Si se suspende mediante pernos de anilla, asegúrate de usar un método de sujeción de 4 puntos. Para el ángulo de suspensión, ten en cuenta la posición del centro de gravedad y sujétalo en un ángulo de menos de 60°.

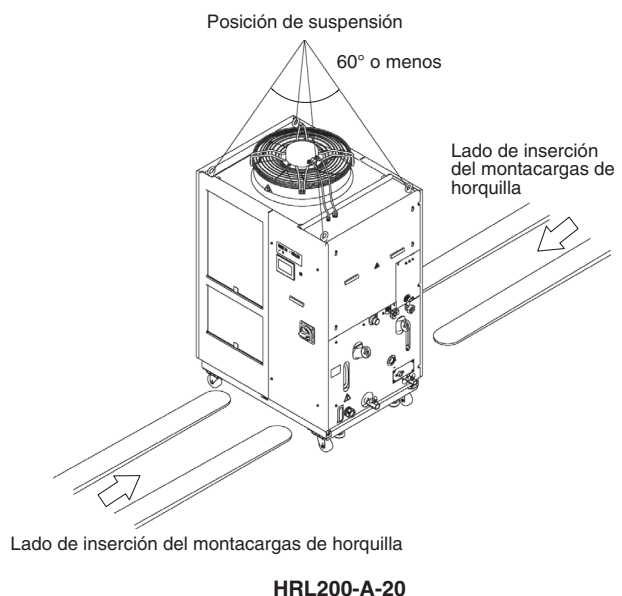

4. Transporte con ruedas giratorias

- 1) Este producto es pesado y debe desplazarse por al menos dos personas.
- 2) No agarre el conexionado del lado derecho ni los asideros del panel.
- 3) Durante el transporte con un montacargas de horquilla, asegúrate de golpear las ruedas giratorias ni los reguladores y asegúrate de introducir la horquilla lo suficiente para que salga por el otro lado.
- 4) No pase las ruedas giratorias sobre los pies.

⚠ Precaución

Si es necesario transportar este producto después de su entrega, usa el embalaje original del mismo. Si se va a usar otro embalaje, embala con cuidado el producto para prevenir que sufra daños durante el transporte.

⚠ Advertencia

No coloque objetos pesados sobre este producto ni se suba sobre el mismo.

El panel externo se puede deformar y puede generar un riesgo.

⚠ Precaución

1. Instala el producto en un suelo rígido que pueda soportar el peso del mismo.
2. Fijar con pernos, pernos de anclaje, etc.



Serie HRL

Precauciones específicas del producto 3

Lee detenidamente las siguientes instrucciones antes de usar los productos. Consulta las normas de seguridad en la contraportada. Consulta las precauciones sobre equipo de control de temperatura en las «Precauciones en el manejo de productos SMC» o en el manual de funcionamiento en el sitio web de SMC: <https://www.smc.eu>


Montaje / Instalación

⚠ Precaución

3. Consulte el Manual de funcionamiento de este producto y asegúrese de disponer del espacio de instalación necesario para el mantenimiento y la ventilación.

<Refrigeración por aire>

1. El modelo refrigerado por aire elimina el calor usando el ventilador montado en el producto. Si el producto se utiliza con una ventilación insuficiente, la temperatura ambiente puede superar los 45 °C, afectando al rendimiento y a la vida útil del producto. Para evitarlo, asegúrese de disponer de la adecuada ventilación (véase a continuación).
2. Para la instalación en interiores, el producto debe disponer de conexiones de ventilación y de un ventilador.

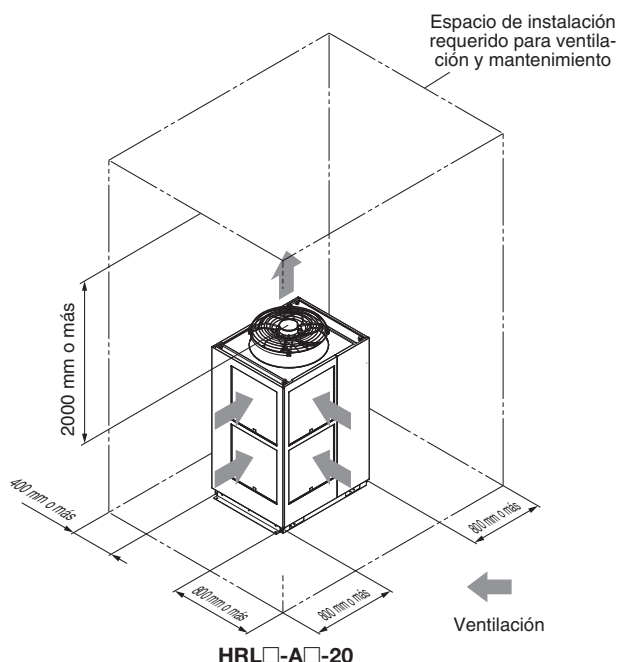

3. Si resulta imposible eliminar el calor de la zona de instalación cuando esta se realiza en interiores, o cuando está acondicionada, instala un conducto para la evacuación del calor a la conexión de salida de aire de este producto con el fin de llevar a cabo la ventilación. No monte la entrada del conducto (brida) directamente en la rejilla de ventilación del producto y mantenga un espacio superior al diámetro del conducto. Además, tenga en cuenta la resistencia del conducto cuando realice el orificio en la rejilla de ventilación para el conducto.

<Cantidad de calor radiado / Tasa de ventilación necesaria>

Modelo	Cantidad de calor radiado [kW]	Tasa de ventilación necesaria [m³/min]	
		Diferencia de temp. of 3°C entre el interior y el exterior del área de instalación	Diferencia de temp. de 6°C entre el interior y el exterior del área de instalación
HRL100-A□-□	Aprox. 18	305	155
HRL200-A□-□	Aprox. 35	590	295
HRL300-A□-□	Aprox. 45	760	380
HRL400-A□-40	Approx. 55	930	465

Conexionado

⚠ Precaución

1. Con respecto al conexionado del fluido en circulación, ten en cuenta su idoneidad para la temperatura y el fluido en circulación.

Los tubos pueden llegar a explotar durante el funcionamiento si el rendimiento operativo no es suficiente. Además, el uso de materiales corrosivos como aluminio o hierro para las piezas en contacto con fluidos como el conexionado puede provocar no solo obstrucción o fugas en el circuito del fluido en circulación y sino también fugas de refrigerante y otros problemas imprevistos. Tome las medidas de protección necesarias para evitar la corrosión cuando use el producto.

2. Seleccione el tamaño de las conexiones de las tuberías de modo que puedan superar el caudal nominal.

Para comprobar el caudal nominal, véase la tabla de capacidad de la bomba.

3. Cuando se realicen aprietes en la conexión de purga de este producto, utiliza una llave para tuberías para fijar las conexiones.

4. Para realizar el conexionado de los tubos del fluido en circulación, instale una bandeja colectora y un depósito colector de agua sobrante por si se produjeran fugas de dicho fluido.

5. Esta serie de productos consta de circuladores de fluido en circulación a temperatura constante con depósitos integrados.

No instale en el lateral de su sistema ningún equipo (por ejemplo, bombas) que realice un retorno forzado del fluido en circulación hacia la unidad. Además, si acopla un depósito externo que esté abierto al aire, puede resultar imposible hacer circular el fluido en circulación. Proceda con precaución.



Serie HRL

Precauciones específicas del producto 4

Lee detenidamente las siguientes instrucciones antes de usar los productos. Consulta las normas de seguridad en la contraportada. Consulta las precauciones sobre equipo de control de temperatura en las «Precauciones en el manejo de productos SMC» o en el manual de funcionamiento en el sitio web de SMC: <https://www.smc.eu>

Cableado eléctrico

⚠ Advertencia


La puesta a tierra nunca debe conectarse a una línea de agua, línea de gas o barra pararrayos.

⚠ Precaución

1. El usuario debe preparar los cables de alimentación y de comunicación.


2. Disponga de una fuente de alimentación estable a la que no le afecten los picos de tensión o las distorsiones.

Si el índice de aumento de la tensión (dV/dt) en el cruce cero excede los 40 V/200 μ s., pueden producirse fallos de funcionamiento.

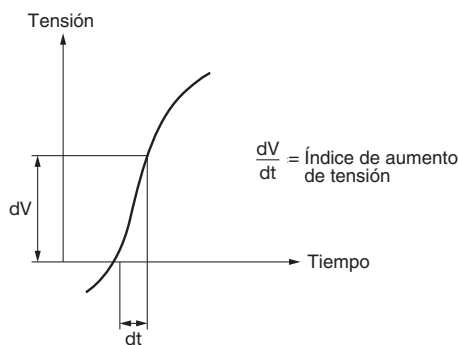

3. Este producto se instala con un disyuntor con las siguientes características de funcionamiento.

Para el equipo del usuario (en el lado de entrada), utiliza un disyuntor cuyo tiempo de trabajo sea igual o superior al del disyuntor de este producto. Si se conecta un disyuntor con un tiempo de trabajo inferior, el equipo del usuario podría interrumpirse debido a la corriente de entrada del motor de este producto.

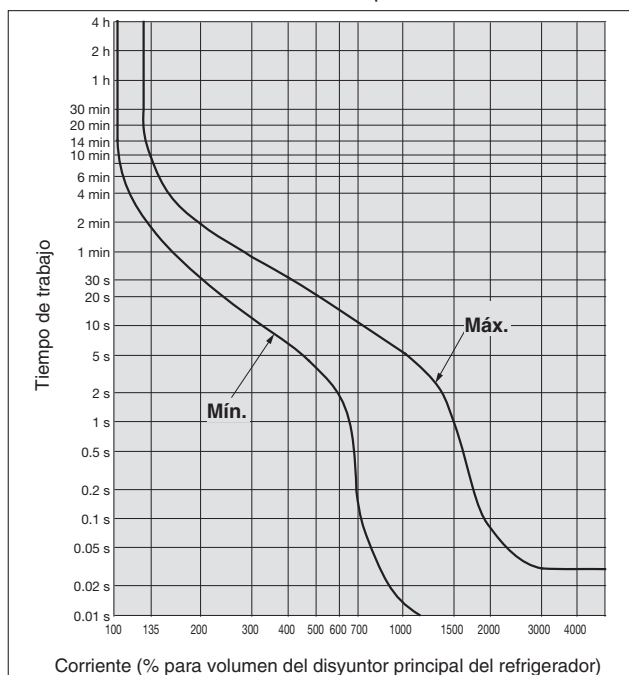

Fluido en circulación

⚠ Precaución

1. Evite que penetre aceite o partículas extrañas en el fluido en circulación.

2. Si se usa agua como fluido en circulación, SMC recomienda utilizar agua que cumpla los estándares de calidad mostrados en la siguiente tabla como referencia.

- Incluyendo agua usada para diluir soluciones acuosas de etilenglicol.
- En la mayoría de las zonas se puede usar agua corriente. No obstante, si el agua corriente es un agua dura, existe la posibilidad de que se produzca un fallo o una disminución del rendimiento debido a la acumulación de cal. Para suavizar el agua y evitar problemas, considera el uso de filtros antical.

Normativas sobre calidad del agua corriente (como fluido en circulación)

Asociación Japonesa de Industrias de Refrigeración y Aire Acondicionado
JRA GL-02-1994 "Sistema de refrigeración de agua – Tipo de circulación – Agua complementaria"

	Elemento	Unidad	Valor estándar	Influencia	
				Corrosión	Generación de incrustaciones
Elemento estándar	pH (a 25 °C)	—	6.0 a 8.0	○	○
	Conductividad eléctrica (25 °C)	[μ S/cm]	100*1 a 300*1	○	○
	Ion cloruro (Cl ⁻)	[mg/L]	50 o menos	○	
	Ion sulfato (SO ₄ ²⁻)	[mg/L]	50 o menos	○	
	Consumo de ácido (a pH=4.8)	[mg/L]	50 o menos		○
	Dureza total	[mg/L]	70 o menos		○
	Dureza del calcio (CaCO ₃)	[mg/L]	50 o menos		○
	Sílice en estado iónico (SiO ₂)	[mg/L]	30 o menos		○
Elemento de referencia	Hierro (Fe)	[mg/L]	0.3 o menos	○	○
	Cobre (Cu)	[mg/L]	0.1 o menos	○	
	Ion sulfuro (S ₂ ⁻)	[mg/L]	No debe detectarse.	○	
	Ion amonio (NH ₄ ⁺)	[mg/L]	0.1 o menos	○	
	Cloro residual (Cl)	[mg/L]	0.3 o menos	○	
	Carbono libre (CO ₂)	[mg/L]	4.0 o menos	○	

*1 En el caso de [$M\Omega$ -cm], será 0.003 a 0.01.

○: Factores que influyen en la generación de corrosión o incrustaciones.

• Incluso si se cumplen los estándares de calidad del agua, no se garantiza la total prevención de la corrosión.

3. Si se usa agua desionizada, la conductividad deberá ser de 1 μ S/cm o superior (resistividad eléctrica: 1 $M\Omega$ -cm o inferior).

Funcionamiento

⚠ Advertencia

1. Confirmación antes del uso

1) El nivel del fluido del depósito debe estar dentro del rango especificado de «HIGH» (alto) y «LOW» (bajo).
Al superar el nivel especificado, se producirá un desbordamiento del fluido en circulación.

2) Retire el aire.

Realice una operación de prueba, observando el nivel de fluido. Dado que el nivel del fluido disminuye al extraer el aire del sistema de tuberías del usuario, suministre agua una vez más cuando el nivel del fluido disminuya. Si el nivel de fluido no disminuye, el trabajo de extracción del aire ha finalizado. La bomba puede funcionar de forma independiente.

2. Confirmación durante el uso

• Compruebe la temperatura del fluido en circulación.

El rango de la temperatura de funcionamiento del fluido en circulación está entre 15 y 25 °C.

Cuando la cantidad de calor generado por un equipo de usuario es mayor que la capacidad del producto, la temperatura del fluido en circulación puede superar este rango. Tenga cuidado con ello.

3. Método de parada de emergencia

• Cuando se confirme algún tipo de anomalía, detén el equipo inmediatamente. Asegúrate de desconectar el disyuntor de suministro de alimentación del equipo del usuario (en el lado de entrada) antes de detener la máquina.



Serie HRL

Precauciones específicas del producto 5

Lee detenidamente las siguientes instrucciones antes de usar los productos. Consulta las normas de seguridad en la contraportada. Consulta las precauciones sobre equipo de control de temperatura en las «Precauciones en el manejo de productos SMC» o en el manual de funcionamiento en el sitio web de SMC: <https://www.smc.eu>

Tiempo de reinicio de funcionamiento / Frecuencia de funcionamiento y suspensión

⚠ Precaución

1. Espera al menos 5 minutos antes de reiniciar el funcionamiento tras una parada. Si el funcionamiento se reinicia en menos de 5 minutos, el circuito de protección puede activarse y la operación puede no iniciarse adecuadamente.
2. La frecuencia de funcionamiento y suspensión no debe superar las 10 veces al día. Si se cambia frecuentemente entre funcionamiento y suspensión puede producirse un funcionamiento erróneo del circuito de refrigeración.

Circuito de protección

⚠ Precaución

Si utiliza el producto en las siguientes condiciones, el circuito de protección se activará y la operación puede no llevarse a cabo o puede detenerse.

- La tensión de alimentación no está dentro del rango de tensión nominal del $\pm 10\%$.
- En caso de que el nivel de agua del depósito se reduzca de manera anormal.
- La temperatura del fluido en circulación es demasiado alta.
- En comparación con la capacidad de refrigeración, la cantidad de calor generado por el equipo del usuario es demasiado alta.
- La temperatura ambiente es superior a 45°C .
- La rejilla de ventilación está obstruida por polvo o suciedad.

Mantenimiento

⚠ Precaución

<Inspección periódica mensual>

Limpia el orificio de ventilación.

Si el filtro antipolvo del producto refrigerado por aire se obstruye con polvo o desechos, se puede producir un descenso en los resultados de refrigeración.

Para evitar deformar o dañar el filtro antipolvo, límpielo con un cepillo de cerdas largas o con una pistola de aire.

<Inspección periódica cada 3 meses>

Revise el fluido en circulación.

1. Cuando se usa agua corriente o agua desionizada
 - Sustitución del fluido en circulaciónNo reponer el fluido en circulación puede contribuir al desarrollo de bacterias o algas. Repóngalo regularmente dependiendo de sus condiciones de uso.

<Inspección periódica durante el invierno>

1. Realice acciones de extracción de agua de antemano.

Si existe riesgo de que el fluido en circulación se congele cuando el producto está parado, libere el fluido en circulación antes de detenerlo.

2. Contactar con un profesional.

Este producto tiene una «función de anticongelación» y una «función de calentamiento». Lee detenidamente el Manual de funcionamiento y, si necesitas cualquier otra función anticongelación (por ejemplo, cinta sellante, calefactor), consulta a tu vendedor.

■ Refrigerante con referencia GWP

Refrigerante	Potencial de calentamiento global (GWP)		
	Reglamento (UE) 2024/573, AIM Ley 40 CFR Parte 84	Ley sobre control de emisiones de fluorocarbonos (Japón)	
		Valor GWP marcado en los productos	Valor GWP para notificación del valor calculado de fugas
R134a	1,430	1,430	1,300
R404A	3,922	3,920	3,940
R407C	1,774	1,770	1,620
R410A	2,088	2,090	1,920
R448A	1,386	1,390	1,270
R454C	146	145	146

* Este producto está herméticamente sellado y contiene gases fluorados de efecto invernadero (HFC). Si este producto se vende en la UE a partir del 1 de enero de 2017, debe ser conforme con el sistema de cuotas del Reglamento sobre los gases fluorados en la UE.

* Consulta el refrigerante usado en el producto en la tabla de características técnicas.

Normas de seguridad

El objeto de estas normas de seguridad es evitar situaciones de riesgo y/o daño del equipo. Estas normas indican el nivel de riesgo potencial mediante las etiquetas "**Precaución**", "**Advertencia**" o "**Peligro**". Todas son importantes para la seguridad y deben de seguirse junto con las normas internacionales (ISO/IEC) ¹⁾y otros reglamentos de seguridad.

Peligro:

Peligro indica un peligro con un alto nivel de riesgo que, si no se evita, podría causar lesiones graves o la muerte.

Advertencia:

Advertencia indica un peligro con un nivel medio de riesgo que, si no se evita, podría causar lesiones graves o la muerte.

Precaución:

Precaución indica un peligro con un bajo nivel de riesgo que, si no se evita, podría causar lesiones leves o moderadas.

Advertencia

1. La compatibilidad del producto es responsabilidad de la persona que diseña el equipo o decide sus especificaciones.

Puesto que el producto aquí especificado puede utilizarse en diferentes condiciones de funcionamiento, su compatibilidad con un equipo determinado debe decidirla la persona que diseña el equipo o decide sus especificaciones basándose en los resultados de las pruebas y análisis necesarios. El rendimiento esperado del equipo y su garantía de seguridad son responsabilidad de la persona que ha determinado la compatibilidad del producto. Esta persona debe revisar de manera continua la adaptabilidad del equipo a todos los elementos especificados en el anterior catálogo con el objeto de considerar cualquier posibilidad de fallo del equipo.

2. La maquinaria y los equipos deben ser manejados sólo por personal cualificado.

El producto aquí descrito puede ser peligroso si no se maneja de manera adecuada. El montaje, funcionamiento y mantenimiento de máquinas o equipos, incluyendo nuestros productos, deben ser realizados por personal cualificado y experimentado.

3. No realice trabajos de mantenimiento en máquinas y equipos, ni intente cambiar componentes sin tomar las medidas de seguridad correspondientes.

1. La inspección y el mantenimiento del equipo no se deben efectuar hasta confirmar que se hayan tomado todas las medidas necesarias para evitar la caída y los movimientos inesperados de los objetos desplazados.
2. Antes de proceder con el desmontaje del producto, asegúrese de que se hayan tomado todas las medidas de seguridad descritas en el punto anterior. Corte la corriente de cualquier fuente de suministro. Lea detenidamente y comprenda las precauciones específicas de todos los productos correspondientes.
3. Antes de reiniciar el equipo, tome las medidas de seguridad necesarias para evitar un funcionamiento defectuoso o inesperado.

4. Nuestros productos deben utilizarse siguiendo las especificaciones técnicas indicadas en catálogo o manual. En caso contrario, la garantía del producto quedará invalidada. Contacte con SMC antes de utilizar el producto y preste especial atención a las medidas de seguridad si se prevé el uso del producto en alguna de las siguientes condiciones:

1. Las condiciones y entornos de funcionamiento están fuera de las especificaciones indicadas, o el producto se usa al aire libre o en un lugar expuesto a la luz directa del sol.
2. El producto se instala en equipos relacionados con energía nuclear, ferrocarriles, aeronáutica, equipos espaciales, navegación, automoción, sector militar, en aplicaciones que puedan tener efectos negativos en personas, propiedades o animales, tratamientos médicos, equipos en contacto con alimentación y bebidas, equipos de combustión, aparatos recreativos, equipos en contacto con alimentos y bebidas, circuitos de parada de emergencia, circuitos de embrague y freno en aplicaciones de prensa, equipos de seguridad, u otras aplicaciones inadecuadas para las características estándar descritas en el catálogo de productos y/o manuales de funcionamiento.
3. El producto se utiliza en un circuito interlock, disponga de un circuito de tipo interlock doble con protección mecánica para prevenir averías. Asimismo, compruebe de forma periódica que los dispositivos funcionan correctamente.

- 1) ISO 4414: Energía en fluidos neumáticos – Normas generales y requisitos de seguridad para los sistemas y sus componentes.
ISO 4413: Energía en fluidos hidráulicos – Normas generales y requisitos de seguridad para los sistemas y sus componentes.
IEC 60204-1: Seguridad de las máquinas – Equipo eléctrico de las máquinas. (Parte 1: Requisitos generales).
ISO 10218-1: Robots y dispositivos robóticos - Requisitos de seguridad para robots industriales - Parte 1: Robots.
etc.

Precaución

Nuestros productos están desarrollados, diseñados y fabricados para ser utilizados en aplicaciones de control automático en industrias manufactureras. No están concebidos para ser usados en otro tipo de industrias.

Los productos de medición que SMC fabrica y comercializa no han sido certificados mediante pruebas de homologación de metrología (medición) conformes a las leyes de cada país.

Por lo tanto, los productos SMC no pueden usarse para actividades de metrología (medición) establecidas por las leyes de cada país.

Garantía limitada y exención de responsabilidades. Requisitos de conformidad

El producto utilizado está sujeto a una "Garantía limitada y exención de responsabilidades" y a "Requisitos de conformidad". Debe leerlos y aceptarlos antes de utilizar el producto.

Garantía limitada y exención de responsabilidades

1. El periodo de garantía del producto es de 1 año a partir de la puesta en servicio o de 1,5 años a partir de la fecha de entrega, aquello que suceda antes. ²⁾ Asimismo, el producto puede tener una vida útil, una distancia de funcionamiento o piezas de repuesto especificadas. Consulte con su distribuidor de ventas más cercano.
2. Para cualquier fallo o daño que se produzca dentro del periodo de garantía, y si demuestra claramente que sea responsabilidad del producto, se suministrará un producto de sustitución o las piezas de repuesto necesarias. Esta garantía limitada se aplica únicamente a nuestro producto independiente, y no a ningún otro daño provocado por el fallo del producto.
3. Antes de usar los productos SMC, lea y comprenda las condiciones de garantía y exención de responsabilidad descritas en el catálogo correspondiente a los productos específicos.
- 2) Las ventosas están excluidas de esta garantía de 1 año. Una ventosa es una pieza consumible, de modo que está garantizada durante un año a partir de la entrega. Asimismo, incluso dentro del periodo de garantía, el desgaste de un producto debido al uso de la ventosa o el fallo debido al deterioro del material elástico no está cubierto por la garantía limitada.

Requisitos de conformidad

1. Queda estrictamente prohibido el uso de productos SMC con equipos de producción destinados a la fabricación de armas de destrucción masiva o de cualquier otro tipo de armas.
2. La exportación de productos SMC de un país a otro está regulada por la legislación y reglamentación sobre seguridad relevante de los países involucrados en dicha transacción. Antes de enviar un producto SMC a otro país, asegúrese de que se conocen y cumplen todas las reglas locales sobre exportación.

Normas de seguridad

Lea detenidamente las "Precauciones en el manejo de productos SMC" (M-E03-3) antes del uso.

Historial de revisión

Edición B	- Se ha añadido el modelo refrigerado por agua a la serie HRL100/200. - El número de páginas se ha incrementado de 28 a 45.	DQ
------------------	--	----

SMC Corporation (Europe)

Austria	+43 (0)2262622800	www.smc.at	office@smc.at
Belgium	+32 (0)33551464	www.smc.be	info@smc.be
Bulgaria	+359 (0)2807670	www.smc.bg	office@smc.bg
Croatia	+385 (0)13707288	www.smc.hr	office@smc.hr
Czech Republic	+420 541424611	www.smc.cz	office@smc.cz
Denmark	+45 70252900	www.smc.dk.com	smc@smcdk.com
Estonia	+372 651 0370	www.smcee.ee	info@smcee.ee
Finland	+358 207513513	www.smc.fi	smcfr@smc.fi
France	+33 (0)164761000	www.smc-france.fr	supportclient@smc-france.fr
Germany	+49 (0)61034020	www.smc.de	info@smc.de
Greece	+30 210 2717265	www.smchellas.gr	sales@smchellas.gr
Hungary	+36 23513000	www.smc.hu	office@smc.hu
Ireland	+353 (0)14039000	www.smcautomation.ie	sales@smcautomation.ie
Italy	+39 03990691	www.smcitalia.it	mailbox@smcitalia.it
Latvia	+371 67817700	www.smc.lv	info@smc.lv

Lithuania	+370 5 2308118	www.smclt.lt	info@smclt.lt
Netherlands	+31 (0)205318888	www.smc.nl	info@smc.nl
Norway	+47 67129020	www.smc-norge.no	post@smc-norge.no
Poland	+48 222119600	www.smc.pl	sales@smc.pl
Portugal	+351 214724500	www.smc.eu	apoioclientept@smc.smces.es
Romania	+40 213205111	www.smcromania.ro	smcromania@smcromania.ro
Russia	+7 (812)3036600	www.smc.eu	sales@smcru.com
Slovakia	+421 (0)413213212	www.smc.sk	office@smc.sk
Slovenia	+386 (0)73885412	www.smc.si	office@smc.si
Spain	+34 945184100	www.smc.eu	post@smc.smces.es
Sweden	+46 (0)86031240	www.smc.nu	smc@smc.nu
Switzerland	+41 (0)523963131	www.smc.ch	info@smc.ch
Turkey	+90 212 489 0 440	www.smcturkey.com.tr	satis@smcturkey.com.tr
UK	+44 (0)845 121 5122	www.smc.uk	sales@smc.uk

South Africa	+27 10 900 1233	www.smcza.co.za	zasales@smcza.co.za
---------------------	-----------------	-----------------	---------------------